


NOVÉ ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽE
+ ARMATURNÍ PROSTOR

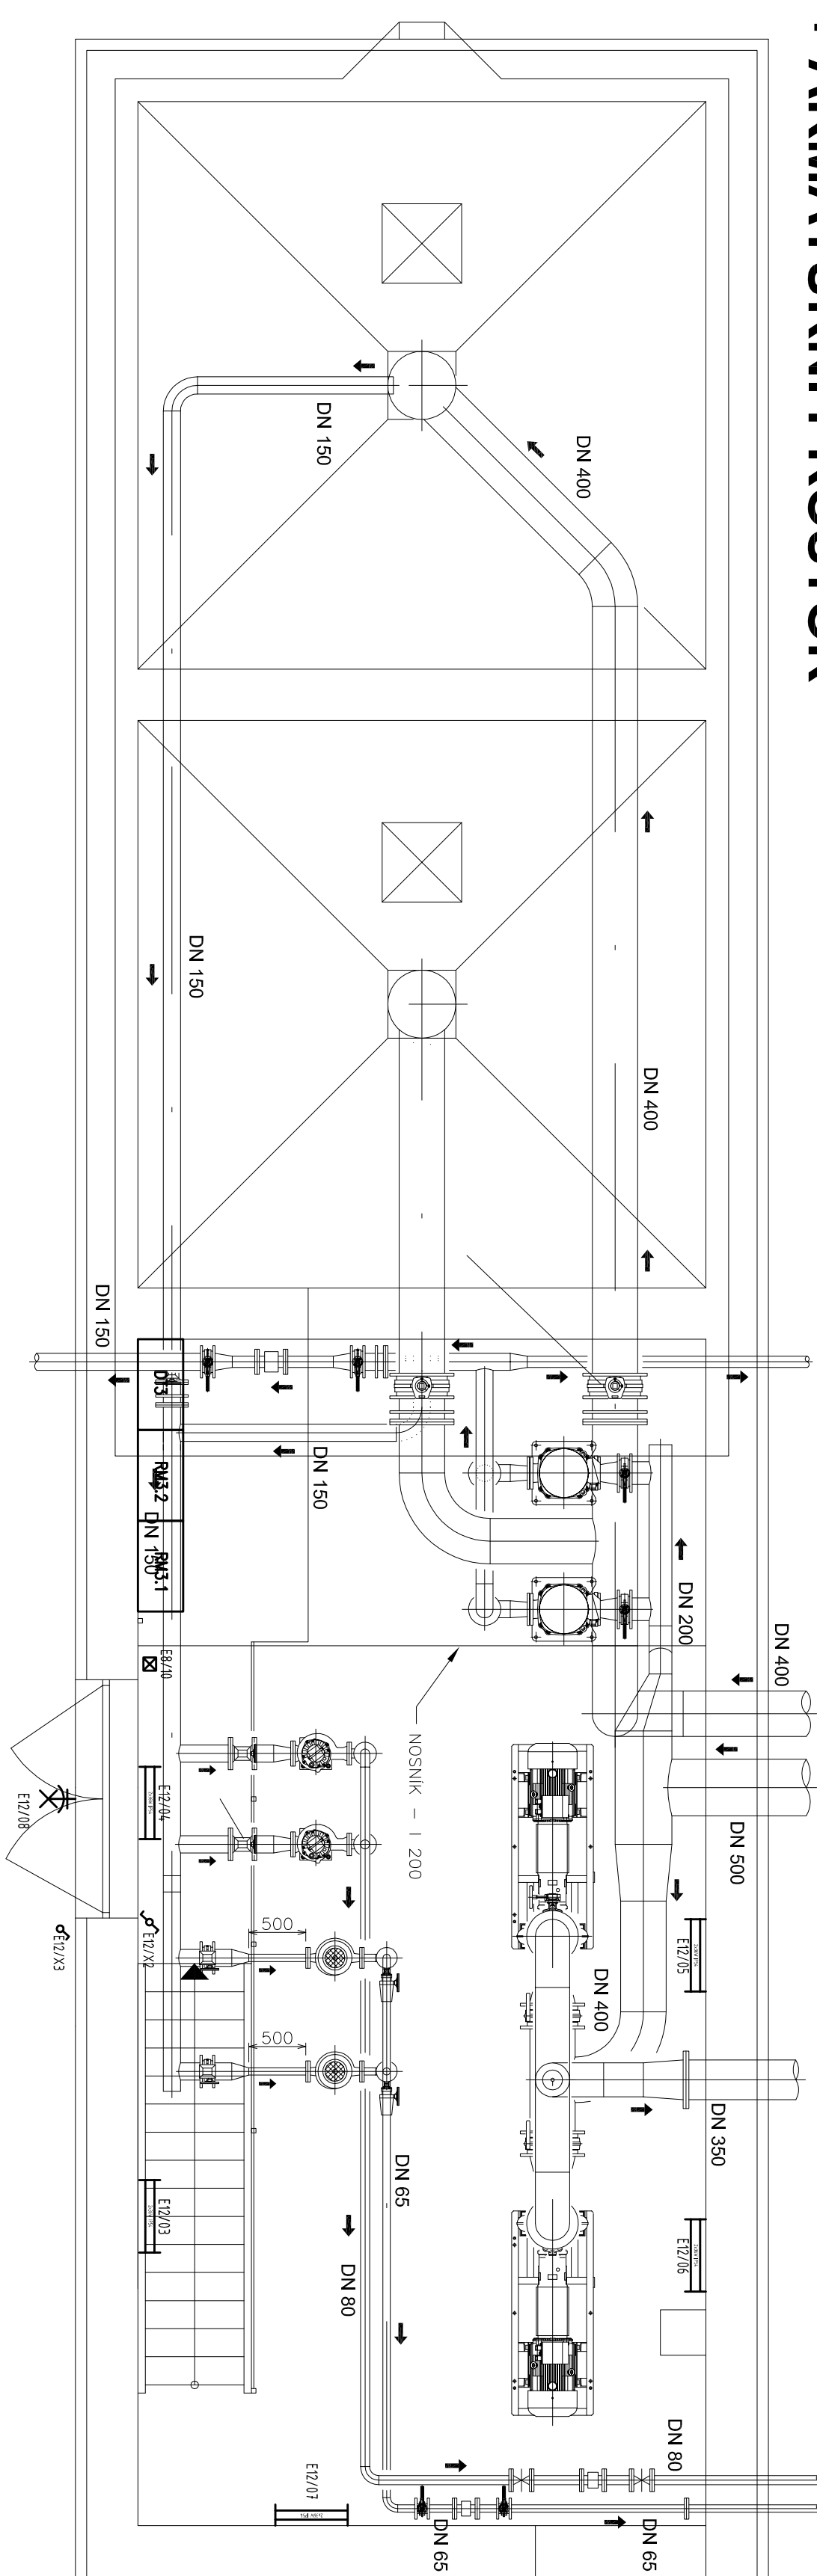


BA-NOUZOŤ OSVĚTLENÍ
E12-PRŮCHOD K NOŘECNÍ ZAHUŠŤOVACÍ

STÁVAJÍCÍ BUDOVA ÚV

LEGENDA STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE:

- ZÁŘÍKOVÉ SVÍTLIDLO 2x30W, IP54
- NOUZOVÉ ZÁŘÍKOVÉ SVÍTLIDLO 2x30W, IP54
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ (roz.1.), IP44
- SENZOR PŘEPÍNAČ (roz.5.), IP44
- STRIDAVÝ PŘEPÍNAČ (roz.6), IP44
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ (roz.7), IP44
- TROJPOLOHOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44
- TERMOSTAT SPÍNAČ, IP44
- ZASUVKA 11, IP44
- ZASUVKOVÁ SKŘÍŇ 400/230/24V ~50Hz
- INSTALAČNÍ KRABICE, IP34
- VENKOVNÍ SVÍTLIDLO, IP65, ÚSPORNÁ ŽÁŘOVKA 24W
- VNITŘNÍ SVÍTLIDLO, IP43, ÚSPORNÁ ŽÁŘOVKA 21W
- HALOGENOVÉ SVÍTLIDLO, IP65, 250W
- LED REFLEKTOR, IP65, 50W
- PŘÍMOTOPNÝ PANEĽ S TERMOSTATEM, IP24
- MOTOROVÁ ROLETA

 <div>Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., No Sřezně 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz</div>			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – I. ČÁST			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. HERMAN	ZODP. PROJEKTANT ING. HERMAN	PROJEKTANT ING. KRÁL, CHARVÁT	KONTROLOVAL ING. HERMAN
INVESTOR VAK PARDUBICE, a. s.	OBJEDNATEL VAK PARDUBICE, a. s.	FORMÁT A1.0	
KRAJ PARDUBICKÝ	OBEC MOKOŠÍN	Č. ZAK. 00515 – 350	STUPEŇ DPS
AKCE ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV MOKOŠÍN		ARCH. Č.	MĚŘÍTKO
		00515	1:50
PRÍLOHA DISPOZICE STAVEBNÍ ELEKTRO - PŘÍSTAVBA		ČÍSLO PRÍLOHY D.2.2.1.24	
TENTO VÝKRES A JEHO PRÍLOHY JSOU NAŠIM DOŠEDNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVANY, ROZMNOŽOVANY ANI ZPŮSOBNĚNÝ JINÝMI OSOBNÍ NEBO FIRMAMI			