



SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ  
KAMENINA DN 400  
V KOMUNIKACI ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

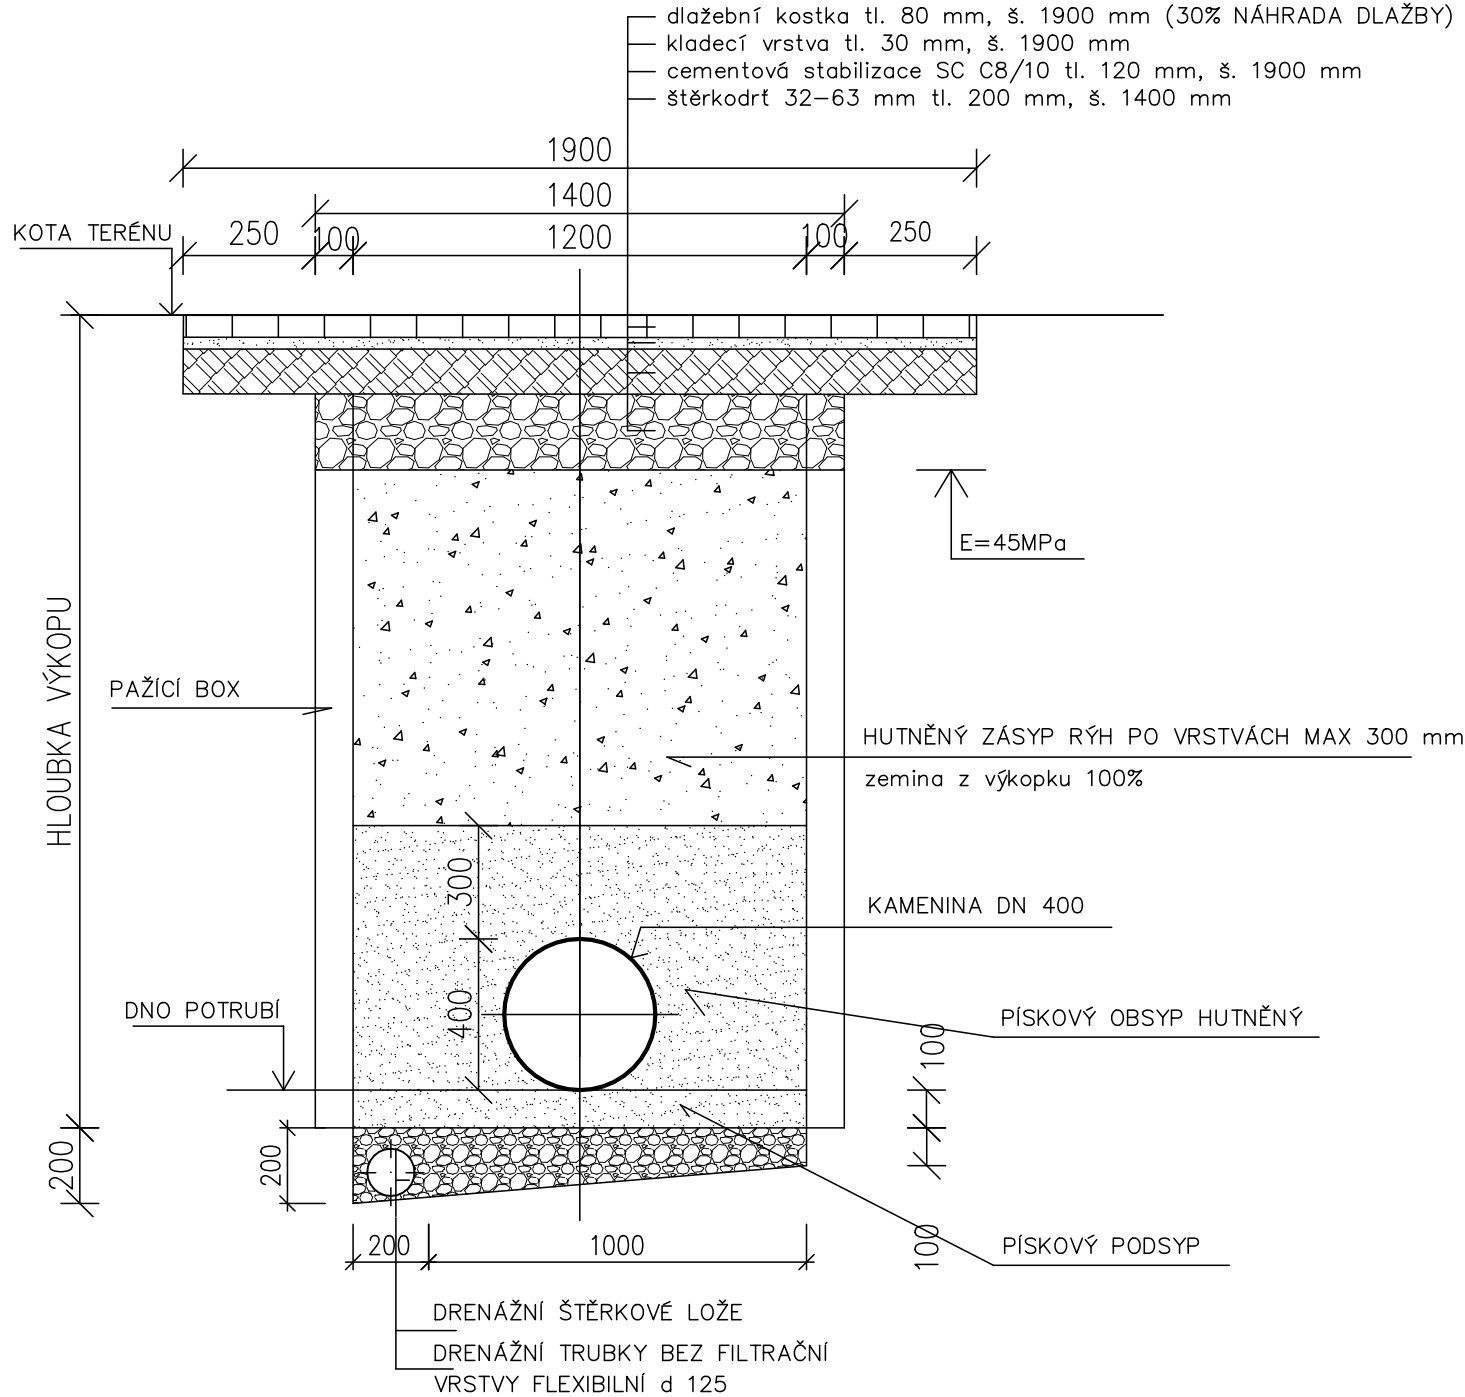


Poznámka:  
DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ  
KAMENINA DN 400  
V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

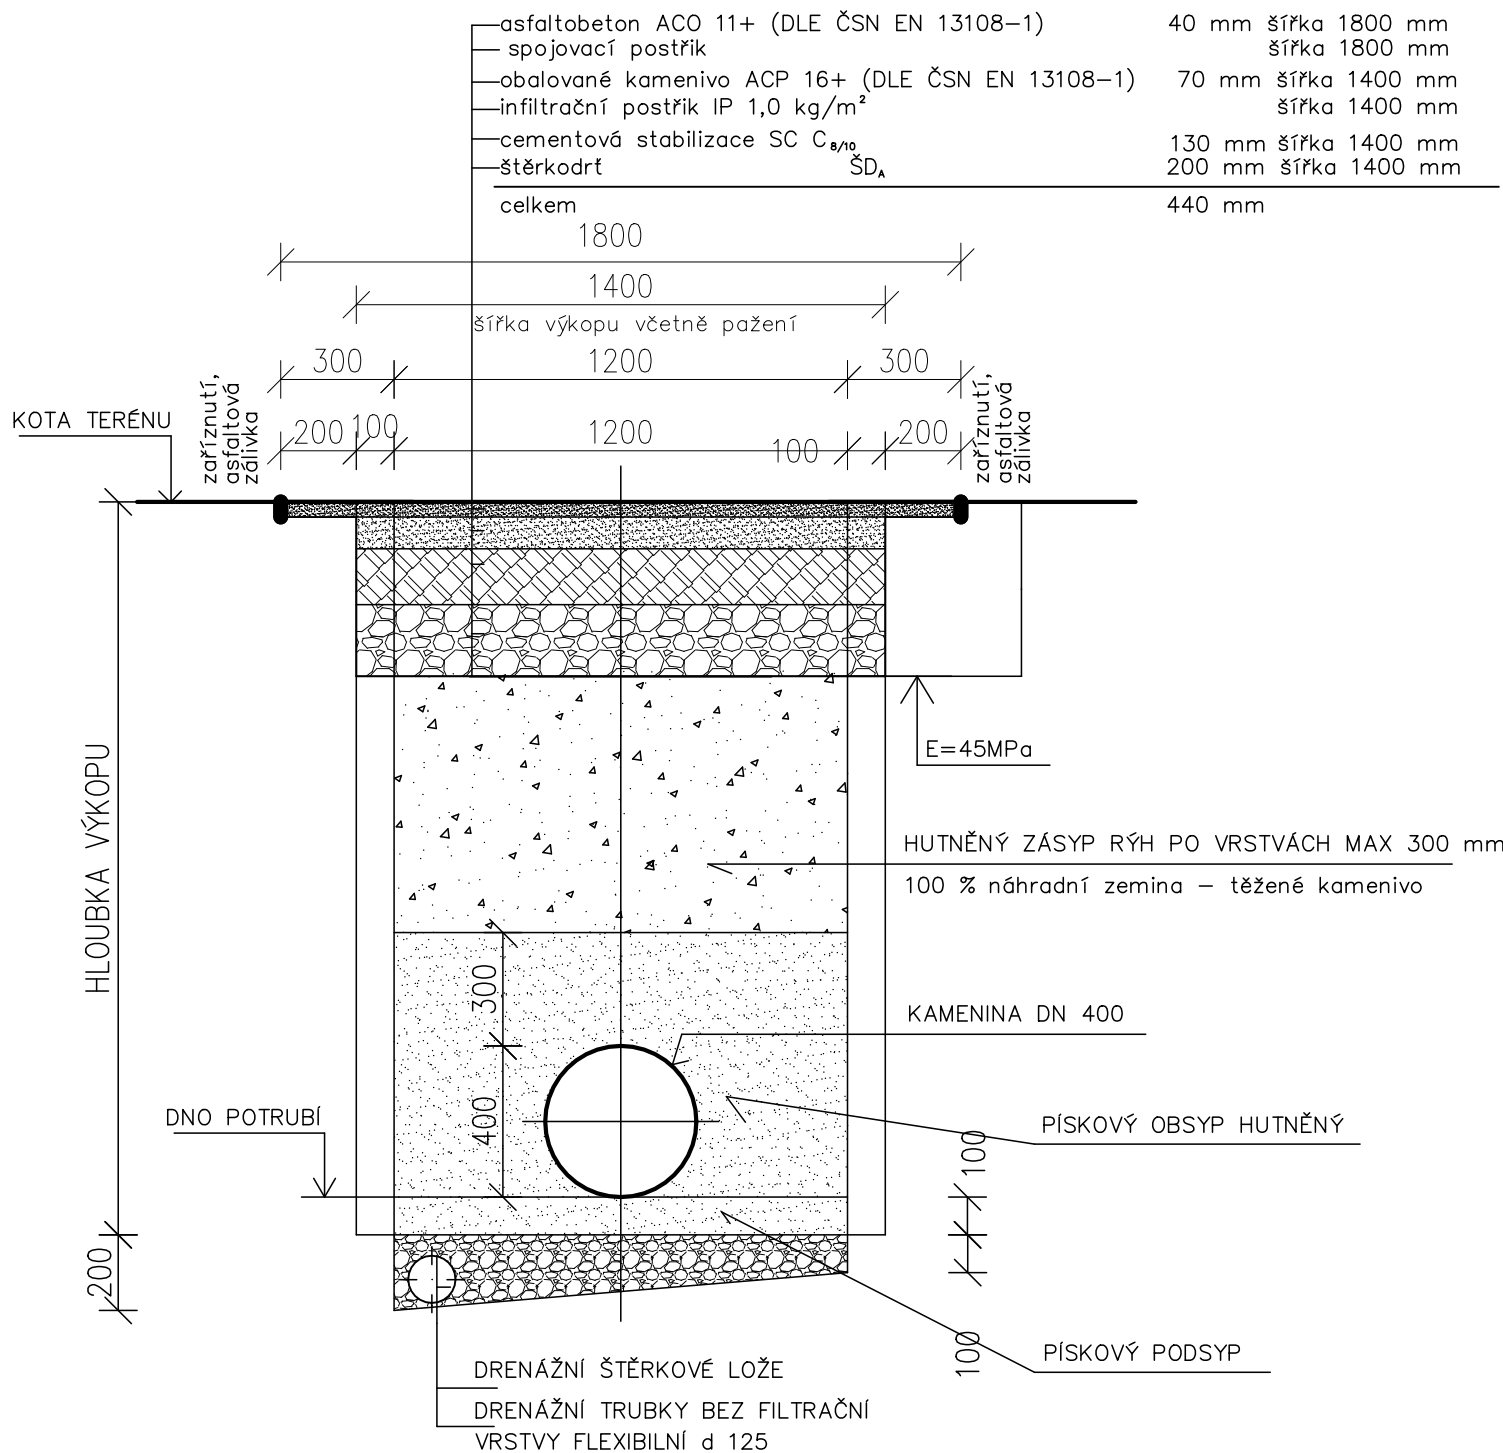

Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních komunikací bude provedeno provizorní obnovení povrchu.  
- na vrstvu štěrkodrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy štěrkodrti v tl. 240 mm v š. rýhy 1,40 m  
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva štěrkodrti tl. 240 mm odstraněna

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ  
KAMENINA DN 300  
V KOMUNIKACI ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

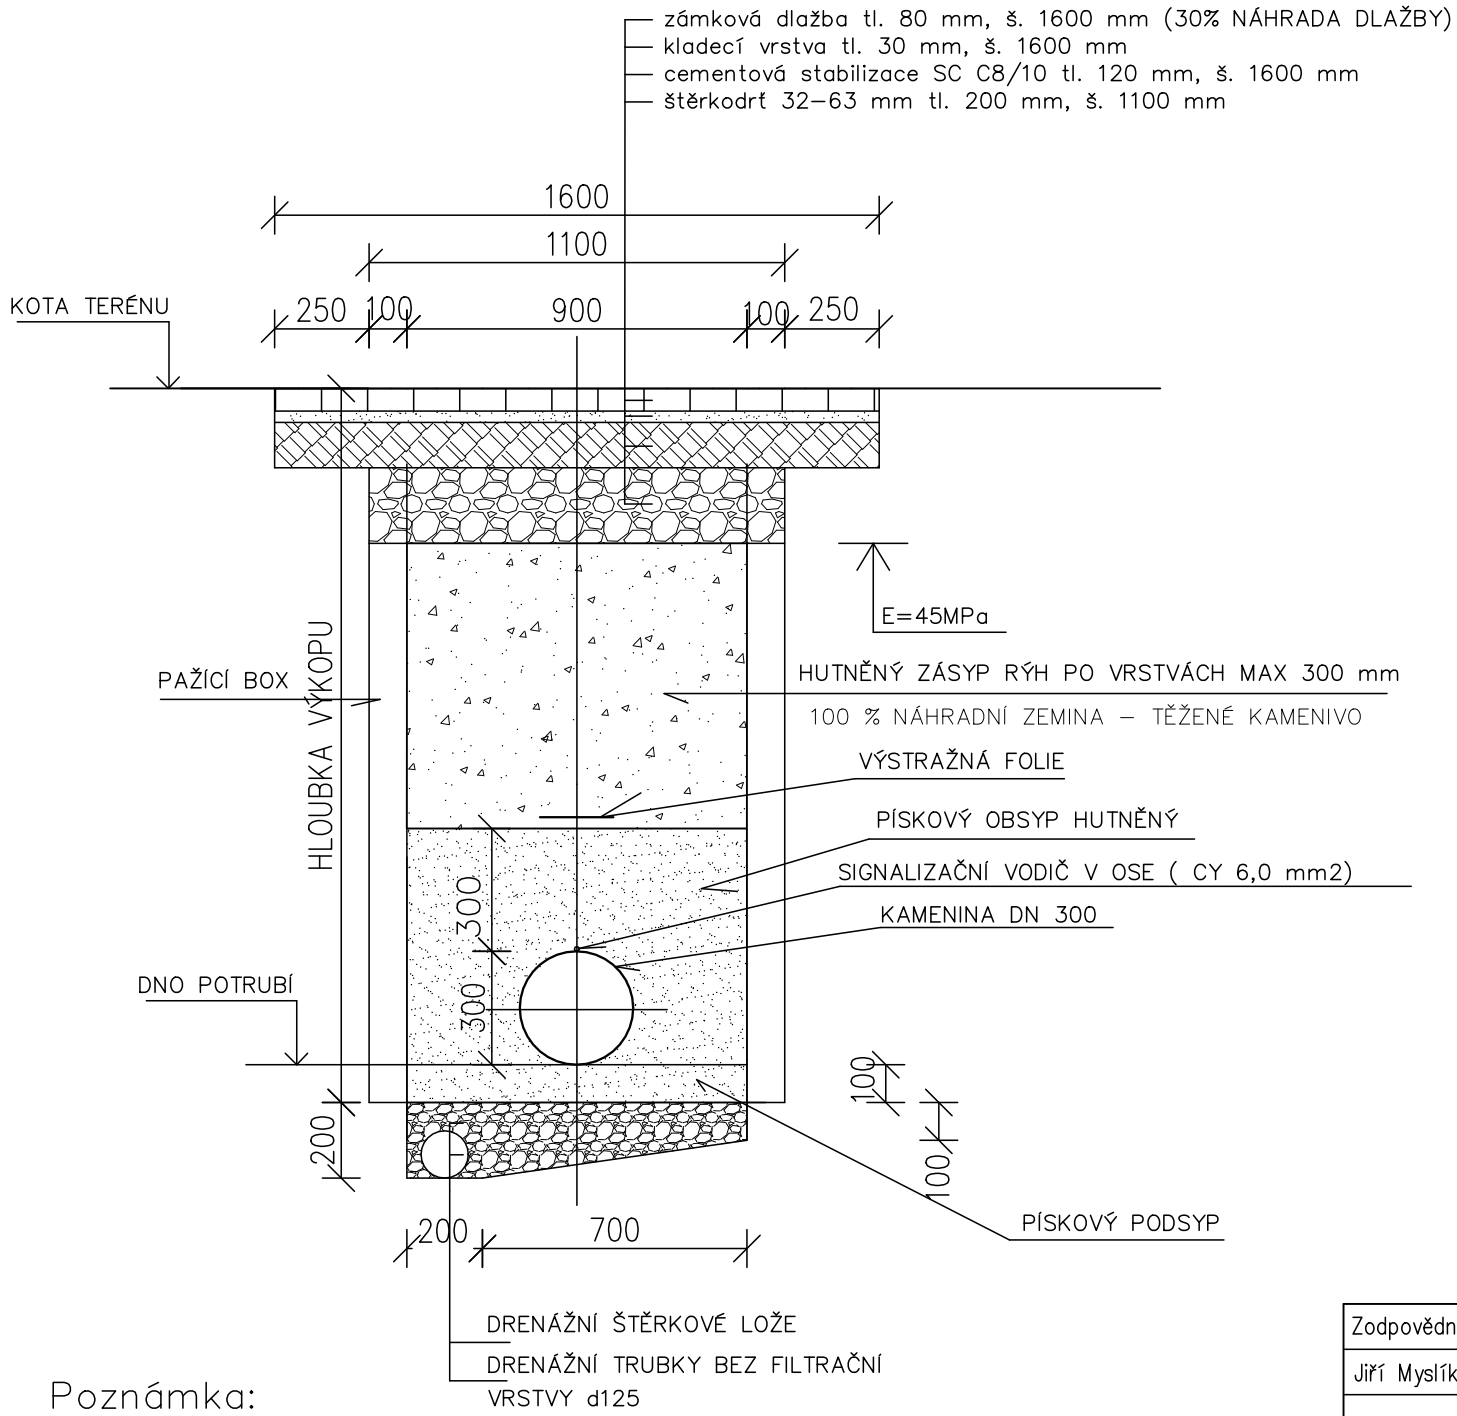

Poznámka:  
DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. <b>multi</b>aQua</div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div><div>IČO: 60113111TEL: +420 498 500 227</div><div>DIČ: CZ 60113111</div></div>	
Jiří Myslík, DiS.	Leona Šaldová	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice			
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, ul. Sjezdová– kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	březen 2021
			Zakázkové číslo	M 21/007
			Formát	5 A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
Vzorové uložení potrubí			1:20	D.1.1.b.2
Predložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				