


KAMENINA DN 150, 200

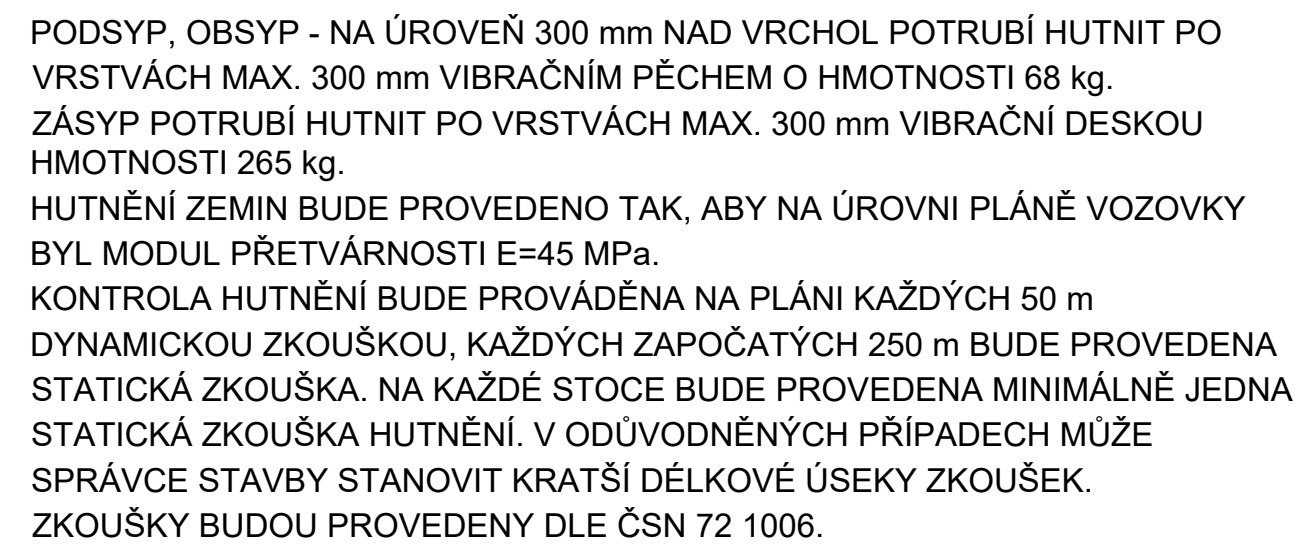

PODKLADNÍ PRAŽCE BUDOU POUŽITY MIN. 2 KS NA JEDNU TROUBU.
DRENÁŽNÍ RÝHA S DRENÁŽNÍ TRUBKOU BUDE POUŽITA V PŘÍPADĚ
VÝSKYTU SPODNÍ VODY.

HUTNĚNÍ BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 30 MPa

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teploho 2014, 530 02 Pardubice DIČ: CZ64826431 tel.: 466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz
Ladislav Konvalina <i>Ladislav Konvalina</i>	Ladislav Konvalina		
Obec: Pardubice			
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			
PARDUBICE, UL. KE KAMENCI - KANALIZACE MEZI UL. ŠTROSSOVA A WINTROVA II IO 01 KANALIZACE			Druh dokumentace DOS+DPS Datum 09/2020 Číslo zakázky 810-20 Počet formátů
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko: Číslo přílohy: D.1.04