PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK:

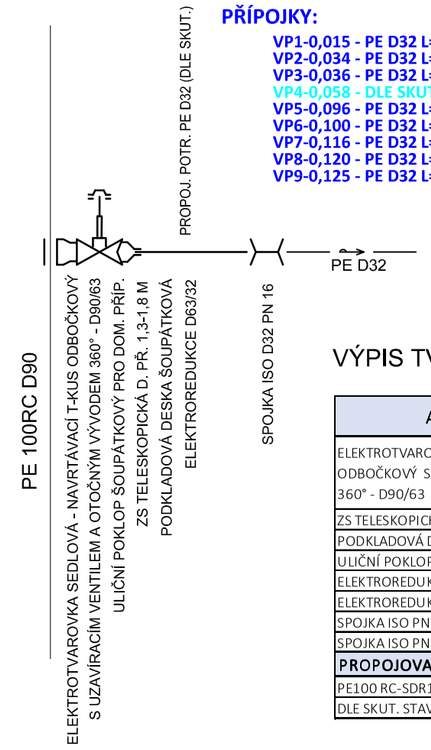

PŘÍPOJKY:

VP1-0,015 - PE D32 L=4,0m	VP10-0,137 - PE D32 L=4,0m	VP19-0,201 - DLE SKUT. L=8,5m
VP2-0,034 - PE D32 L=4,0m	VP11-0,138 - DLE SKUT. L=7,5m	VP20-0,205 - PE D32 L=4,0m
VP3-0,036 - PE D32 L=8,5m	VP12-0,155 - DLE SKUT. L=3,5m	VP21-0,213 - PE D32 L=8,5m
VP4-0,058 - DLE SKUT. L=3,5m	VP13-0,162 - PE D32 L=8,5m	VP22-0,225 - DLE SKUT. L=8,5m
VP5-0,096 - PE D32 L=3,5m	VP14-0,166 - DLE SKUT. L=8,5m	VP23-0,228 - DLE SKUT. L=4,0m
VP6-0,100 - PE D32 L=8,5m	VP15-0,173 - PE D32 L=4,0m	VP24-0,233 - PE D32 L=4,0m
VP7-0,116 - PE D32 L=3,5m	VP16-0,178 - DLE SKUT. L=8,5m	VP25-0,240 - PE D32 L=4,0m
VP8-0,120 - PE D32 L=4,0m	VP17-0,185 - PE D32 L=4,0m	VP26-0,032 - PE D32 L=3,5m
VP9-0,125 - PE D32 L=8,0m	VP18-0,191 - DLE SKUT. L=4,0m	VP27-0,054 - PE D32 L=3,5m

VÝPIS TVAROVEK A ARMATUR - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

ARMATURA / TVAROVKA	DN	D	KUSŮ
ELEKTROTVAROVKA SEDLOVÁ - NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM A OTOČNÝM VÝVODEM 360° - D90/63	90	63	27
ZS TELESKOPICKÁ D. PŘ. 1,3-1,8 M DN 3/4" - 2"			27
PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ			27
ULIČNÍ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PRO DOM. PŘÍP.			27
ELEKTROREDUKCE D63/32		63/32	18
ELEKTROREDUKCE D63/? - DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ		63/?	9
SPOJKA ISO PN 16	25	32	18
SPOJKA ISO PN 16 - DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ	?	?	9
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK			**METRY**
PE100 RC-SDR11	25	32	93
DLE SKUT. STAVU		?	57,5

VÝPIS TVAROVEK A ARMATUR - ŘAD "C", "C1"

ARMATURA / TVAROVKA	DN	D	KUSŮ
PE TVAROVKY			
ELEKTROSPOJKA		90	46
LEMOVÝ NÁKRUŽEK		90	8
LITINOVÉ TVAROVKY JEDNOOSÉ			
OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-OCEL	80	90	8
PŘÍRUBA SLEPÁ	80		2
PATKOVÉ KOLENO PŘÍRUBOVÉ PRODLOUŽENÉ PN 16	80		3
LITINOVÉ TVAROVKY DVOUOSÉ			
T KUS PŘÍRUBOVÝ PN 16	80/80		4
LITINOVÉ ARMATURY			
ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ PN 16	80		7
ZS TELESK. 1,30 - 1,80 M	80		7
PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ			7
ULIČNÍ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ			7
HYDRANT PODZEMNÍ, 1,50 M PN 16	80		3
PODKLADOVÁ DESKA HYDRANTOVÁ			3
ULIČNÍ POKLOP HYDRANTOVÝ			3
OPĚRNÉ BLOKY			
OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY			7

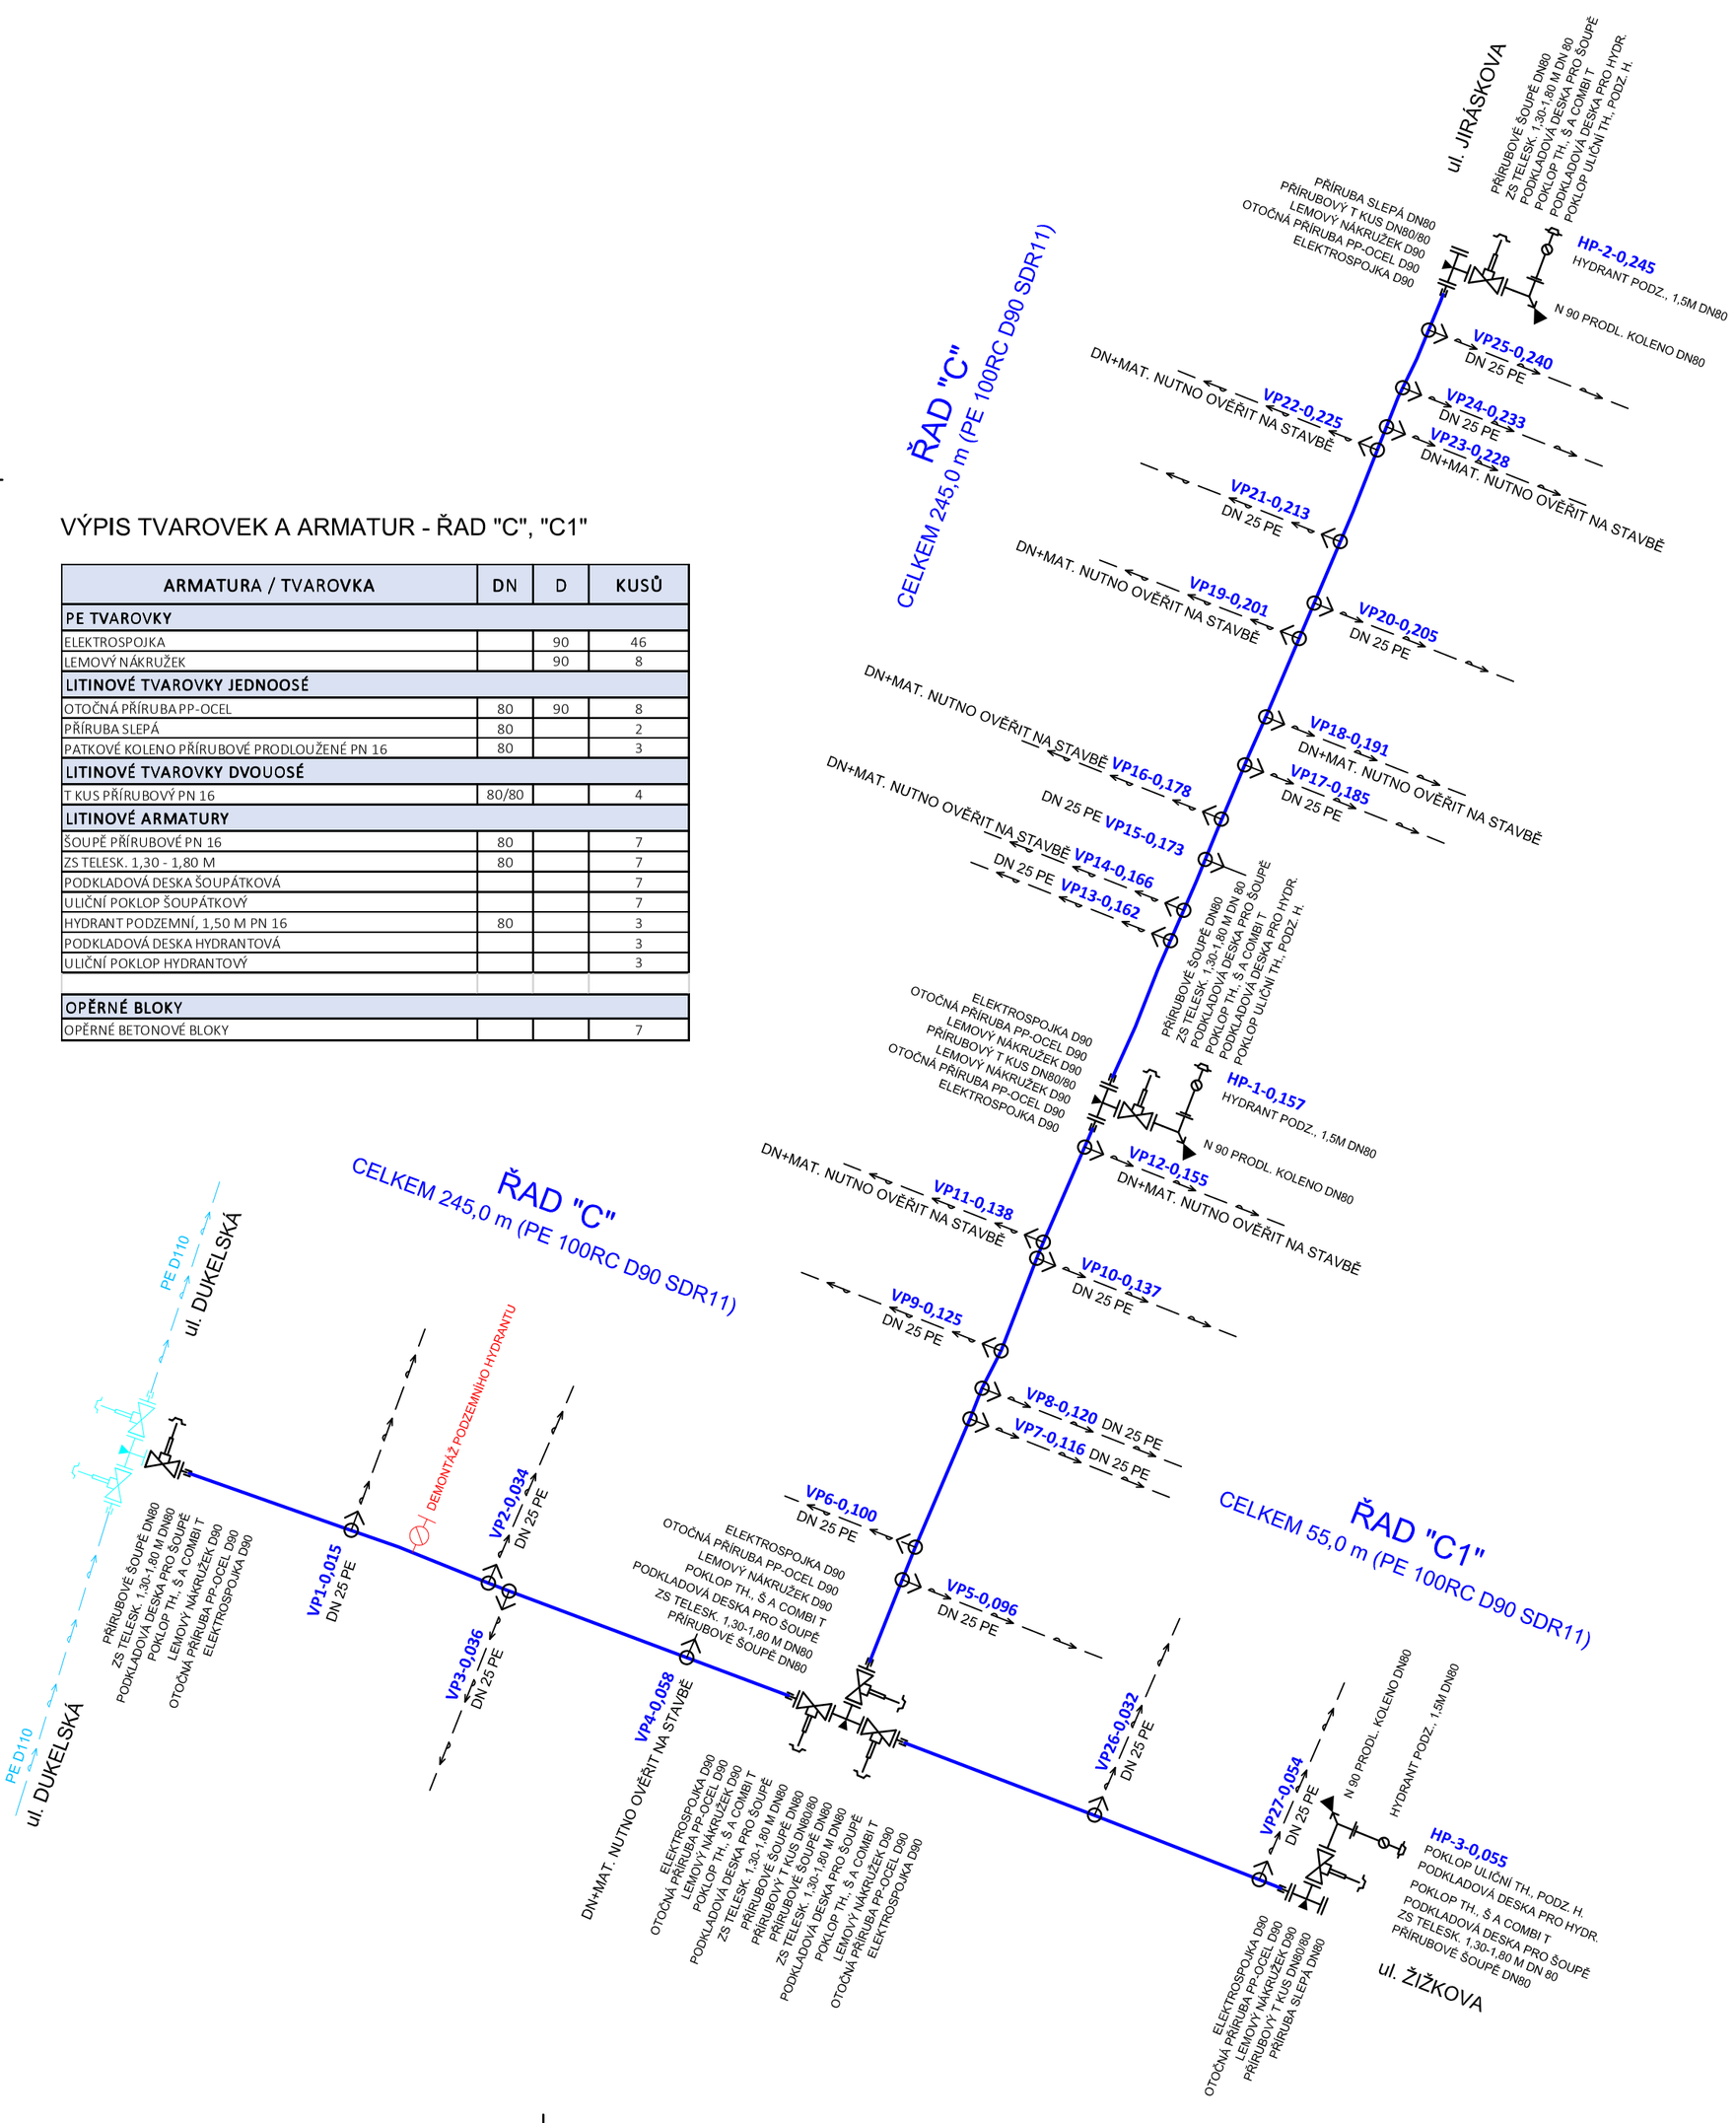

HOLICE

0	31.12.2020	SIKORA	FALTA	ZDS
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLA	POPIS REVIZE

INVESTOR:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:
Ing. Jan Falta	Daniel Sikora, DiS.	Jan Šejnoha, DiS.

Kraj: Pardubický | Obec: Holice

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404, Pardubice
IČ 260 14 327, tel. 776 709 092
www.recprojekt.cz

Vodovod Holice, ulice Žižkova a Jiráskova

Stupeň	ZDS
Datum	12/2020
Formát	5A4
Zakázk. číslo	1014.P45.20

KLADEČSKÉ SCHÉMA

Měřítko:	Č. přílohy:
----	D.4