ZÁKLADOVÁ PATKA - TVAR 1:100

PŮDORYS



ŘEZ 1-1



VÝZTUŽ KALICHU, SMYKOVÁ 1:50



ZÁKLADOVÁ PATKA - VÝZTUŽ SPODNÍ A LEMOVACÍ

PŮDORYS - ZÁKLAD 1:50



ŘEZ 1-1 1:50



ZÁKLADOVÁ PATKA - VÝZTUŽ HORNÍ

PŮDORYS - ZÁKLAD 1:50



Prut	Tvar	Ø	Délka	10	12	16	18	25
■ B10	00	10	4200					54 ■
■ B12	00	12	4200					54 ■
■ B16	00	16	4200					54 ■
■ B18	00	18	4200					54 ■
1 B10	05	10	1200					
2 B10	05	10	1200					
3 B10	05	10	1200					
4 B10	05	10	1200					
11 B10	18	10	4450					
12 B10	18	10	4450					
13 B10	18	10	4450					
14 B10	18	10	4450					
15 B10	18	10	4450					
16 B10	18	10	4450					
17 B10	18	10	4450					
18 B10	18	10	4450					
19 B10	18	10	4450					
20 B10	18	10	4450					
21 B10	18	10	4450					
22 B10	18	10	4450					
23 B10	18	10	4450					
24 B10	18	10	4450					
25 B10	18	10	4450					
26 B10	18	10	4450					
27 B10	18	10	4450					
28 B10	18	10	4450					
29 B10	18	10	4450					
30 B10	18	10	4450					
31 B10	18	10	4450					
32 B10	18	10	4450					
33 B10	18	10	4450					
34 B10	18	10	4450					
35 B10	18	10	4450					
36 B10	18	10	4450					
37 B10	18	10	4450					
38 B10	18	10	4450					
39 B10	18	10	4450					
40 B10	18	10	4450					
41 B10	18	10	4450					
42 B10	18	10	4450					
43 B10	18	10	4450					
44 B10	18	10	4450					
45 B10	18	10	4450					
46 B10	18	10	4450					
47 B10	18	10	4450					
48 B10	18	10	4450					
49 B10	18	10	4450					
50 B10	18	10	4450					
CELKOVÁ DÉLKA			[m]	360	0	103	0	206
HMOTNOST			[kg]	224	0	163	0	511
CELKOVÁ HMOTNOST			[kg]					



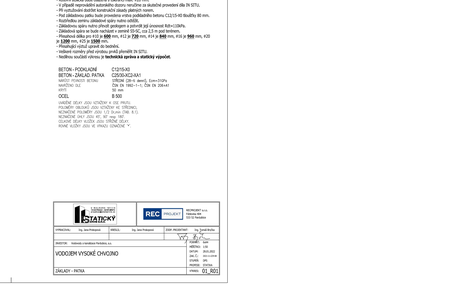

Poznámky:
- Před betonáží vložit kalicha.
- Krycí vrstva betonu 50 mm, v betonu max. x20 mm.
- V případě nepravidelné autovrtačky dojmy revizního za bludné provedení dle ČSN.
- Při rozložení dočtění konstrukčních zásady platných norem.
- Pro betonáž základové spáry navrhujeme betonovou betonu C12/15-40 tloušťky 80 mm.
- Rozměrový vzorec základové spáry nutno ověřit.
- Základovou spáru nutno chránit geotextilou a zatížit již únosnost RSH=120kPa.
- Základová spára se bude nacházet v zemině SC/SC, viz č.5 zpráv betonem.
- Rozměrové délky pro **X12** je **600** mm, **X12** je **720** mm, **X14** je **840** mm, **X16** je **960** mm, **X20** je **1200** mm, **X25** je **1500** mm.
- Přesahující výztuž pilířové do betonů.
- Veškeré rozměry před vrtnou prvků převést do ČSTU.
- Technika bourčení věnuje **technická zpráva a statický výpočet**.

BETON - PODKLADNÍ C12/15-X0
BETON - ZÁKLAD. PATKA C25/30-XC2-XA1
NÁVOZ VYUŽITÍ BETONU třídění Dle ČSN EN 206-1 čl. 5
BETONU 3.0 Dle ČSN 206-41
EXPOZICE
OCEL B 500

HARDNÉ SEVŘ. ZÁVS SÍŤOVÉM K SEZ PRVCU.
POLOMĚRY SMLUVNÍ ZÁVS SÍŤOVÉM NE STŘÍHNU.
SVAŘOVÁNÍ ZÁVS SÍŤOVÉM NE SVAŘOVÁNÍ (SVAŘ.)
NEZNAČENÉ ZÁVS ZÁVS 40°, 90° resp. 180°.
OZLAMÉ SEVŘ SVÁŘKA ZÁVS SÍŤOVÉM SEVŘ.
ROHÉ HLÍŽEK ZÁVS 4K PŘÁVÁL SOMÉRNÉ °

STATICKÝ	REC PROJEKT	REZNÁŘSKÝ a.s. Vrbenská 484 370 05 Nyklovice	
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Reznařík	ČÍSLO:	Ing. Jakub Reznařík	DATUM: 06/2022 Ing. Jakub Reznařík
INVESTOR: Nadace Vodního Povodňa, o.s.			VV 1
VODOJEM VYSOKÉ CHVOJNO			STUPEŇ: DSP MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 06/2022 VAZ. PŘ.: 4x1.2.2.0.0 FORMÁT: A1 ČÍSLO VÝKRESU: 01_002
ZÁKLADY - PATKA			