




Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK 	ING. ŠAFÁŘ 	ING. TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : HOLICE	
Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice		

Akce : **OPRAVA VDJ KOUDELKA I.
p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách
Holice**



Objekt : SO 02 VENKOVNÍ ROZVODY NN

Obsah :
ROZVADĚČ RH



spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	02/2022
Zak.číslo :	6119/21
Měřítko :	Příloha : D.2.4.

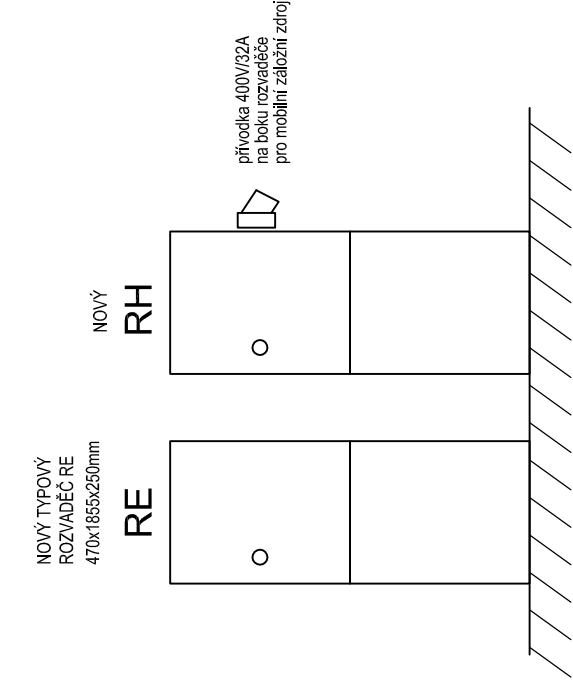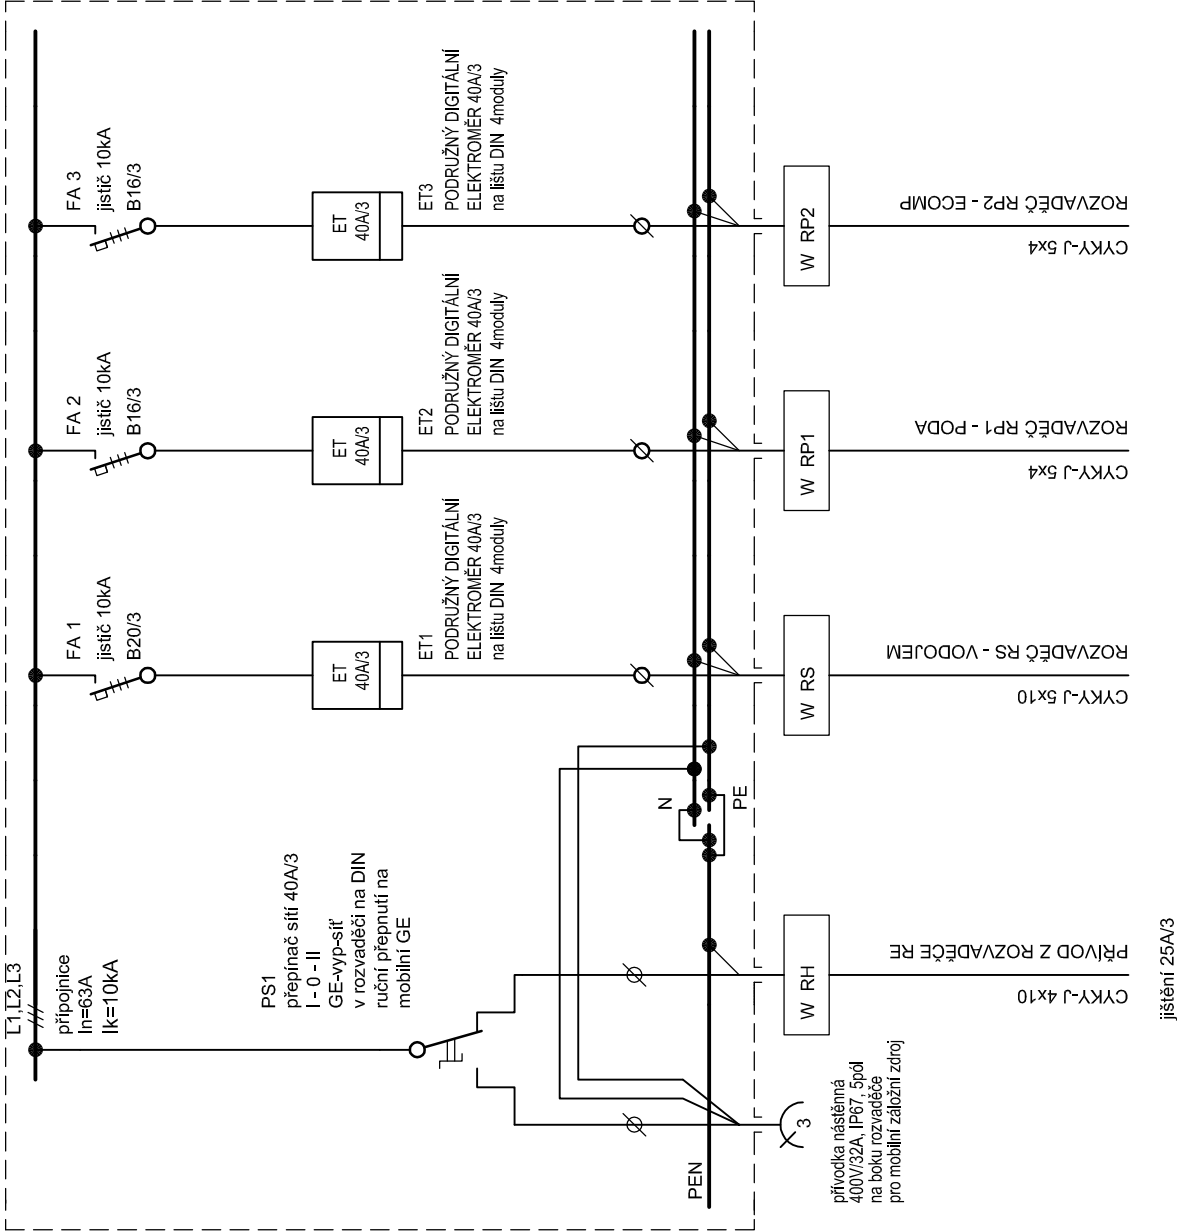

ROZVODNICE PLASTOVÁ + PLASTOVÝ PILÍŘ
TYP: min. 32 MODULŮ
ROZMĚRY: 470x620x250mm + pilíř 470x1235x250mm
KRYTÍ: IP 54 / IP 20
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM
PŘÍKON SOUDOBÝ: P_s = 12,- kW

Napěťová soustava : 3+PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
02/2022	ROZVADĚČ RH	1/1