

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ
PE 100 RC II SDR 11 d 110 typ II (tyčový materiál)..... dl. 208,97 m
ELEKTROPOJKA d110 (spojení jednotlivých tyčí potrubí – 6 m) ... 35 ks
PE 100 RC II SDR 11 d 110..... dl. 2 m (v odbočkách)

LITINOVÉ TVAROVKY:

PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN 100 ... 1 ks
PŘÍRUBOVÝ KŘÍŽ DN 100 ... 2 ks
PATKOVÉ KOLENO 90° DN80 ... 2 ks
PŘÍRUBOVÁ REDUKCE FFR DN100/80 ... 2 ks
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOU WAGA DN100 ... 2 ks
SPOJKA WAGA (HRDLO–HRDLO) DN100 ... 2 ks

HYDRANTY :

PODZEMNÍ HYDRANT DN80 DVOJITĚ JIŠTĚNÝ ... 1 ks
ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA PODZEMNÍM HYDRANTEM S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN80 ... 1 ks
HYDRANTOVÁ DRENÁŽ ... 2 ks

PE TVAROVKY:

ELEKTROPOJKA d110 ... 13 ks

ŠOUPATA :

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 80 ... 2 ks
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 100 ... 8 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPATA DN 80 ... 2 ks
TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPATA DN 100 ... 8 ks
POKLOP LITINOVÝ VÝŠKOVÉ STAVITELNÝ HYDRANTOVÝ ... 2 ks
POKLOP LITINOVÝ VÝŠKOVÉ STAVITELNÝ ŠOUPÁTKOVÝ ... 8 ks

PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ LITINOVÁ ... 8 ks
PODKLADOVÁ DESKA HYDRANTOVÁ LITINOVÁ ... 2 ks

SPOJENÍ A SPECIÁLNÍ TVAROVKY:

LEMOVÝ NÁKRUŽEK S PŘÍRUBOU S OCELOVOU VLOŽKOU d110 ... 11 ks





PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY Z NEREZOVÝCH ŠROUBŮ

A PŘI JEJICH UMÍSTĚNÍ V ZEMI BUDOU OPATŘENY BANDÁŽÍ

– POČET BANDÁŽÍ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ ... 26 ks
– POČET PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ ... 26 ks

ODBOČENÍ Z HLAVNÍCH ŘADŮ PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:


PE 100 RC d32 SDR 11..... dl. 33 m
NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM d110/d32 (ELEKTROTVAROVKA) ... 9 ks
TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ d32 ... 9 ks
LITINOVÁ PODKLADOVÁ DESKA POD VENTIL. POKLOPEM ...9 ks
POKLOP LITINOVÝ VENTILOVÝ ... 9 ks
ISIFLO spojka T-101 d32 ... 9 ks

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola			
Ing. Lubor Dítě	Ing. Pavel Čihák	Jiří Myslík, DiS.			
					
Kraj: Pardubický	Obec: Čeperka - k. ú. Čeperka		MULTIAQUA s.r.o. ICO: 60113111 DiČ: CZ60113111		Veverkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice					
<h1>Čeperka, ul. Smetanova - vodovod</h1> <p>Dokumentace ke stavebnímu povolení</p> <h2>Kladečské schéma</h2>			Stupeň stavební povolení		
			Datum prosinec 2023		
			Zakázkové číslo M23/059		
			Formát 4 x A4		
			Měřítko: -		
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové					

OPĚRNÝ BLOK POD PATKOVÝM KOLENEM HYDRANTU OB2 ... 2 ks

Půdorys

Řez

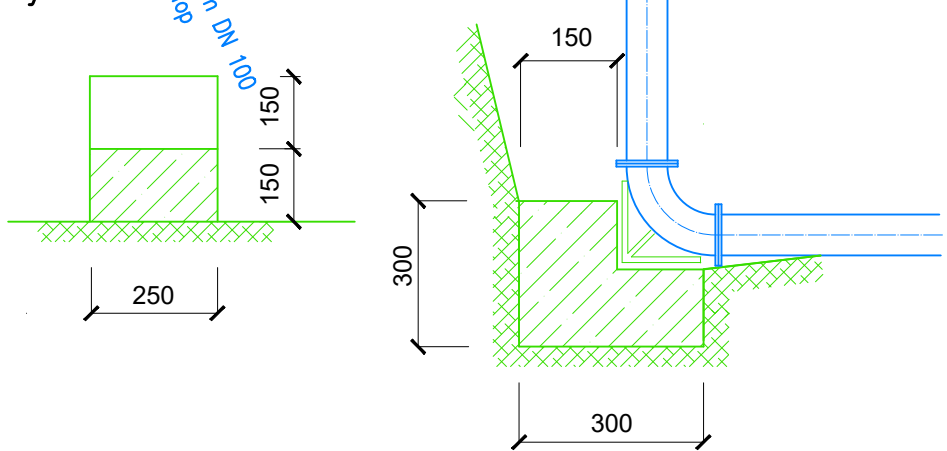

ODBOČENÍ Z HLAVNÍCH ŘADŮ PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

navrtávací T-KUS obočkový s uzavíracím ventilem d110/d32 (elektrotvarovka) ... 11 ks
elektrospojka d32 ... 11 ks
zemní souprava teleskopická ... 11 ks
poklop litinový ventilový ... 11 ks
litinová podkladová deska pod ventil.poklop ... 11 ks
potrubí PE d32 ... celkem 36,5 m

VÝPIS OPĚRNÝCH BLOKŮ (CELKEM)

OPĚRNÉ BLOKY PROVÉST Z BETONU C16/20

OPĚRNÝ BLOK OB1 ... 1 ks

Půdorys

Řez

