


# BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY


## B 13

PRO KOLENA S PATKOU - PP 80

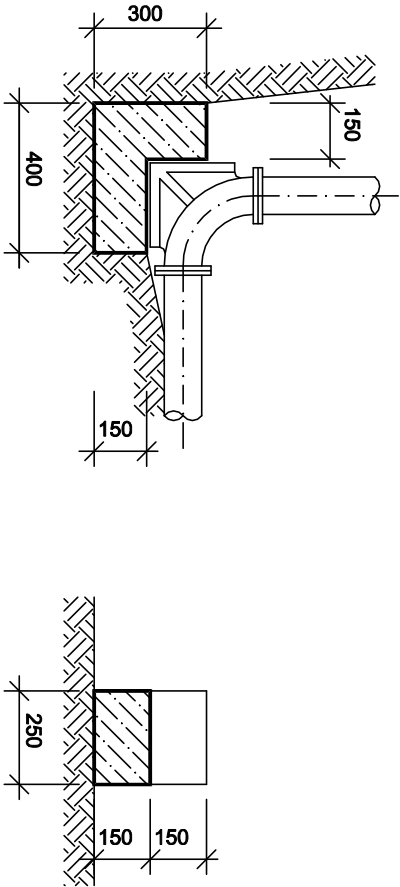

## B 15

PRO ŠOUPÁTKA DN 50, 80, 100, 150, 200, 300 + DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA

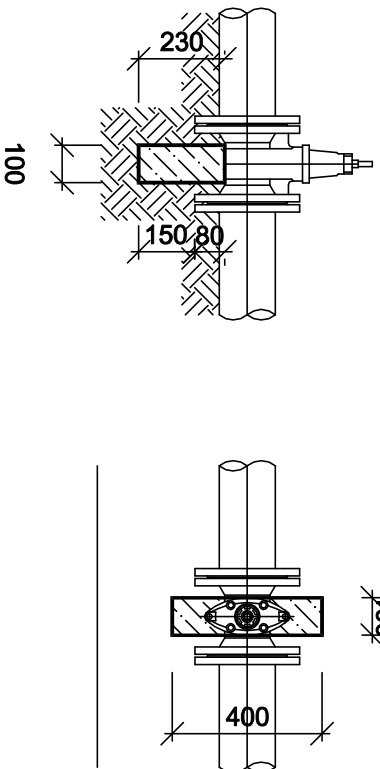

OZNAČENÍ BLOKU	POČET KUSŮ	OBJEM BETONU m³	
		NA JEDEN BLOK	CELKEM
B1		0,090	
B2		0,100	
B3		0,123	
B4		0,183	
B5		0,238	
B6		0,304	
B7		0,341	
B8		0,393	
B9		0,038	
B10		0,065	
B11		0,154	
B12		0,280	
B13	3	0,026	0,078
B14		0,219	
B15	6	0,010	0,060
B16		0,201	
B17		0,037	
B18		0,343	
B19		0,472	
B20		0,472	
B21		0,125	
B22		0,097	
CELKEM			0,138

### POZNÁMKA:

- OPĚRNÉ PLOCHY BET. BLOKŮ BETONOVAT DO ROSTLÉ ZEMINY
- U POTRUBÍ Z PE A PVC VLOŽIT MEZI BLOK A POTRUBÍ LEPENKU

BETON C12/15



Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Sítězině 1079, 500 03 Hradec Králové  
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vshk.cz

### DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PRO ING. FOREJTEK <i>Forejek</i>	ZODP. PROJEKT, ING. FOREJTEK <i>Forejek</i>	PROJEKTANT ING. MARTIN NEHRMAN <i>Nehrmán</i>	KONTROLOVAL ING. FOREJTEK <i>Forejek</i>
---	--	--	---

INVESTOR VAK PARDUBICE a.s	OBJEDNATEL VAK PARDUBICE a.s	FORMÁT 3 A4
KRAJ PARDUBICKÝ	OBEC HROBICE, ČEPEŘKA	DATUM 02/2023
		STUPEŇ DPS
		Č. ZAK. 05518 - 100
		ARCH. Č. 05518

AKCE ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY A KVALITY SV PARDUBICE

ČÁST 3.1 NAPOJENÍ ÚV HROBICE NA KANALIZACI

SO 01 KANALIZAČNÍ VÝTLAK

PŘÍLOHA

BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

D.1.1.1 - 03

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM