SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ LITINOVÉ POTRUBÍ DN 100 V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

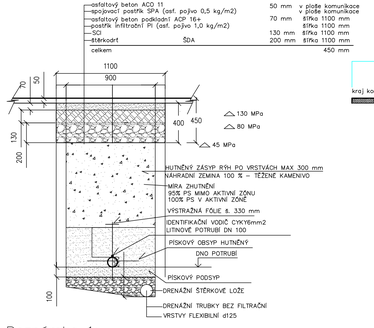

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ LITINOVÉ POTRUBÍ DN 100 V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

Úsek – křižovatka Sakařova– Sezemická

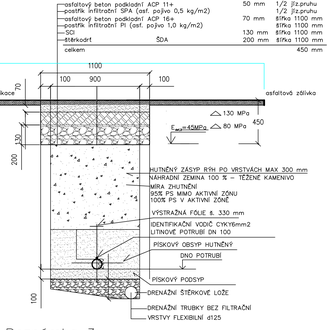

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ LITINOVÉ POTRUBÍ DN 100 V ASFALTOVÝ CHODNÍK

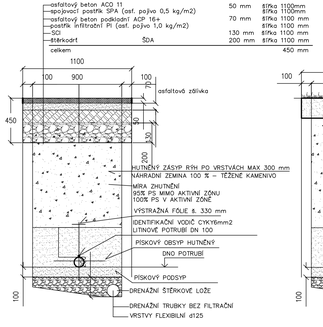

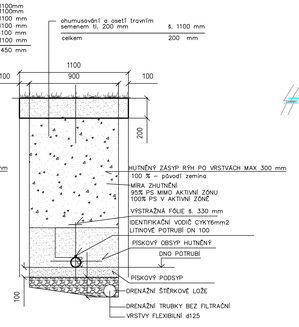

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ POTRUBÍ PE 32x3mm (40X3,7mm, 63X5,8mm) V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

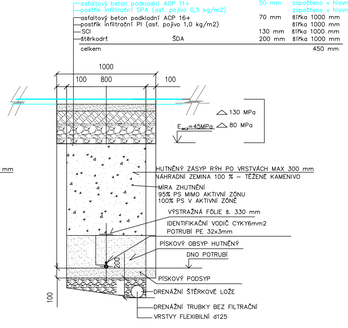

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ POTRUBÍ PE 32x3mm (40X3,7mm, 63X5,8mm) V ŽULOVÉ KOSTKY (přepojení vodovodních přípojek)

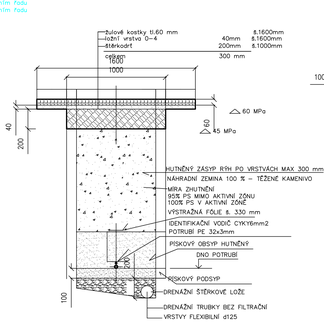

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ POTRUBÍ PE 32x3mm (40X3,7mm, 63X5,8mm) V TRAVNATÉM (přepojení vodovodních přípojek)

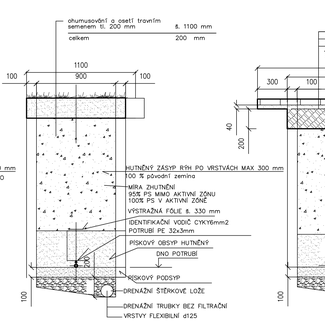

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ POTRUBÍ PE 32x3mm (63X5,8mm) ZÁMKOVÁ DLAŽBA (přepojení vodovodních přípojek)

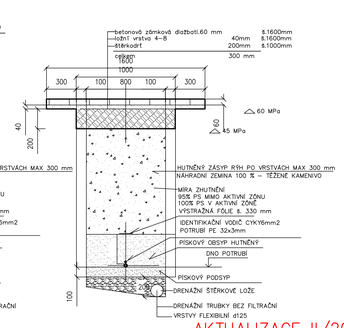

Poznámka 1:

Vrchní vrstva ACO 11 tl. 50mm bude o ploše 2310m2.
SO 03–SO 04 Gebauerova
Asfaltová zálivka 35m.

Poznámka 2:

Vrchní vrstva ACO 11 tl. 50mm bude celkem o ploše 294m2,asf.zálivka 14m.
Vodovod Kotkova, úsek 1 – 178m2 + 7m asfaltová zálivka
Vodovod Kotkova, úsek 2 – 116m2 + 7m asflatová zálivka

Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních komunikací bude provedeno u místní komuniace provizorní obnovení povrchu.
- na vrstvu štěrkodrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy štěrkodrti v tl. 250 mm v š. rýhy 1,10 m
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva štěrkodrti tl. 250 mm odstraněna

Poznámka 3:

Vrchní vrstva ACO 11 tl. 50mm bude o ploše 570m2.
Asfaltová zálivka 172m.

Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních komunikací bude provedeno u místní komuniace provizorní obnovení povrchu.
- na vrstvu štěrkodrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy štěrkodrti v tl. 250 mm v š. rýhy 1,10 m
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva štěrkodrti tl. 250 mm odstraněna

Poznámka 4:

Drenáž bude provedena v případě výskytu spodní vody. Do hloubky výkopu uvažuné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro drenáž. V případě potřeby použití drenáže je třeba počítat s tím, že výkop bude v průměru o 150 mm hlubší.

Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních komunikací bude provedeno u místní komuniace provizorní obnovení povrchu.
- na vrstvu štěrkodrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy štěrkodrti v tl. 250 mm v š. rýhy 1,0 m
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva štěrkodrti tl. 250 mm odstraněna

AKTUALIZACE II/2024

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	multiAQua
Ing. T. Hatková	Ing. T. Hatková	Ing. Lubor Dítě	MULTIAQUA s.r.o. VEVEŘKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Kraj : Pardubický	Město: Pardubice		IČO: 60133111 TEL.: +420 498 500 358 DIČ: CZ60133111 WWW.MULTIAQUA.CZ
Investor: VaK Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice 530 02			
PARDUBICE,UL.GEBAUEROVA, UL.KOTKOVA – KANALIZACE, VODOVOD SO 04 – VODOVOD GEBAUEROVA			Stupeň: DPS Datum: Říjen 2024 Zakázkové číslo: M20/056 Formát: 3 A4 Měřítko: – Číslo přílohy: D.4.3
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU			

Předložený dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové