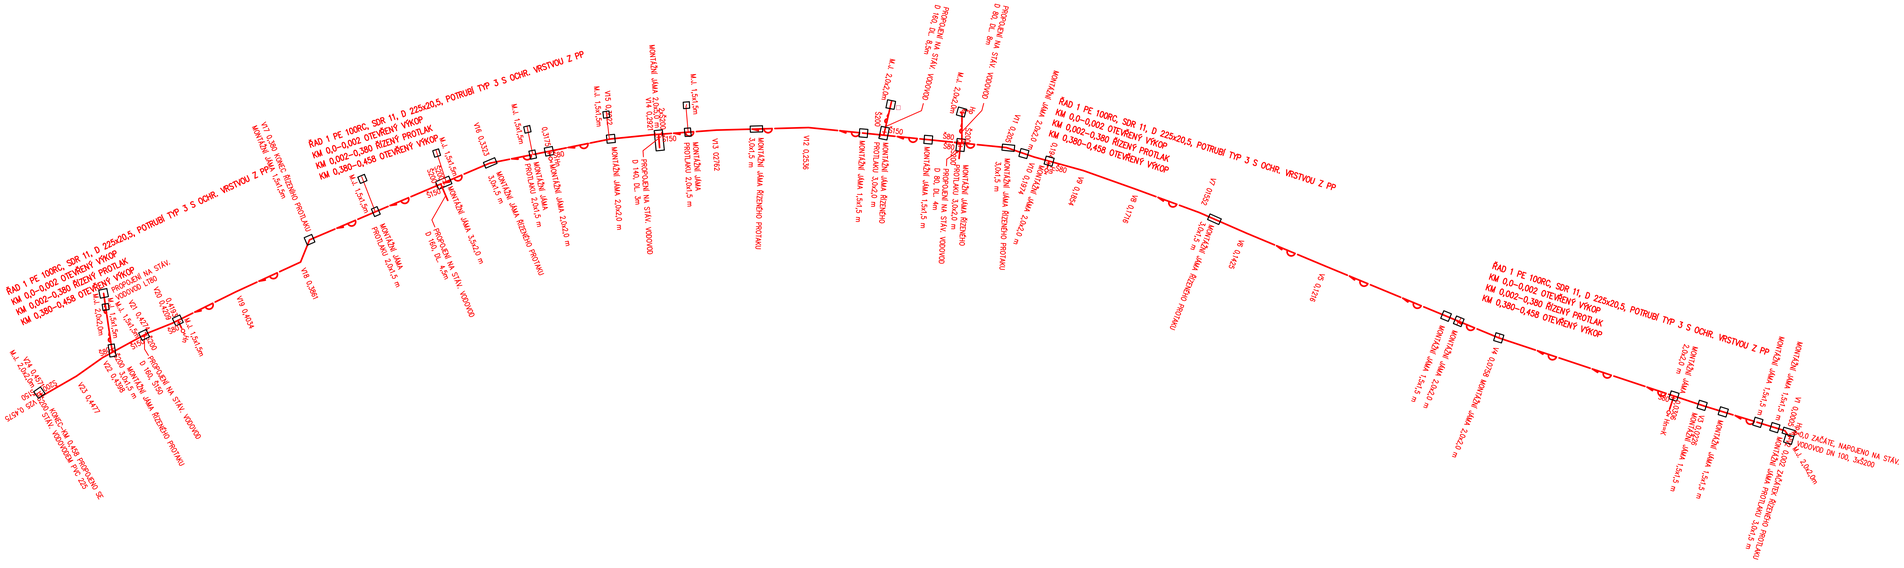
ŘAD 1 PE 100RC, SDR 11, D 225x20,5, POTRUBÍ TYP 3 S OCHR. VRSTVOU Z PP
KM 0,0–0,002 OTEVŘENÝ VÝKOP
KM 0,002–0,380 ŘÍZENÝ PROTLAK
KM 0,380–0,458 OTEVŘENÝ VÝKOP
M.J. 1,5x1,5m
M.J. 2,5x2,0m
M.J. 2,5x2,5m
M.J. 3,5x2,0 m
M.J. 3,5x3,5 m
V1 0,0 ZAČÁTE NAPOJENÍ NA STÁV. VODOVOD DN 100, 3x5200
V2 0,0425
V3 0,0782
V4 0,1258
V5 0,1512
V6 0,1553
V7 0,1850
V8 0,2036
V9 0,4024
V10 0,4258
V11 0,4477
V12 0,4588
V13 0,4625
V14 0,4625
V15 0,4625
V16 0,4625
V17 0,4625
V18 0,4625
V19 0,4625
V20 0,4625
V21 0,4625
V22 0,4625
V23 0,4477
V24 0,4258
V25 0,4025
V26 0,3810
V27 0,3586
V28 0,3354
V29 0,3116
V30 0,2870
V31 0,2618
V32 0,2360
V33 0,2096
V34 0,1826
V35 0,1550
V36 0,1268
V37 0,0980
V38 0,0686
V39 0,0386
V40 0,0080
V41 0,0
PŘECHODKA NA STÁV. VODOVOD D 160, DÉLKA 4,0 m
PŘECHODKA NA STÁV. VODOVOD D 160, DÉLKA 4,5 m
PŘECHODKA NA STÁV. VODOVOD D 160, DÉLKA 4,3 m
PŘECHODKA NA STÁV. VODOVOD D 160, DÉLKA 4,0