


SKUPINA	70
UMÍSTĚNÍ	HAŠENKA 2
TEXT	REGULACE NÁTOKU VODY DO HAŠENKY 2
UPŘESNĚNÍ	ŘEDÍČÍ VENTIL S PNEUPOHONEM A POZICIONÉREM
VÝKON (kW)	0,1kW/ 0,4A
	DEBLOK. SKŘÍŇ U POHONU

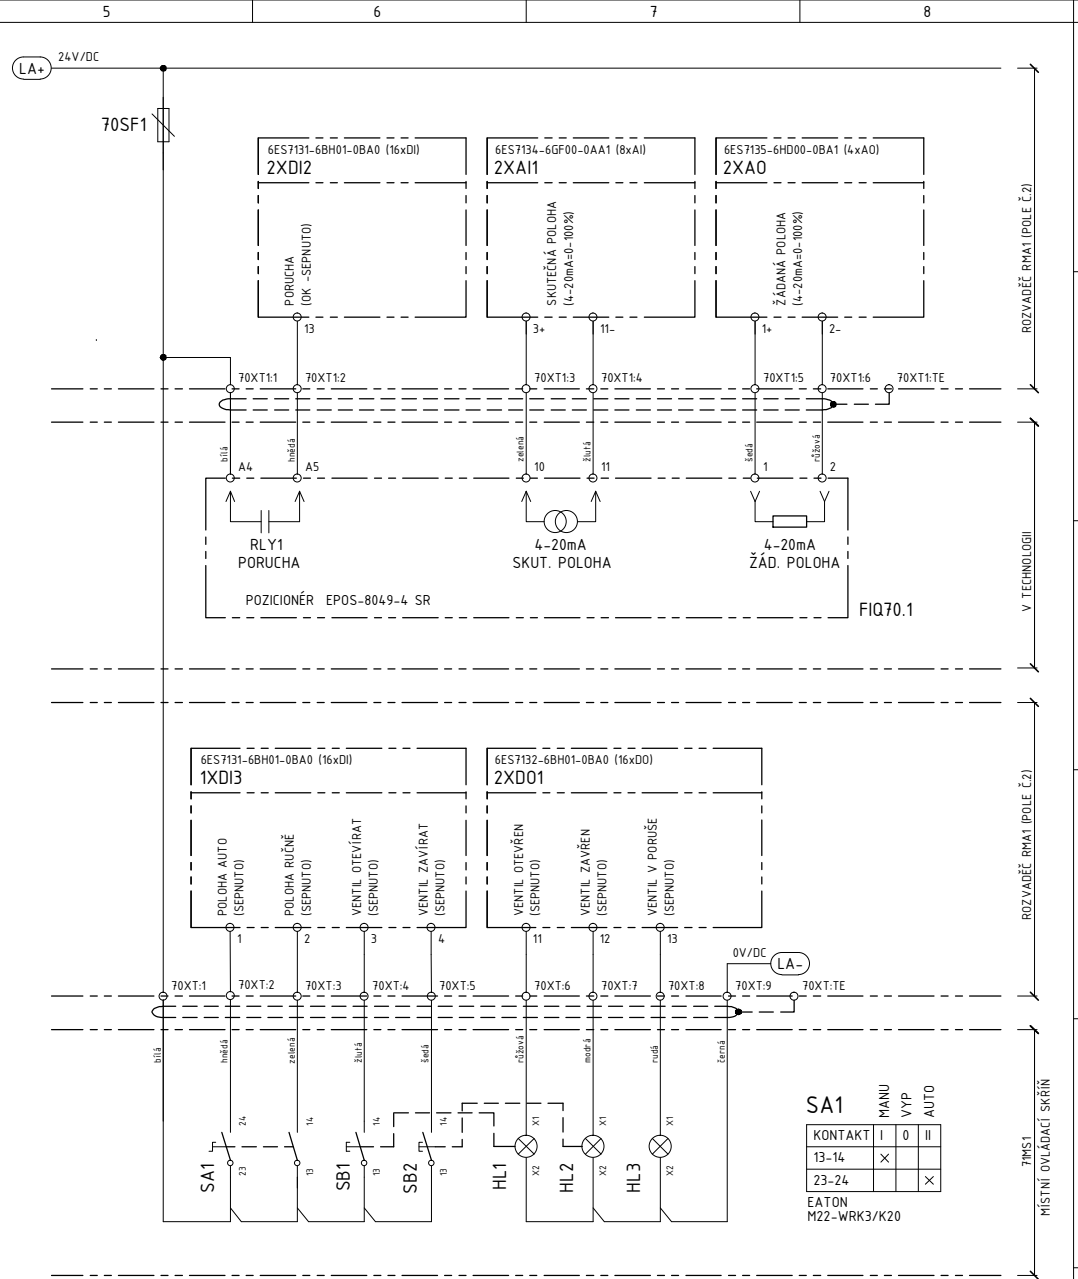

SKUPINA	70
TEXT	SCHEMA ZAPOJENÍ
UPŘESNĚNÍ	