



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 110 mm

MĚŘ. 1 : 50

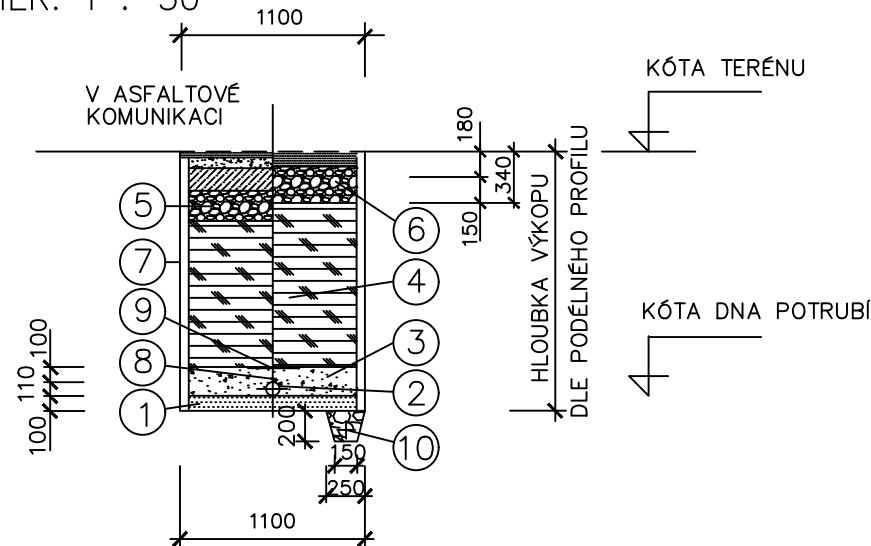

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 32 mm

MĚŘ. 1 : 50

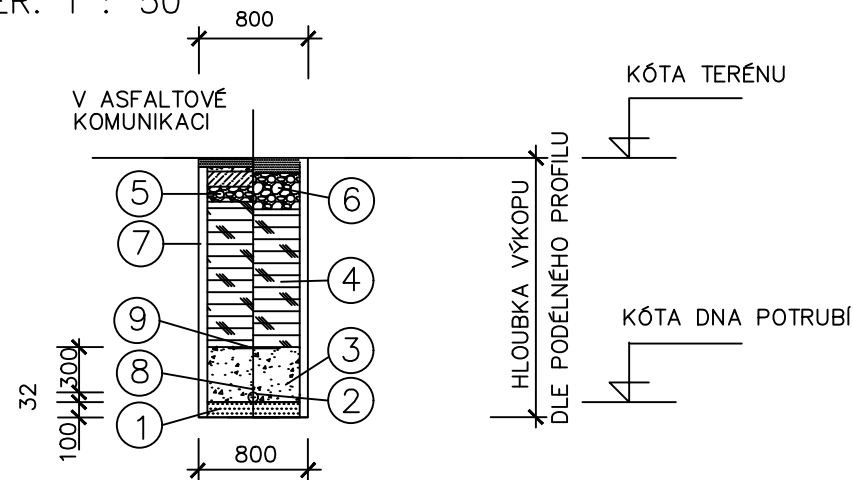

LEGENDA

ČÍSLO	POPIS
1	PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
2	POTRUBÍ PE100–RC2 De 110, 32 mm
3	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ 100 mm
4	ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 mm
5	KONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
6	KONSTRUKCE CHODNÍKU
7	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
8	IDENTIFIKAČNÍ VODÍCÍ DRÁT
9	VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŠÍŘKY 340 mm
10	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm – POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

OPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE:

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK DLE TP 102, 0,5 kg/m ²	
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	70 mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m ²	
- STABILIZACE CEMENTEM SC C8/10	150 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm
KONSTRUKCE CELKEM	460 mm

SPÁRA U NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALT OŠETŘENA MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

HUTNĚNÍ PLÁNĚ BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 45 MPa
VRCHNÍ ASFALTOVÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA V CELÉ ŠÍŘCE KOMUNIKACE

OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY – CHODNÍK:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
- LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 2–5 mm	30 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm
KONSTRUKCE CELKEM	310 mm

BUDOU OBNOVENY PRVKY BEZBARIÉROVOSTI V SOULADU S ČSN 73 4001
PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A VYHLÁŠKOU č. 146/2024 Sb.,
O POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU.

OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY – SJEZD:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
- LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4–8 mm	40 mm
- KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM SC C _{8/10}	130 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm
KONSTRUKCE CELKEM	450 mm

BUDOU OBNOVENY PRVKY BEZBARIÉROVOSTI V SOULADU S ČSN 73 4001
PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A VYHLÁŠKOU č. 146/2024 Sb.,
O POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU.

REVIZE 1 06/2025

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
Obec: Pardubice			DIČ: CZ64826431	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
PARDUBICE, UL. SPOJILSKÁ - VODOVOD IO 01 VODOVOD VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Druh dokumentace	DOS
			Datum	12/2019
			Číslo zakázky	802–19
			Počet formátů	2A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 50	D.1.03