




PŘÍPOJKA NN

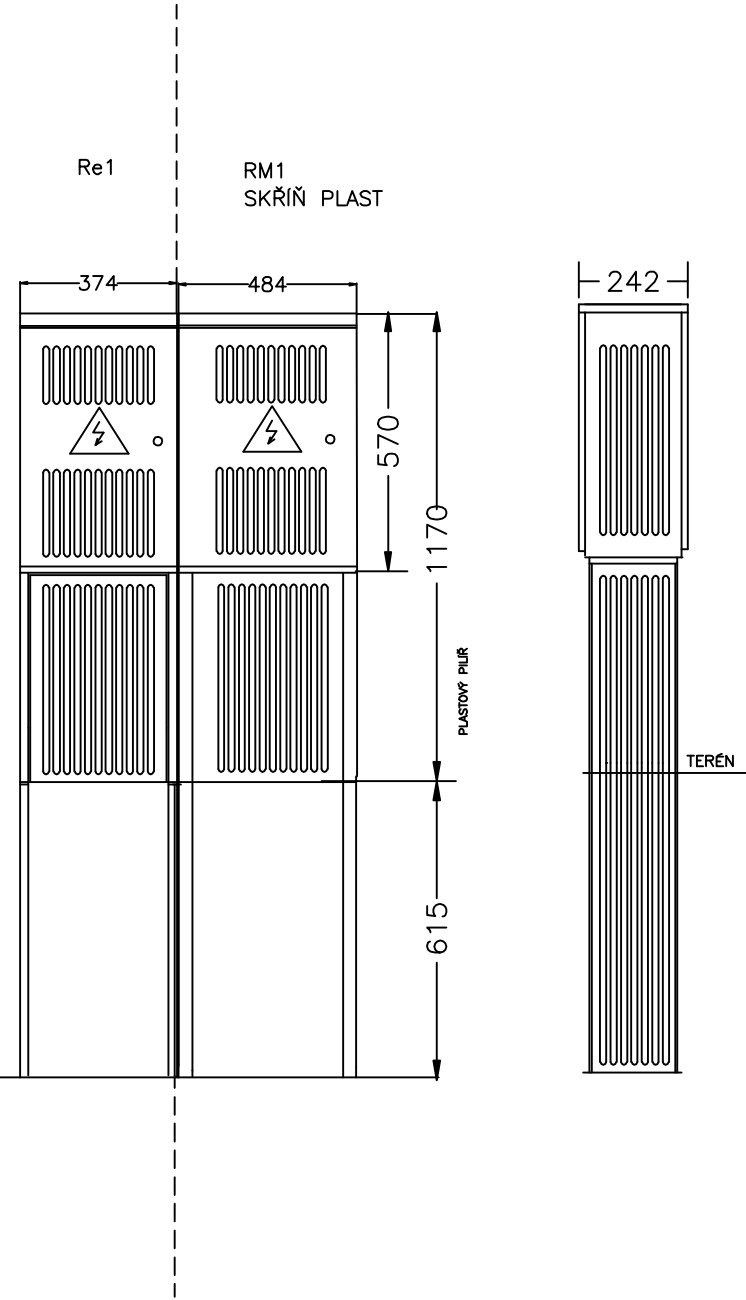

RM1;RM2;RM3 3ks

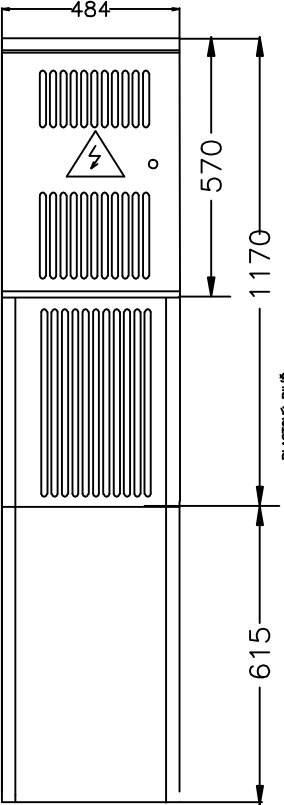

SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ 1-3X
14 ks

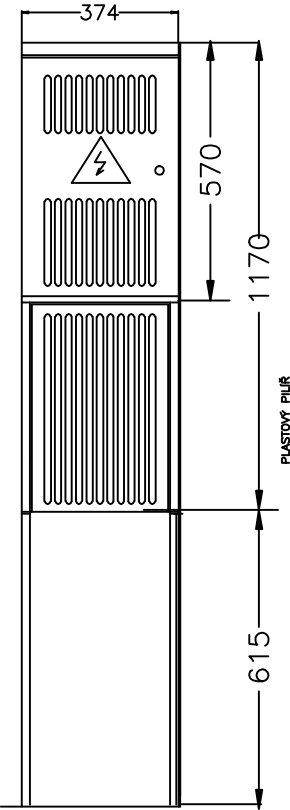

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V;50Hz;TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41

VYPRACOVAL J.Ondráček	ODP.PROJ.PROFESE J.Ondráček	KONTROLOVAL J.Ondráček	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Falta	JAROMÍR ONDRÁČEK ELEKTROPROJEKT	
		Ing.Falta	VPT		
OKRES: Pardubický		OBEC: Dolní jelení		Teplého 2014 530 02 Pardubice tel:732 444 939	IČO 61991147
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.					
DOLNÍ JELENÍ – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE D.2.2.2 ROZVOD NN PO OBCI				FORMAT	A3
				DATUM	07/2013
				STUPEN	ZDS
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 615	
POHLED NA ROZVADĚČE RM1;RM2;RM3 A SVORKOVNICOVOU SKŘÍŇ 1–3X				ARCHIVNI CISLO 615/2013	C.VYKRESU D.2.2.7