
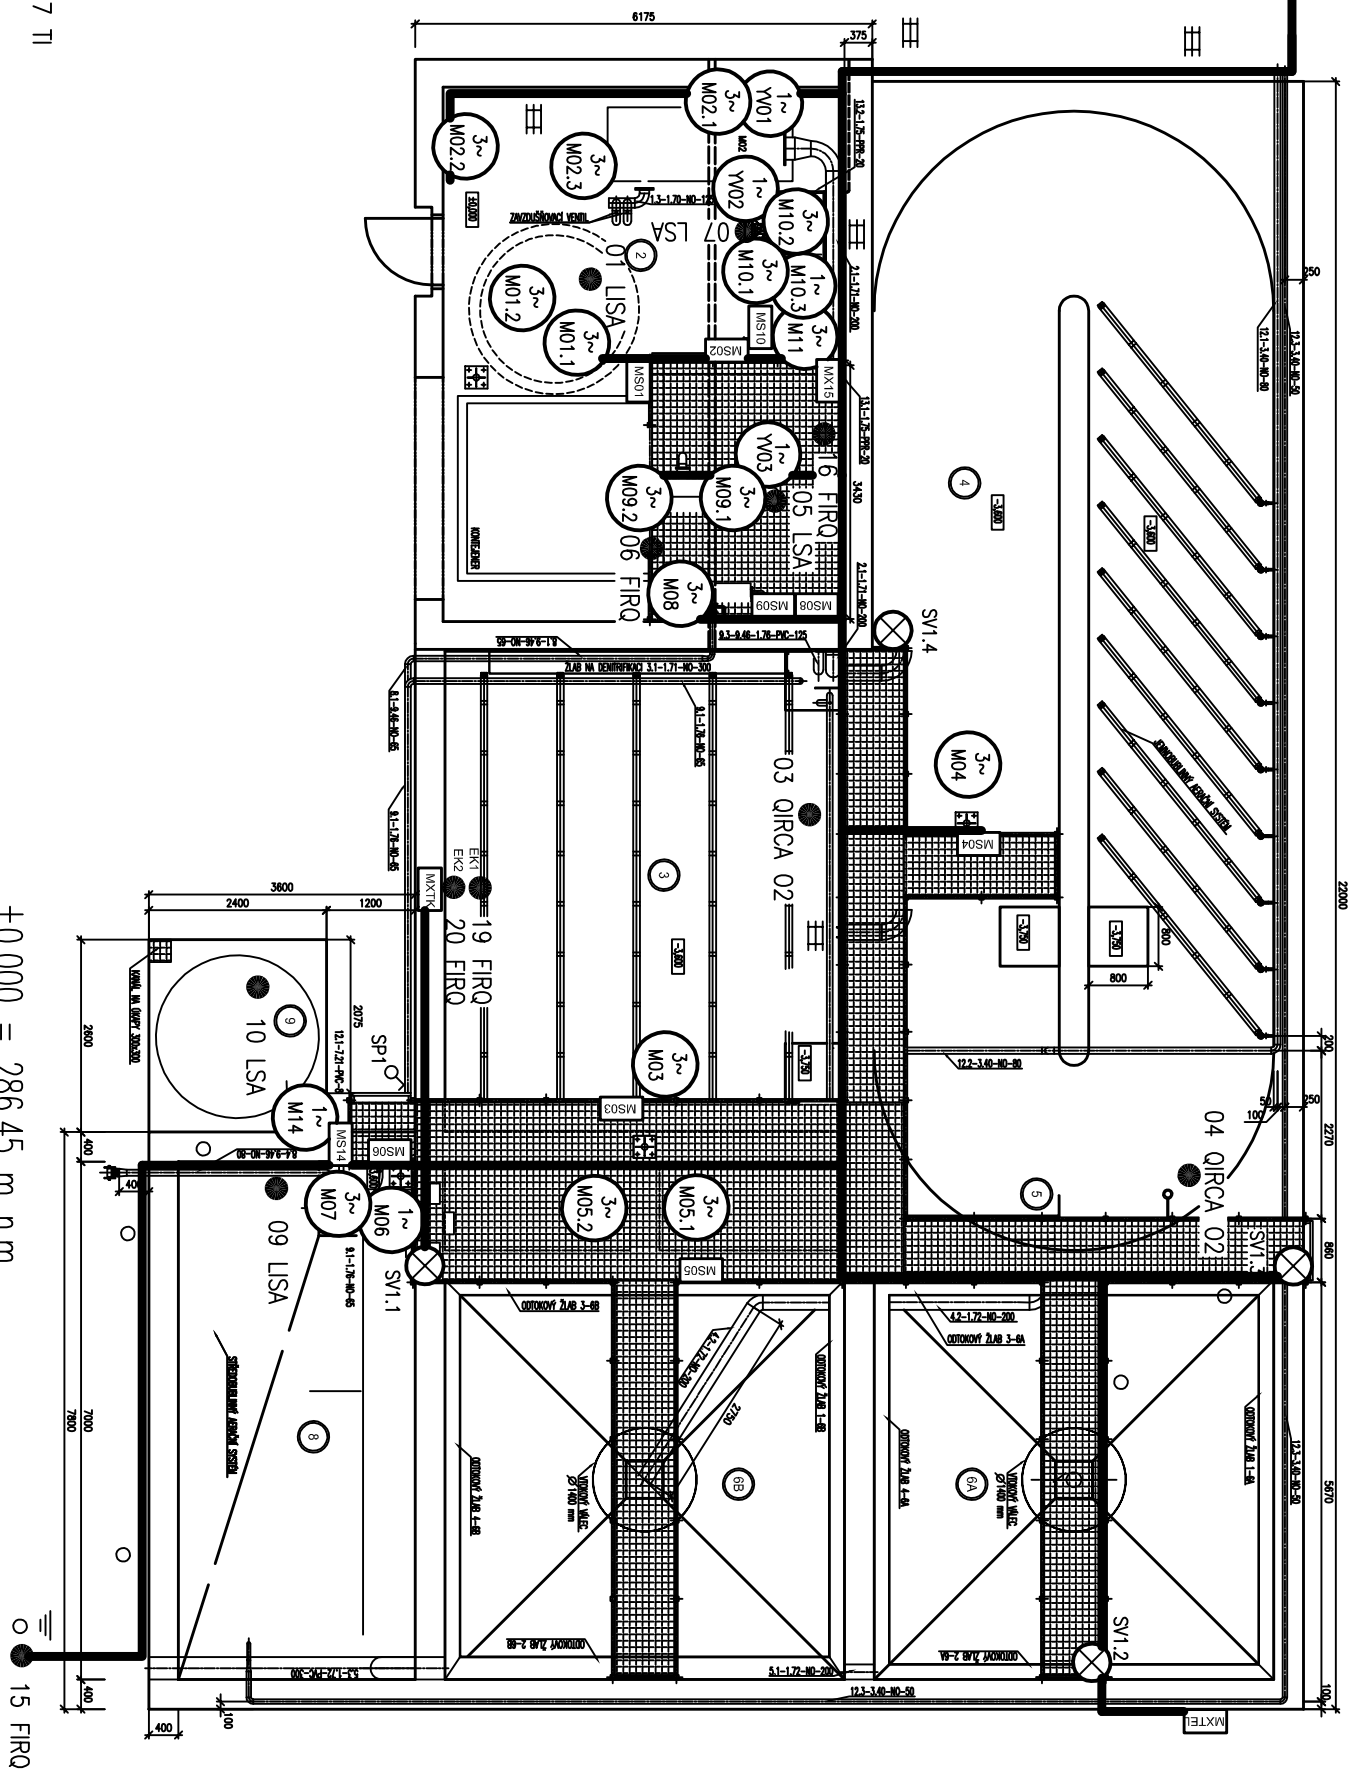


PUDORYS +2,500

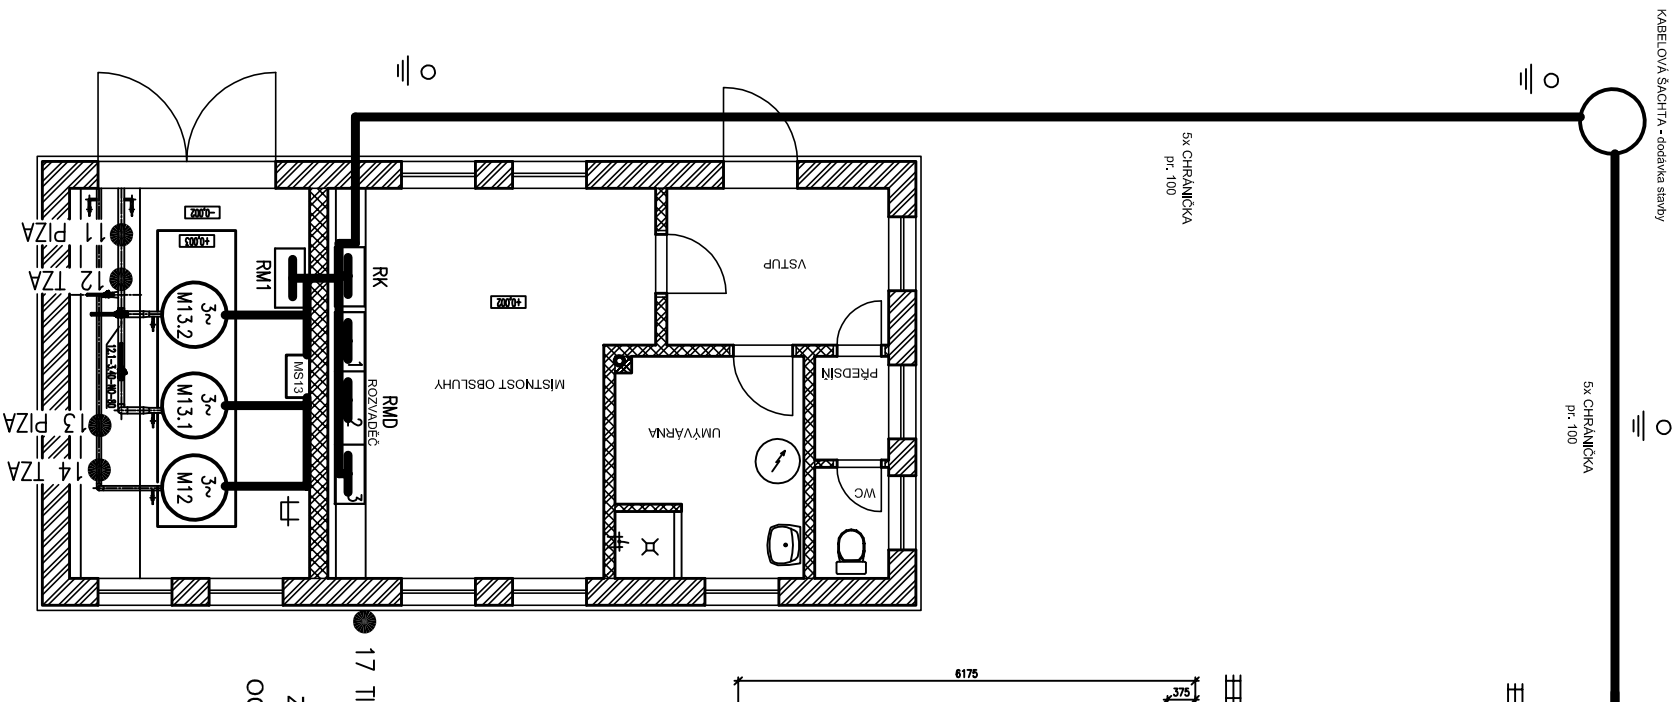

LEGENDA ELEKTRO :
POHON - VIZ SOUPIS SPOTŘEBIČŮ

HLAVNÍ TRASY EL. ROZVODŮ
MÍSTNÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA
HLAVNÍ ROZVADĚČ TECHNOLOGIE
MĚŘICÍ OBVOD

○ ● 15 FREQ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 3NPE, 50Hz, 400V/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

JEDNOTLIVÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MONTOVAT DLE POKYNU VÝROBCE

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52

- - V PVC TRUBE
- ⦶ - VE VKLADACÍ LIŠTĚ
- ⦶ - V NEREZOVÉM ŽLABU S VÍKEM 125x50mm
- ⦶ - V DRÁTĚNÉM ŽLABU S VÍKEM - NEREZ 150x50mm
- ≡ - V ZEMI VE VÝKOPU

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Režňák	Ing. Hybler	Ing. Hybler	Ing. Krížek
<div>investor: VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</div>			
<div>stavba: INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ</div>			
stavební objekt/provozní soubor:			
PS02 - SYSTÉM ŘÍZENÍ PROVOZU ČOV			
obsah: ROZVODY MAR			
<div>Hakov a.s. Hakov, a.s., Hranice provozovna Brno Jugoslávská 9, 613 00 Brno tel.:545210345, fax:545210006, e-mail:hmo@hakov.cz</div>			
číslo zakázky		1154/11	
stupeň dokumentace		DSP	
datum		11/2011	
formát		2 A4	
název dlg. souboru		1154_302.dwg	
měřítko		výřisk číslo:	
1:100			
číslo výkresu:	revize:		
D.2.02.3	0		

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM Hakov, a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ Hakov, a.s.