

ČKRY-J 5x4 + Fežn pr.10mm  
v zemi


#### USPOŘADÁNÍ SÍTĚ - VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE


- VO — KABEL ČKRY-J ve volném terénu v hloubce 0,7m
- VO — KABEL ČKRY-J pod komunikací v drážce pr.30mm v hloubce 1,2m
- ZELENÍ VOJČ Fežn pr.10mm
- osvětlovací stĺžky budou mezi sebou spojeny zeminami vodičem

Stĺžky výrobkové 1x70W na bezpečnostní výšce 4m

UMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH STOLŽÁKŮ BUDE PROVĚŘENO nř 0,5m OD OBRUBNÍKU CHODNIKU (přikládám plán 0,8m)

Návrhová soustava : SPEN, at. 50H- 230/0/0V, TN-C-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je prováděna  
odstraněním oslabení (převládá) zařízením ochrany a prostředky pro ochranu při  
porážce dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 nř 2 a ČSN EN 61510 nř 2.

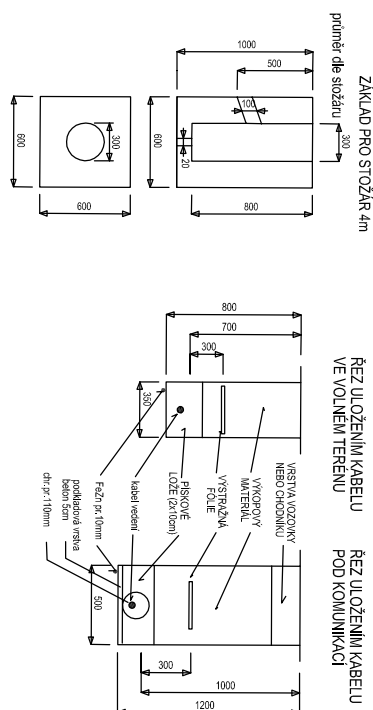

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
FARINK	ING. ŠAFÁŘ	ING. TEPLÝ
Země :	CR	Obec : HORNÍ JELENÍ
Investor :	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.	
Akce :	INTENZIFIKACE ČISTÍRNÝ ODPAĐNÍCH VOD HORNÍ JELENÍ	
Objekt :	SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	
Obsah :	SITUACE VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	
		
Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz		
Stupeň :	DPS	
Datum :	05/2013	
Zak.číslo :	4521/13	
Měřítko :	Přibližná :	
D.1.06.2		