



ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

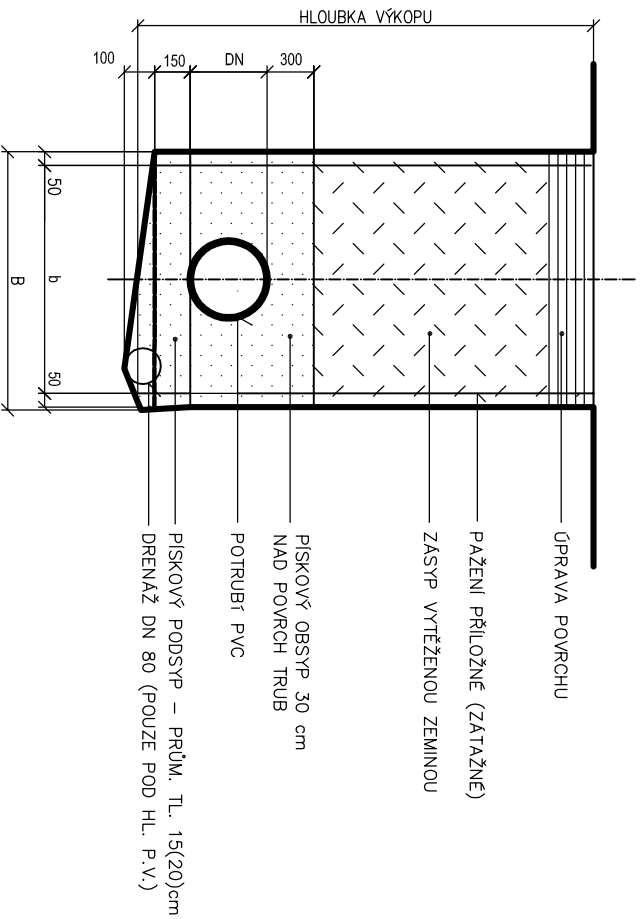


DN	b	B
(mm)	mm	mm
150	800	900
200	800	900
250	800	900
300	900	1000
400	1200	1300
500	1300	1400
600	1400	1500

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

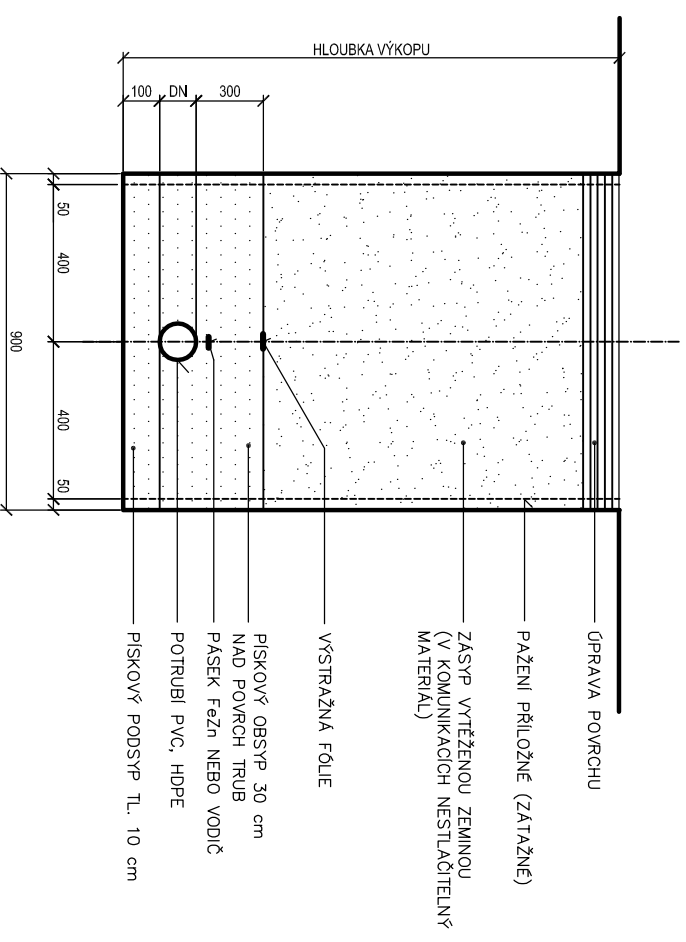

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
J. Hájek	ING. DOSTÁL	ING. TEPLÝ
<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>
Země : ČR	Obec : HORNÍ JELENÍ	
Investor : VODOVODY A KANALIZACE PARBUŽICE, a.s.		
Akce : INTENZIFIKACE ČISTIRNY ODPADNÍCH VOD HORNÍ JELENÍ		
Objekt : SO 05 VEKOVÝMI PROPOJOVACÍ POTRUBÍ Obsah :		
Vzorové uložení potrubí - voda a kanalizace		



BKH spol. s r.o.
 Vodičova 29/1
 566 01 Vysoké Mýto
 Tel: 465424472, 465424170
 Fax: 465424171
 bkh@bkh.cz www.bkh.cz

Služen :	DPS
Datum :	05/2013
Zak.číslo :	462113
Měřítko :	Příloha :
	D.1.05.06