


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 160 mm

MĚŘ. 1 : 50

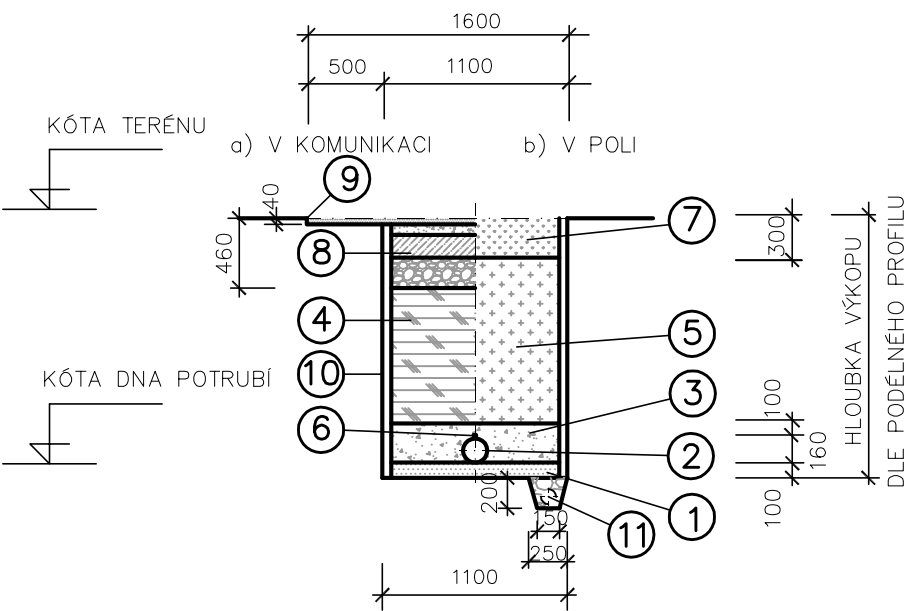

LEGENDA

ČÍSLO	POPIS
1	PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
2	POTRUBÍ PE De 160x9,5 mm, PE 100 RC SDR 17
3	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ 100 mm NAD VRCH POTRUBÍ
4	ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 mm – V KOMUNIKACI
5	ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU ZEMINOU – VE VOLNÉM TERÉNU
6	IDENTIFIKAČNÍ VODÍČÍ DRÁT
7	SEJMUTÍ ORNICE – PO ZÁHOZU RÝHY ROZPROSTRÍT
8	KONSTRUKCE MÍSTNÍ VOZOVKY
9	SPÁRA OŠETŘENA MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
10	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
11	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm – POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

OPRAVA KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

ASFALTOVÝ BETON SRŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK DLE 102 0,50 kg/m2	
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16 +	70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m2	
STABILIZACE CEMENTEM SC C _{8/10}	150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm
	460 mm

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
			DIČ: CZ64826431	
			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Obec: Pardubice			Druh dokumentace	DPS
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			Datum	02/2015
PARDUBICE, PROPOJENÍ VODOVONÍCH ŘADŮ			Číslo zakázky	531/2-07
SVÍTKOV - ROSICE NAD LABEM			Počet formátů	2A4
IO 01 VODOVODNÍ ŘAD			Měřítko:	Číslo přílohy:
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			1:50	D.1.03