




TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ÚV VYSOKÉ CHVOJNO

q_{max} = 6,0 l/s

STÁVAJÍCÍ VDJ VYS. CHVOJNO

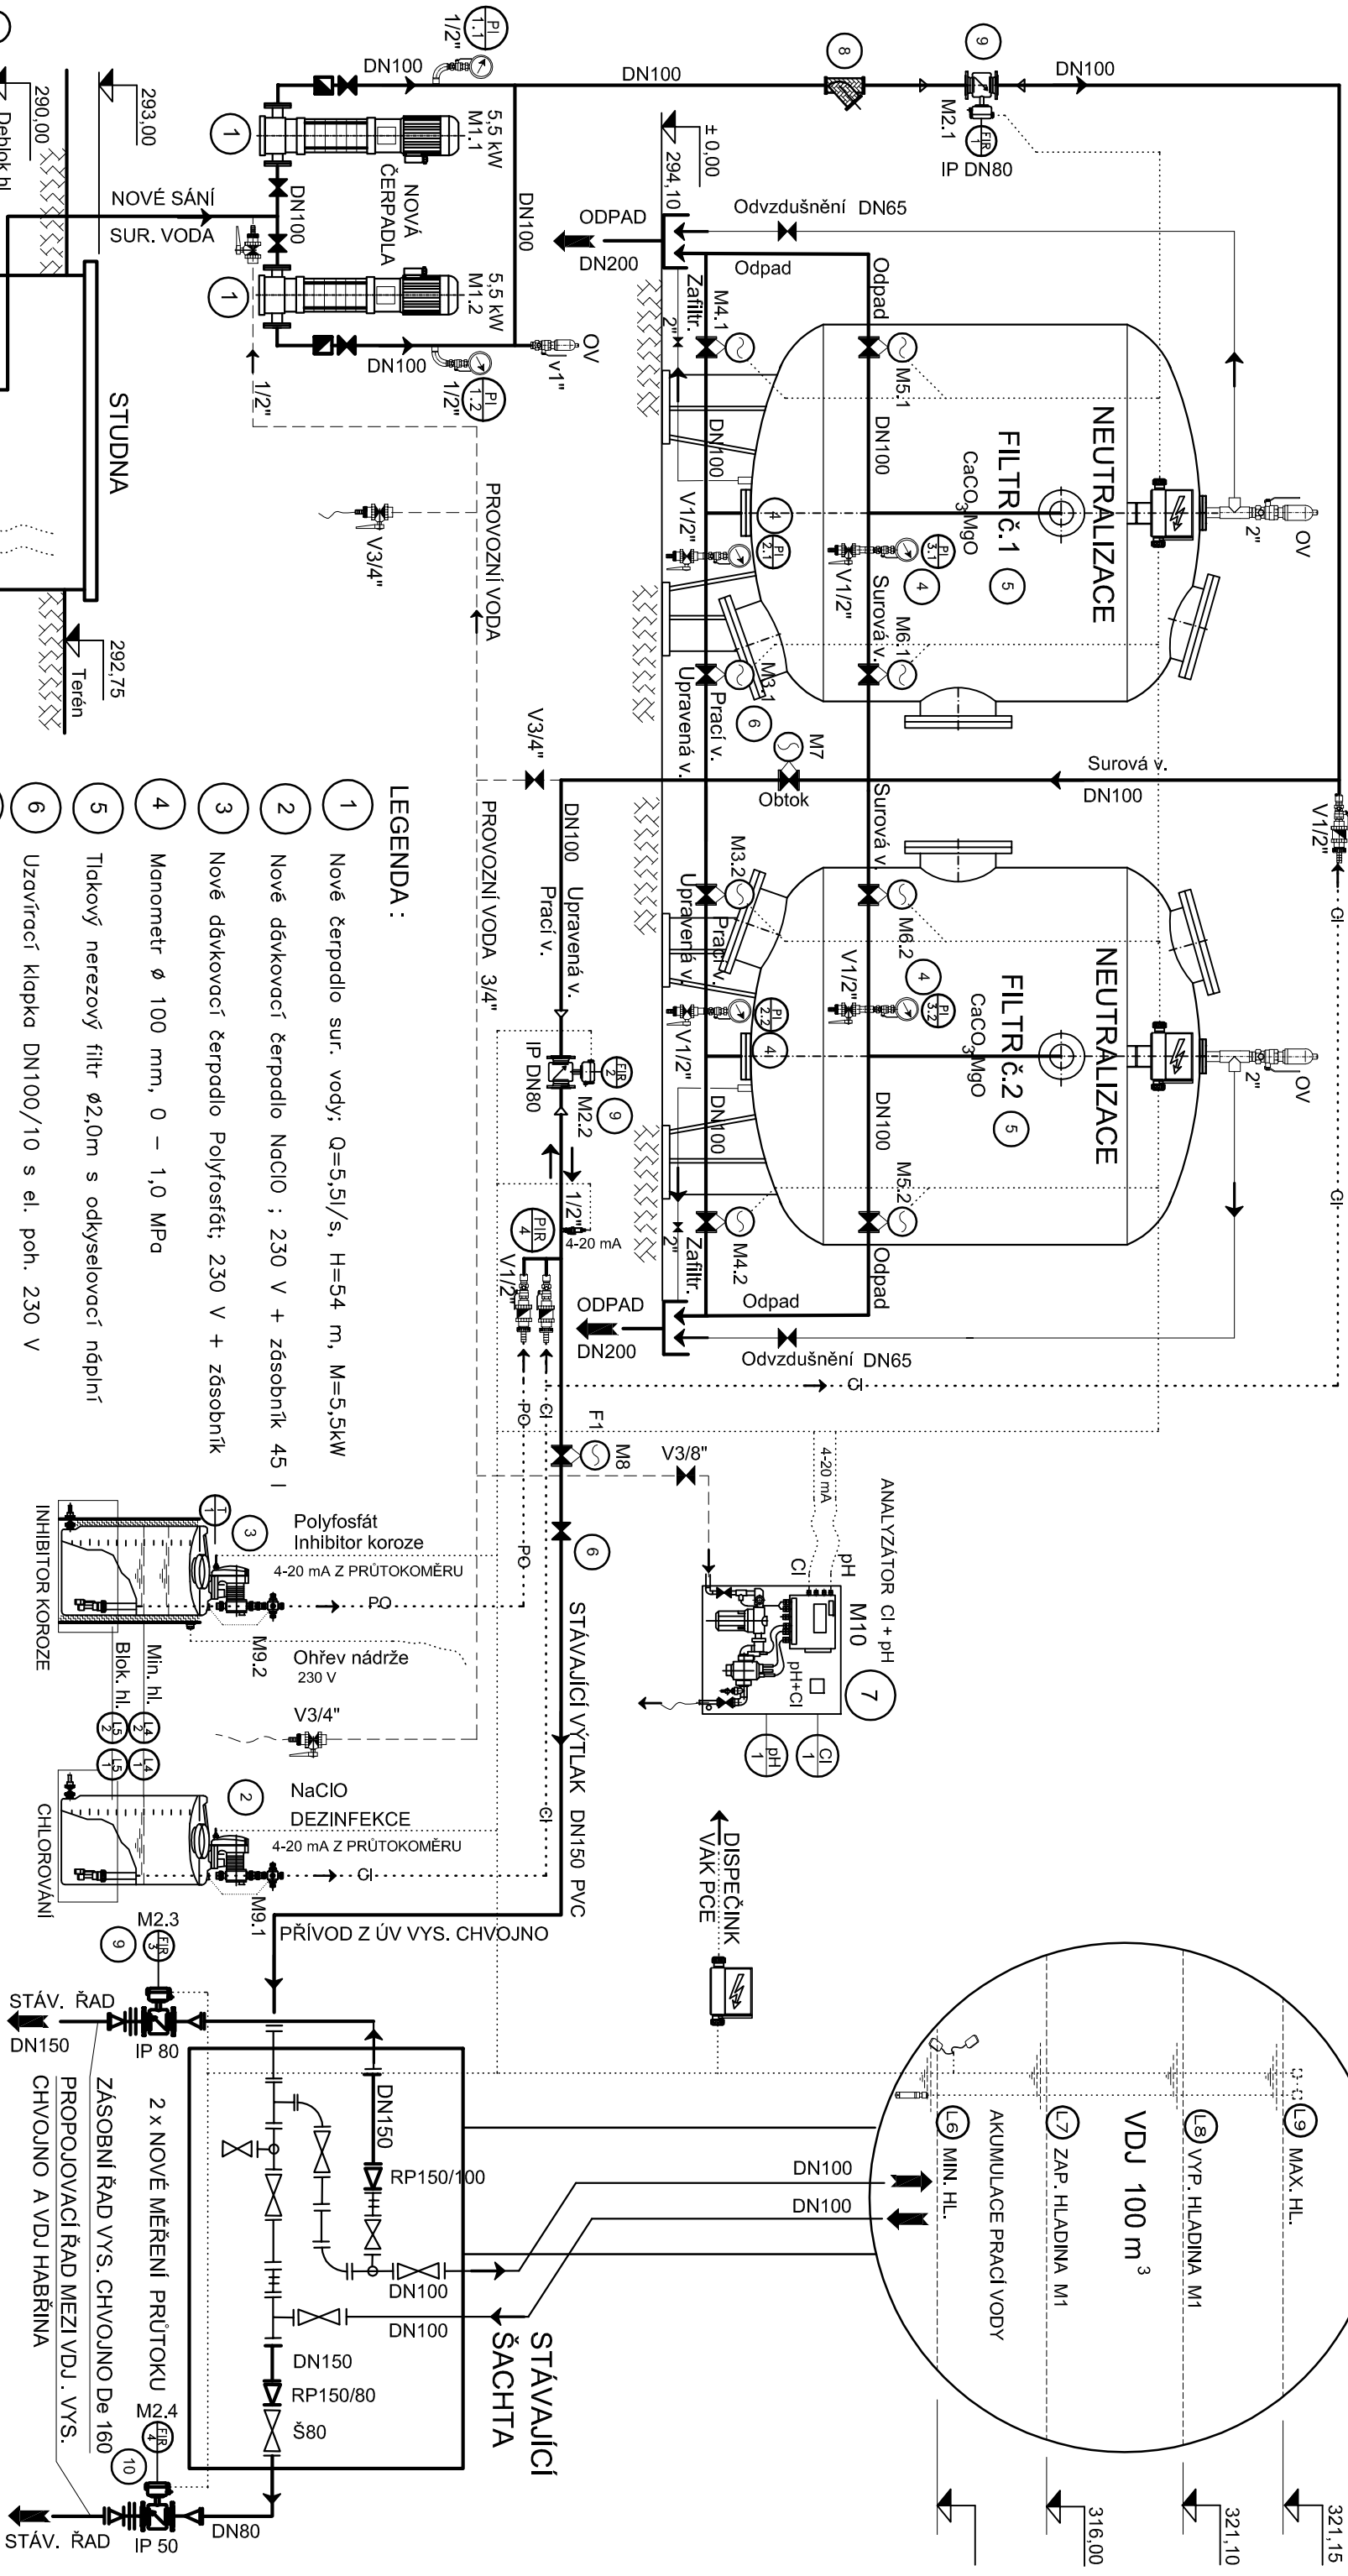

Projektant		Kontroloval		Projektant	
Ladislav Korvalina		Jaroslav Špinar		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
Investor		Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.		Tepláno 2014, 530 02 Pardubice	
VODOVOD VYSOKÉ CHVOJNO		UPRAVNA VODY - REKONSTRUKCE		DIČ:CZ64826431	
PS 01.1 STROJNÍ TECHNOLOGIE		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		tel.:466 335 012	
Měřičtko:		Číslo přílohy:		e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
F0,000=294,700		Q _{max} = 5,3 l/s		Druh dokumentace	
NOVÉ VYSTROJENÍ		STÁVAJÍCÍ ZDROJ SUROVÉ VODY		Datum	
Q _{max} = 5,3 l/s		NOVÉ VYSTROJENÍ		Číslo zakázky	
288,60		288,90		Počet formátů	
288,60		288,90		Měřičtko:	
288,60		288,90		Číslo přílohy:	
288,60		288,90		F.3.1.03	