



OBSAH:



- 01 ÚVODNÍ LIST, SEZNAM LISTŮ, POZNÁMKY
- 02 MĚŘENÍ PRŮTOKU FIR3, FIR4, KONTROLNÍ RELÉ 400V
- 03 MĚŘENÍ HLADINY LIC2, LZ2.1-2, ZABEZPEČENÍ OBJEKTU (EVS), MĚŘENÍ TEPLOTY VDJ
- 04 ZDROJOVÁ SOUSTAVA, OPLC, PROPOJENÍ S ÚV PO RS485
- 05 ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL Y 10

POZNÁMKA:

ROZVADĚČ RM2 SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO ROZVADĚČ PRO
NÁPLŇ SŘTP (DT2)

A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										

Datum: 02/2013				Akce: VODOVOD VYSOKÉ CHVOJNO				Příloha: OBVODOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE VDJ VYS.CHVOJNO				Pole: RM2		Projektant: VK PROJEKT, spol.s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice Díl: CZ64-8264-31 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz					
Druh dok.: DPS				ÚPRAVNA VODY – REKONSTRUKCE PS 01.3 – SŘTP				DT2				Číslo výkr.: 01		Měř.: ---					
Projektant: Ing. Karel Poláček																			
Kontrola: Robert Vojtek				Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				Obec: Vysoké Chvojno		Číslo zak.: 652-13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										

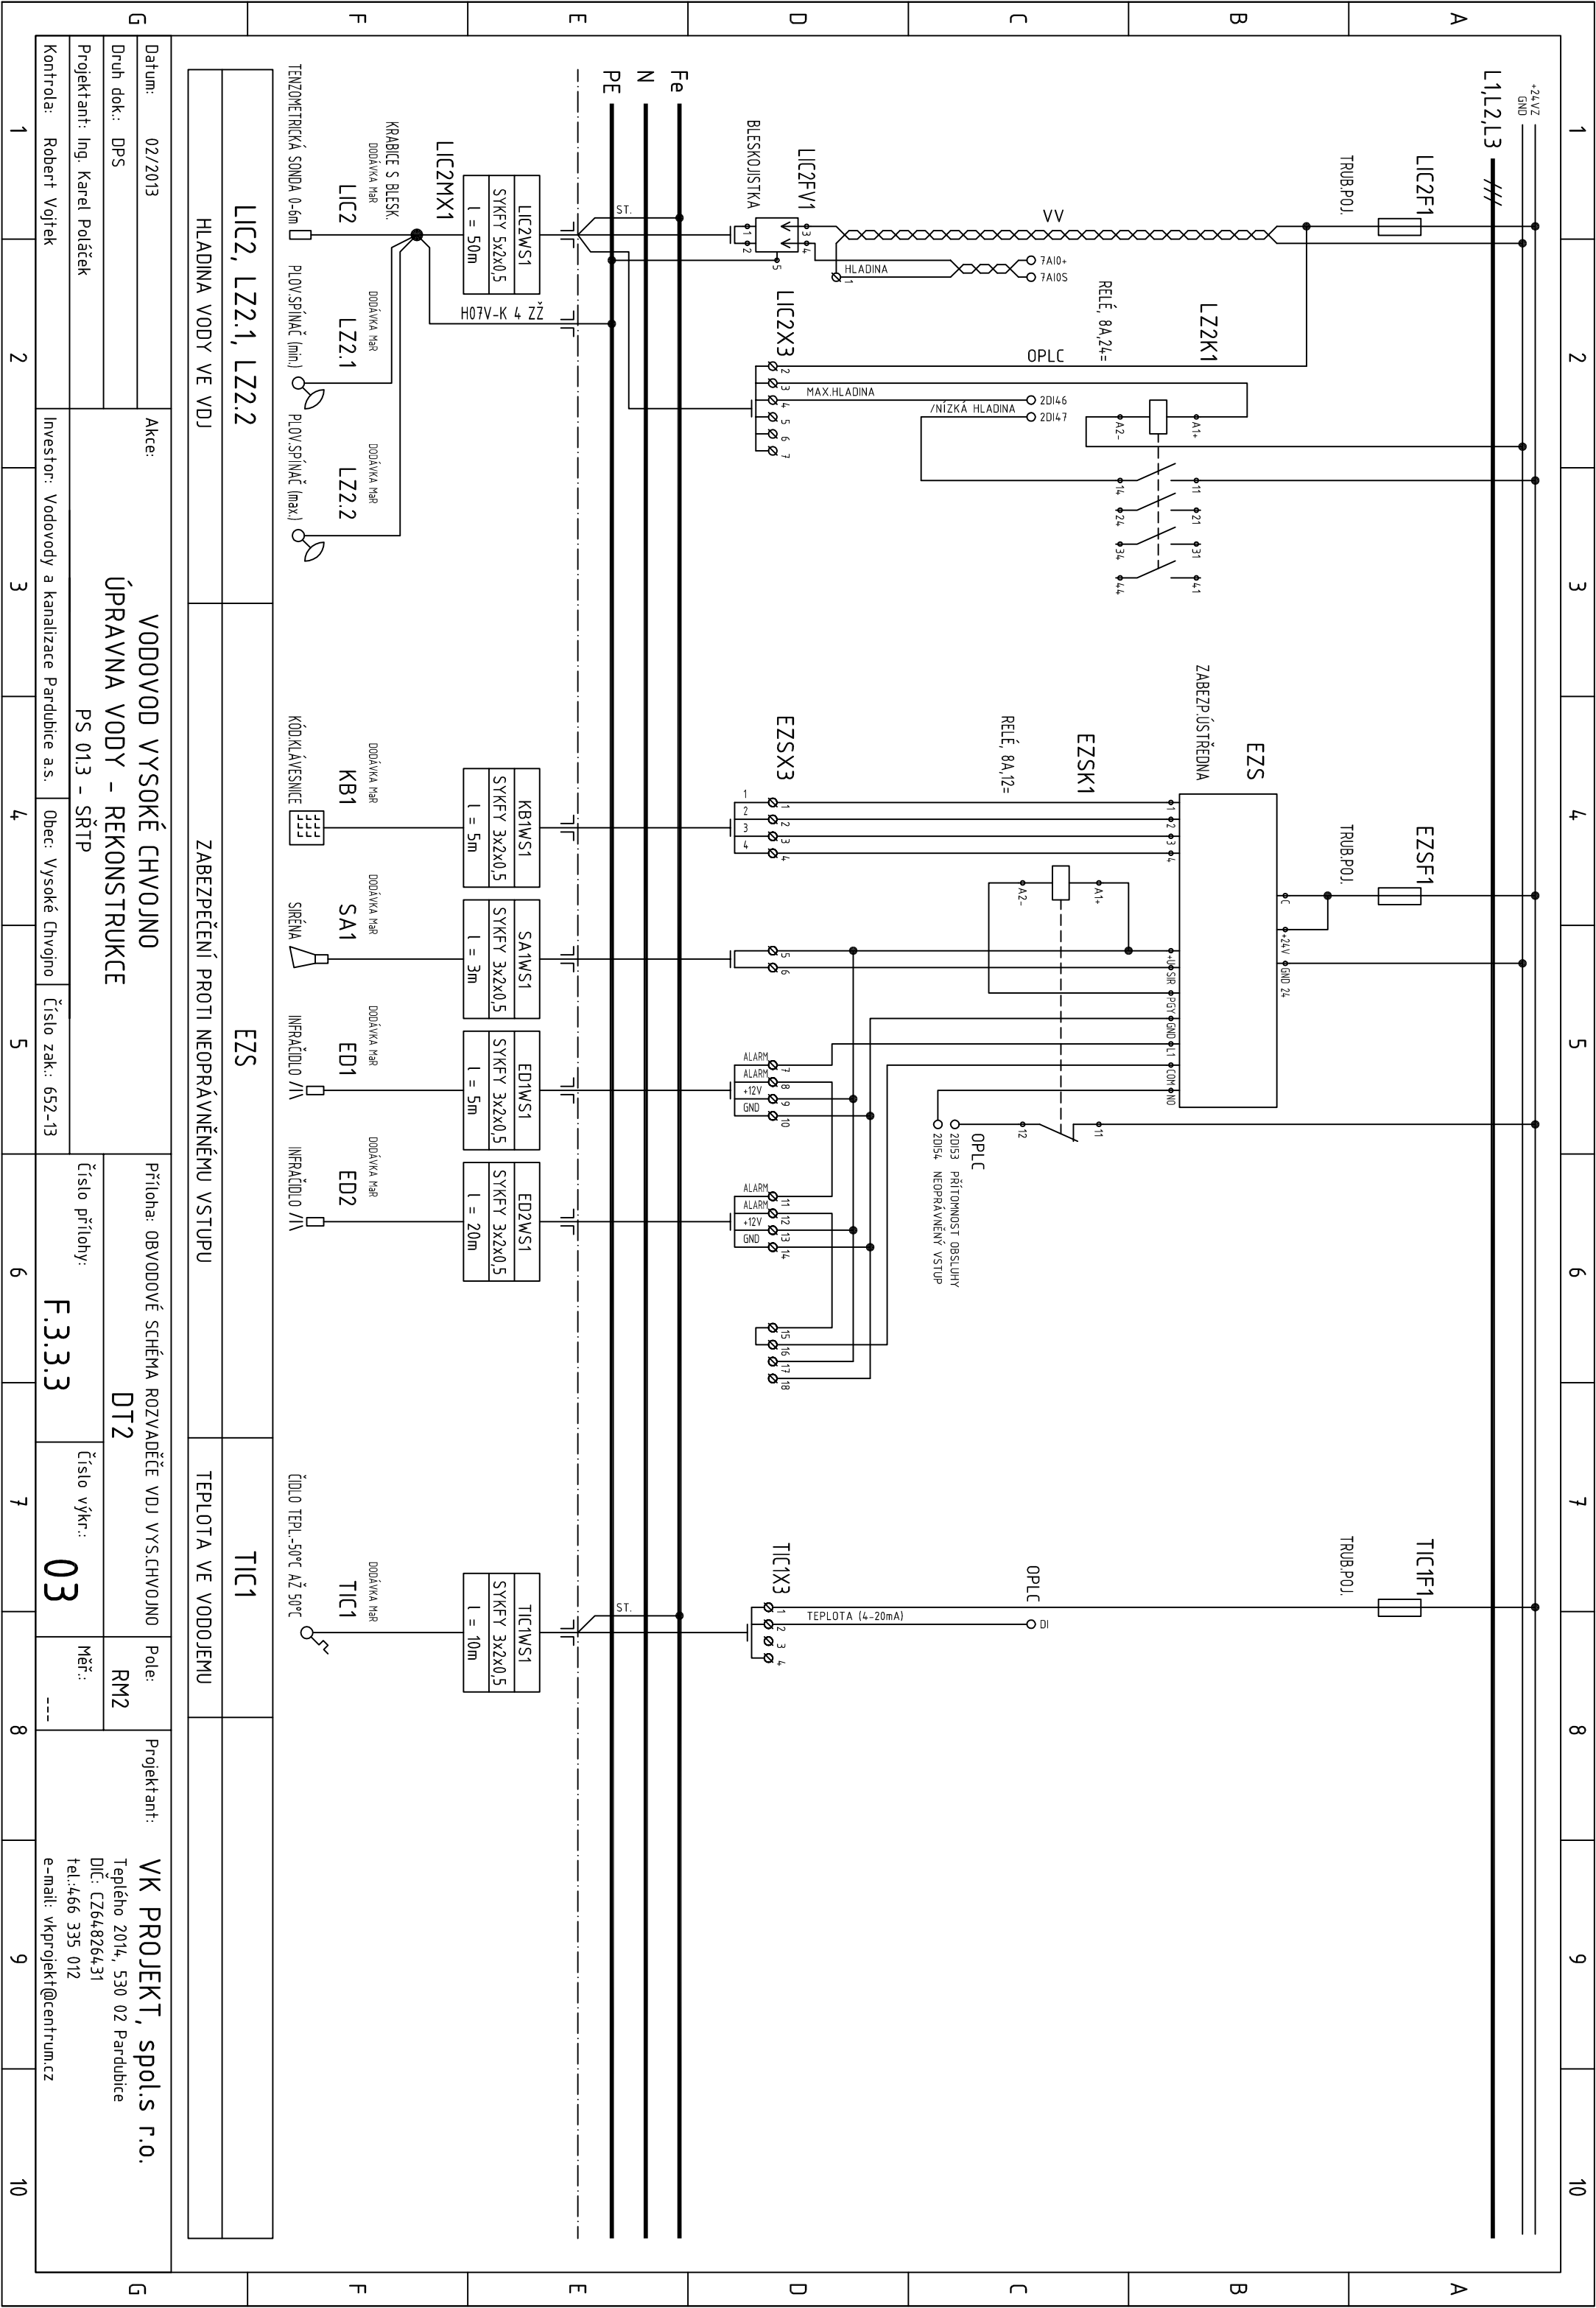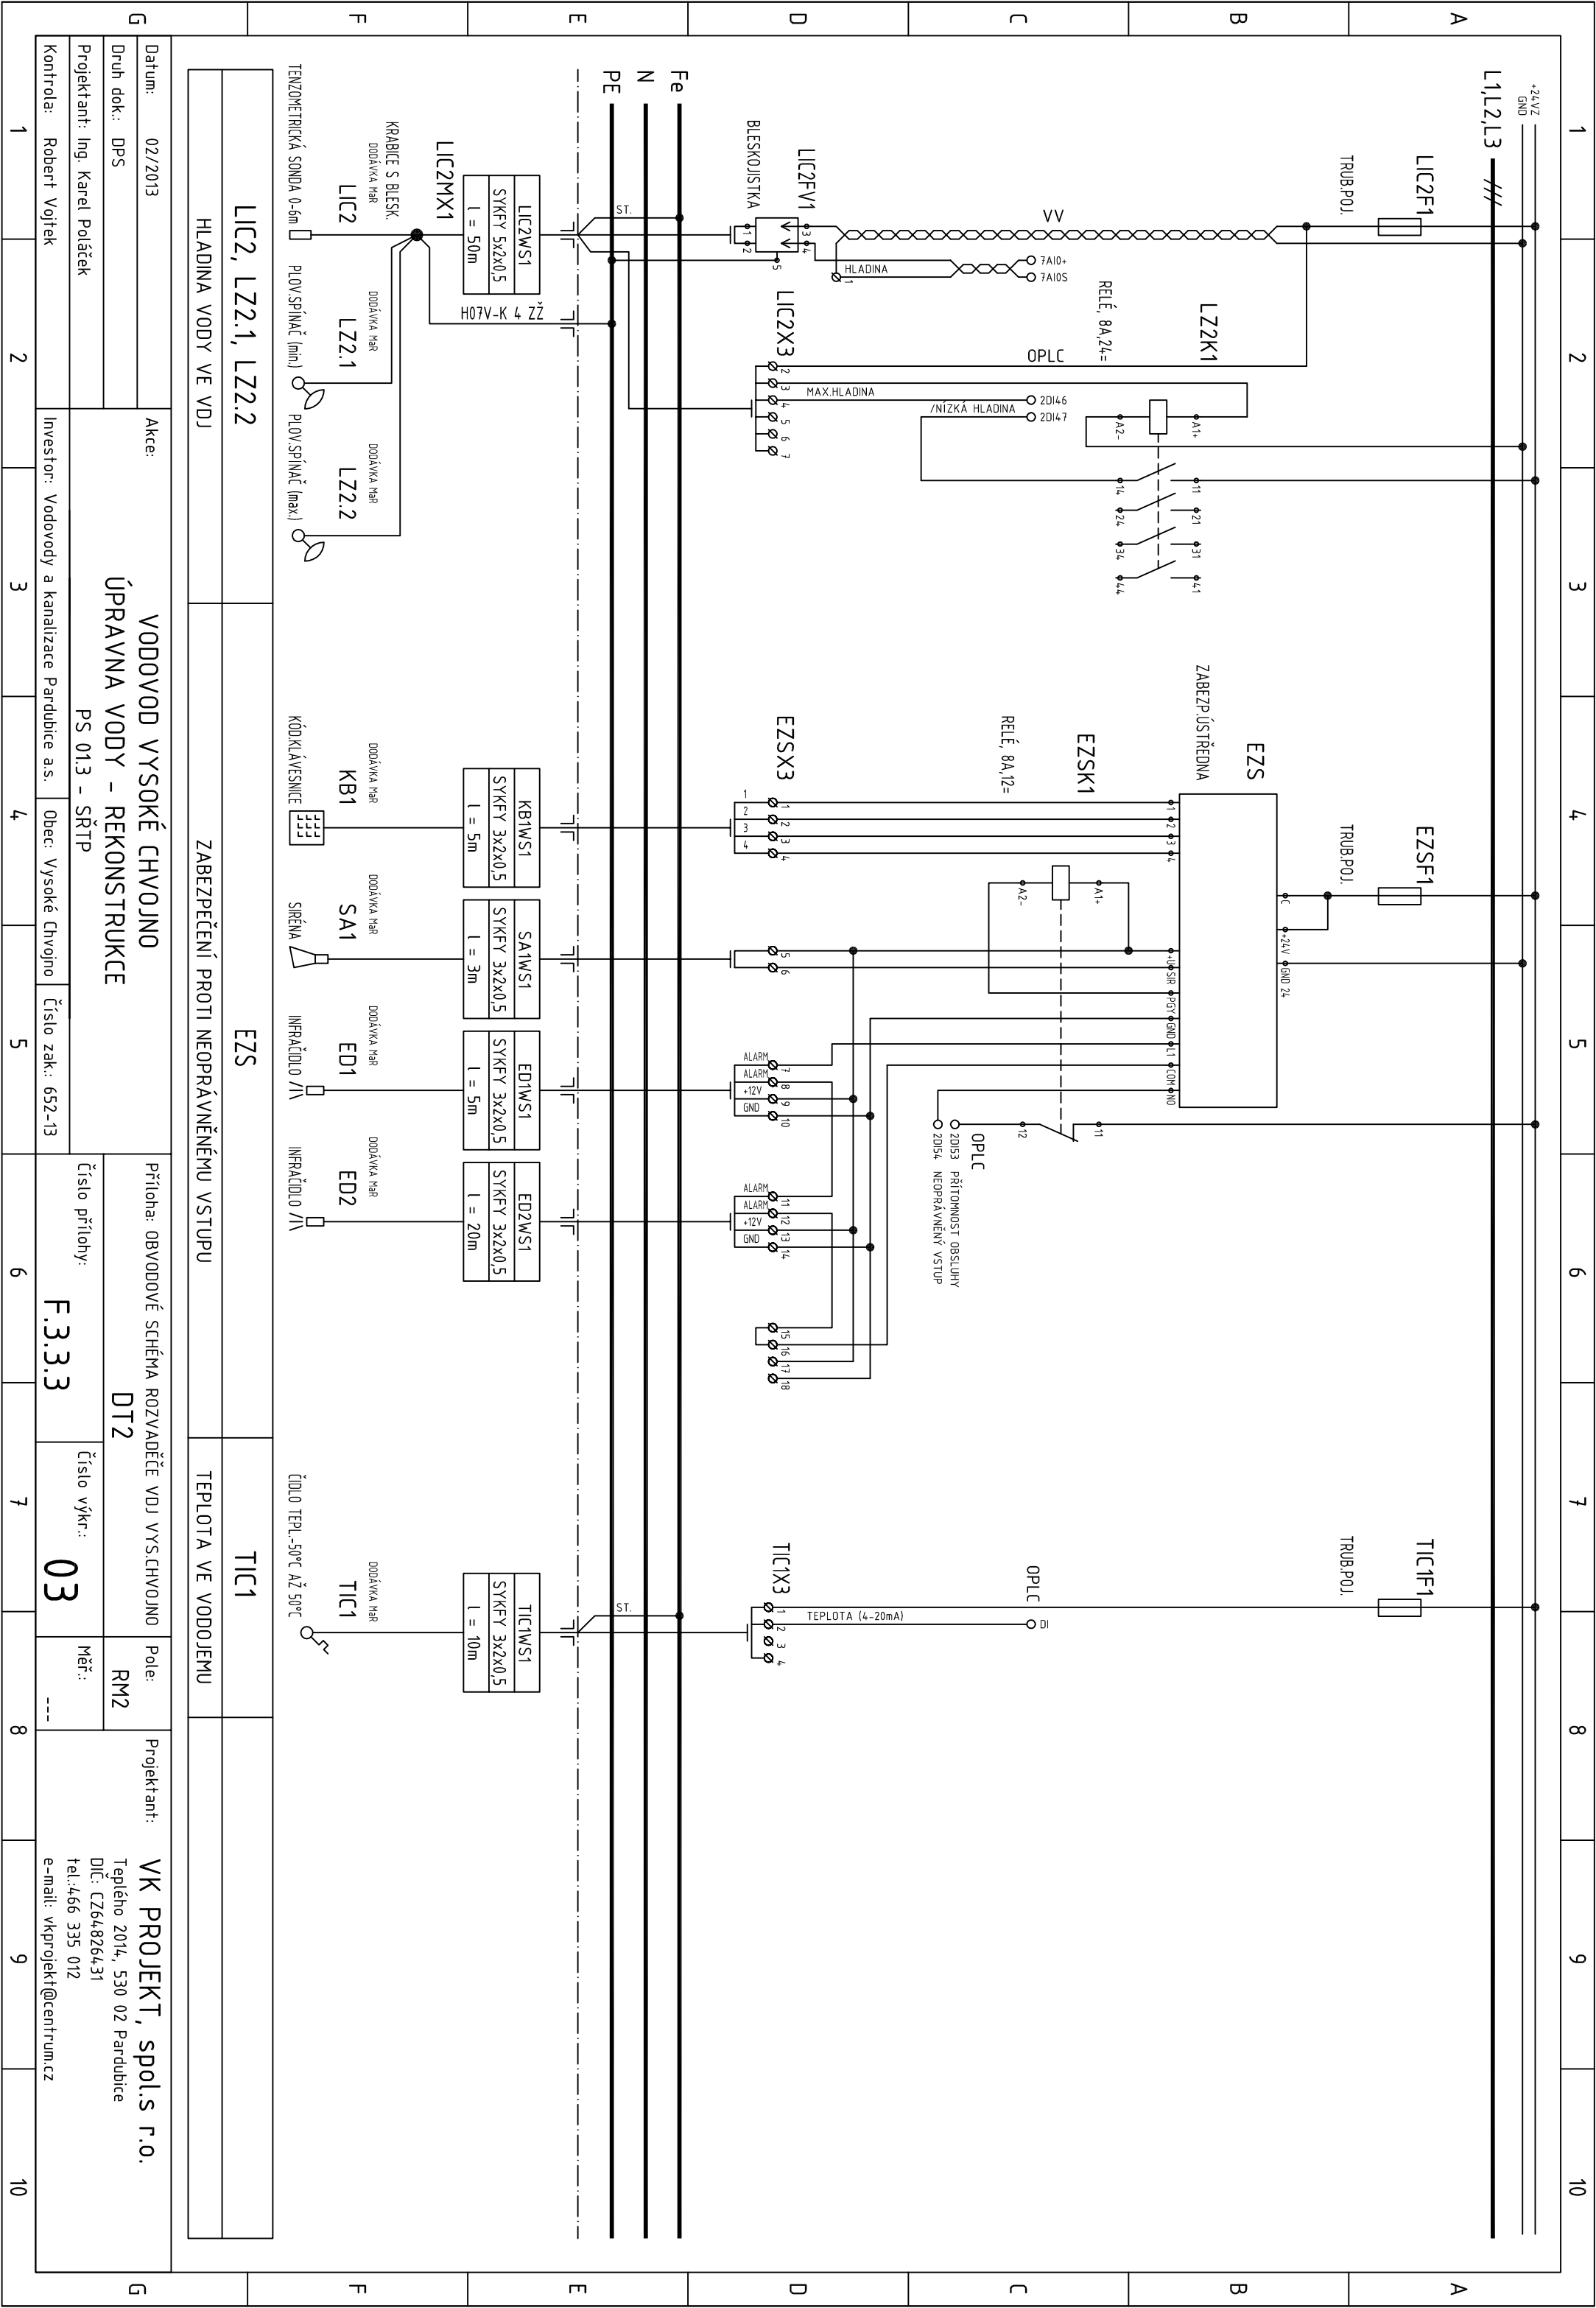

[illegible][illegible]