



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 110, 90 mm

MĚŘ. 1 : 50

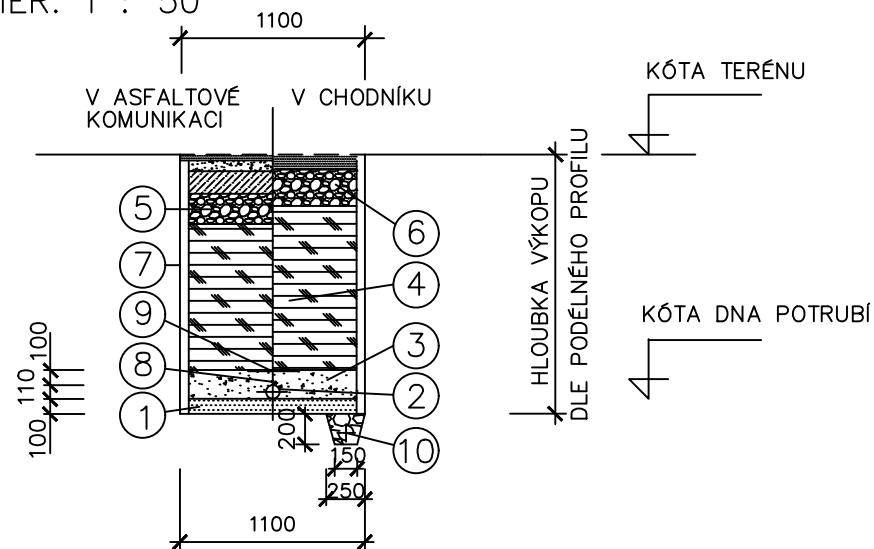

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 32 mm

MĚŘ. 1 : 50

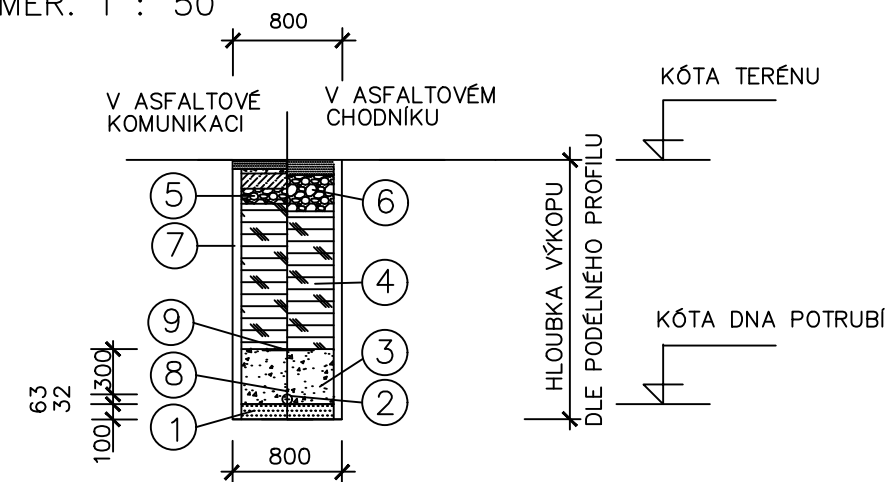

OPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE:

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK DLE 102, 0,50 kg/m ²		
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	70 mm	
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m ²		
- STABILIZACE CEMENTEM SC C _{8/10}	150 mm	ČSN EN 14227-1,10
- ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm	ČSN 736126-1,2
KONSTRUKCE CELKEM	460 mm	

HUTNĚNÍ PLÁNĚ BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 45 MPa

SPÁRA U NAPOJENÍ OŠETŘENA MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

LEGENDA

ČÍSLO	POPIS
1	PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
2	POTRUBÍ PE100-RC De 110, 90, 32 mm
3	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ 100 - 300 mm
4	ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 mm
5	KONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
6	KONSTRUKCE CHODNÍKU
7	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
8	IDENTIFIKAČNÍ VODICÍ DRÁT
9	VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŠÍŘKY 340 mm
10	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm - POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ:CZ64826431 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PARDUBICE, OHRAZENICE UL. FRIČOVA-VODOVOD IO 01 VODOVOD VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	05/2021
			Číslo zakázky	825-21
			Počet formátů	2A4
			Měřítko:	Číslo přílohy: 1:50 D.1.04