
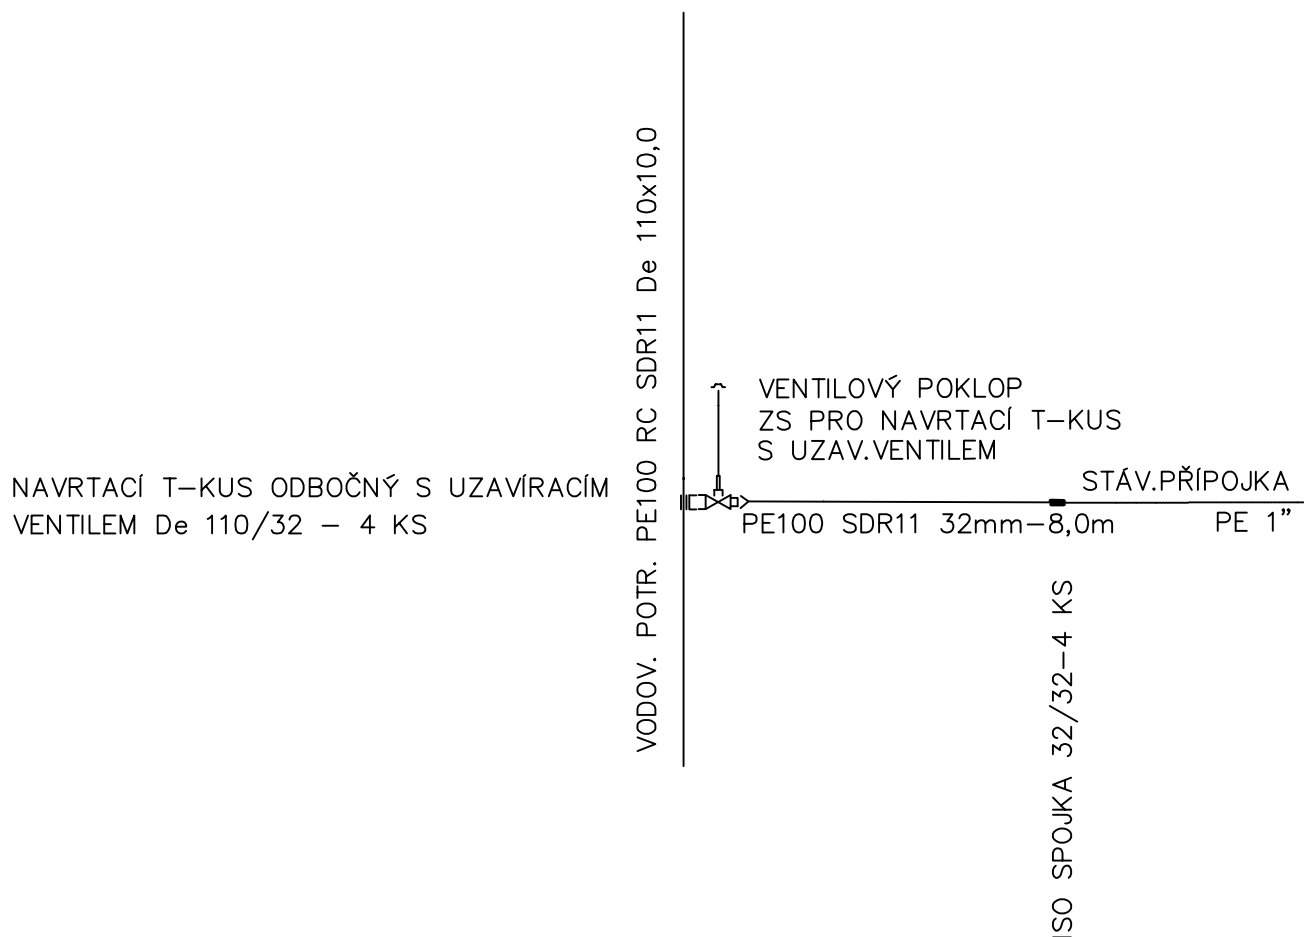


# SCHÉMA PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



## POZNÁMKA:

CELKOVÁ DÉLKA 4 ks VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK JE 8,0m  
Z De 32 mm PE100 RC SDR 11

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
Obec: Pardubice			DIČ: CZ64826431	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
PARDUBICE, OHRAZENICE UL. FRIČOVA-VODOVOD IO 01 VODOVOD			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	05/2021
			Číslo zakázky	825-21
			Počet formátů	1A4
SCHÉMA PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.08