



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 90,110 mm

MĚŘ. 1 : 50

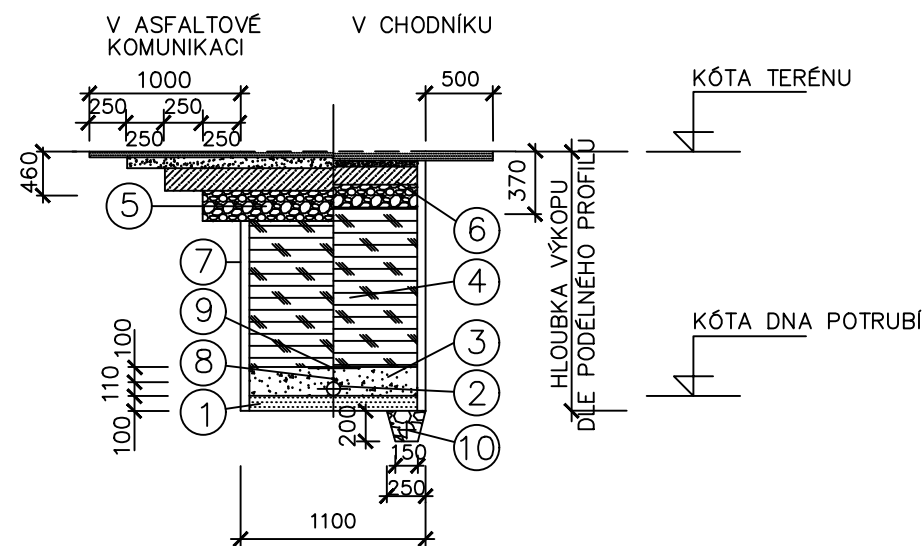

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 32 mm

MĚŘ. 1 : 50

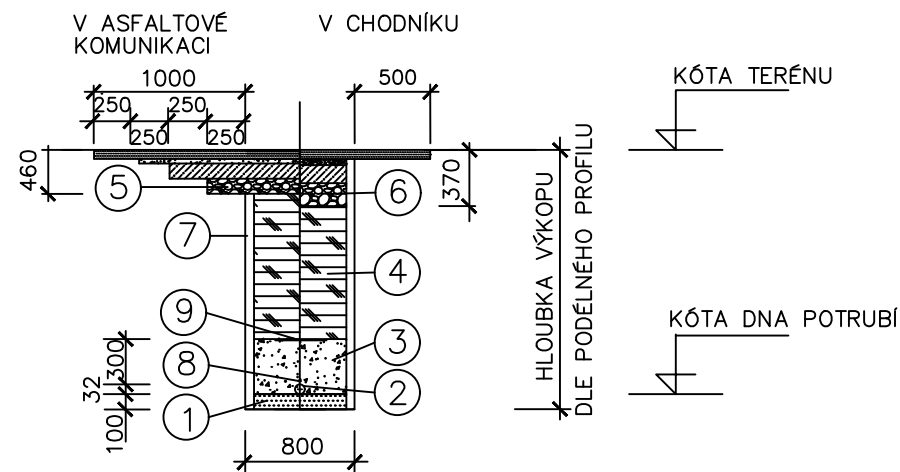

OPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE:

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK DLE 102, 0,50 kg/m²	
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	70 mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m²	
- STABILIZACE CEMENTEM SC C <sub>8/10</sub>	150 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>A</sub> 0/32	200 mm
KONSTRUKCE CELKEM	460 mm

HUTNĚNÍ PLÁNĚ BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 45 MPa

SPÁRA U NAPOJENÍ OŠETŘENA MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
- LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 mm	40 mm
- STABILIZACE CEMENTEM SC C <sub>8/10</sub>	120 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>A</sub> 0/32	150 mm
KONSTRUKCE CELKEM	370 mm

HUTNĚNÍ PLÁNĚ BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 30 MPa

LEGENDA

ČÍSLO	POPIS
1	PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
2	POTRUBÍ PE100–RC De 110, 90, 32 mm
3	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ 100 mm
4	ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 mm
5	KONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
6	KONSTRUKCE CHODNÍKU
7	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
8	IDENTIFIKAČNÍ VODÍCÍ DRÁT
9	VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŠÍŘKY 340 mm
10	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm – POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: <b>VK PROJEKT, spol. s r.o.</b> Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ: CZ64826431 tel.: 466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			Druh dokumentace	DOS+DPS
PARDUBICE, UL. DUKELSKÁ - VODOVOD IO 01 - VODOVOD			Datum	03/2022
			Číslo zakázky	834–22
			Počet formátů	2A4
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.03