


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 110 mm

MĚŘ. 1 : 50

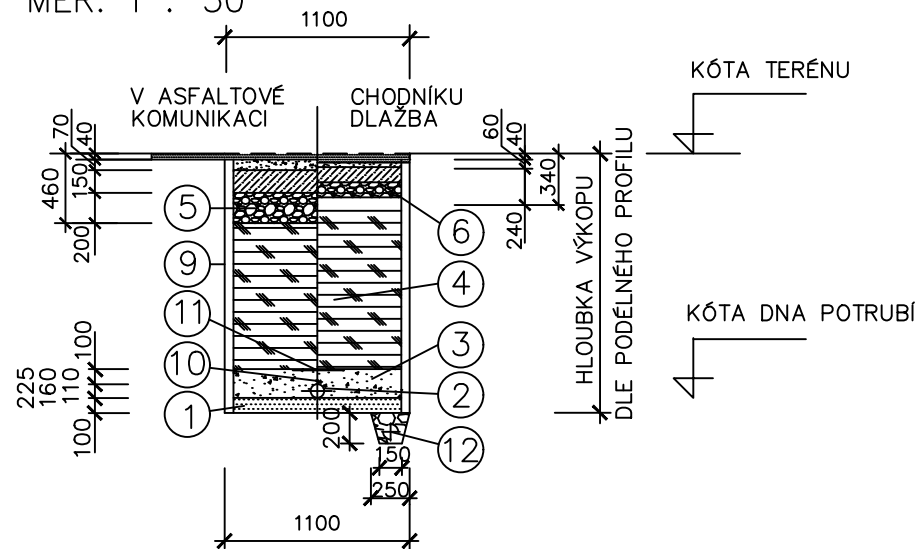


LEGENDA

ČÍSLO	POPIS
1	PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
2	POTRUBÍ PE100–RC SDR11 De 110, 32 mm
3	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ 100–300 mm
4	ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 mm
5	KONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
6	KONSTRUKCE PLOŠNÉ DLAŽBY V CHODNÍKU
7	NEOBSAZENO
8	NEOBSAZENO
9	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
10	IDENTIFIKAČNÍ VODÍČÍ DRÁT
11	VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŠÍŘKY 340 mm
12	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm – POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ De 32 mm

MĚŘ. 1 : 50

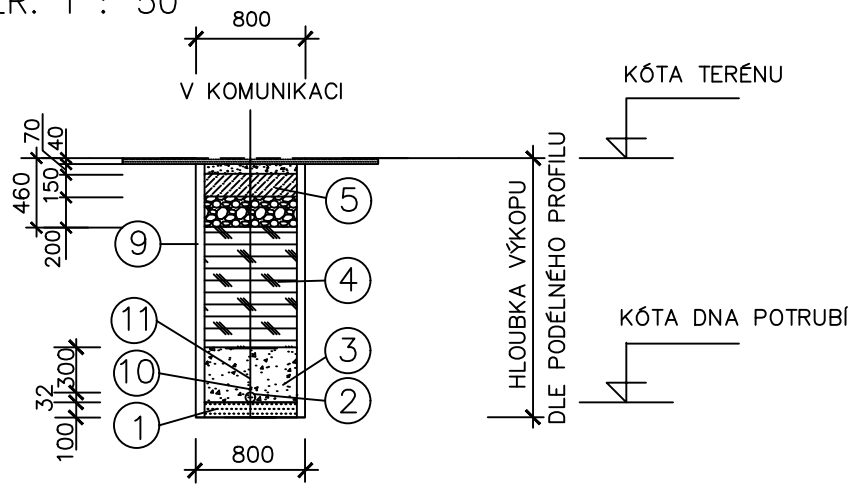

OPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE:

– ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	
– SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE 102, 0,50 kg/m ²		
– OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	70 mm	
– INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m ²		
– STABILIZACE CEMENTEM SC C _{8/10}	150 mm	ČSN EN 14227–1,10
– ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm	ČSN 736126–1,2
KONSTRUKCE CELKEM	460 mm	

HUTNĚNÍ BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 45 MPa

OPRAVA PLOŠNÉ DLAŽBY:

– PLOŠNÁ DLAŽBA 300/300	35 mm	
– LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 0–4 mm	35 mm	
– ŠTĚRKODRŤ 0/32, ŠD _A	150 mm	ČSN 736126–1,2
KONSTRUKCE CELKEM	220 mm	

HUTNĚNÍ BUDE ODPOVÍDAT NORMATIVU Edef.2 min = 30 MPa

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ: CZ64826431 tel.: 466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
Obec: Přelouč				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PŘELOUČ, UL. BRATROUCHOVSKÁ - VODOVOD A KANALIZACE IO 01 VODOVOD			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	05/2021
			Číslo zakázky	820–21
			Počet formátů	2A4
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.04