
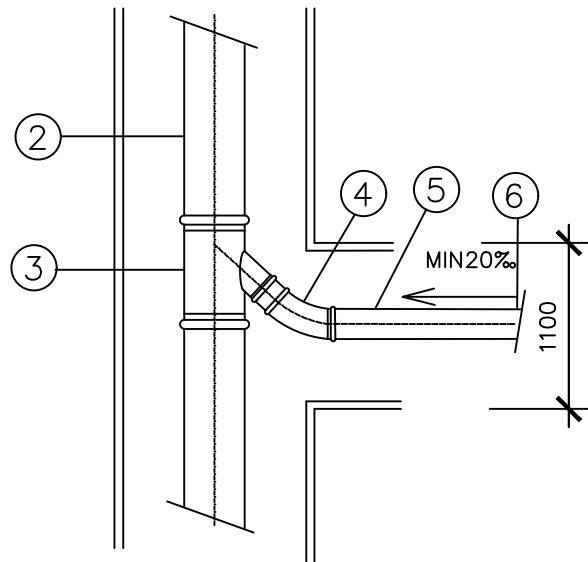


VZOROVÉ NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

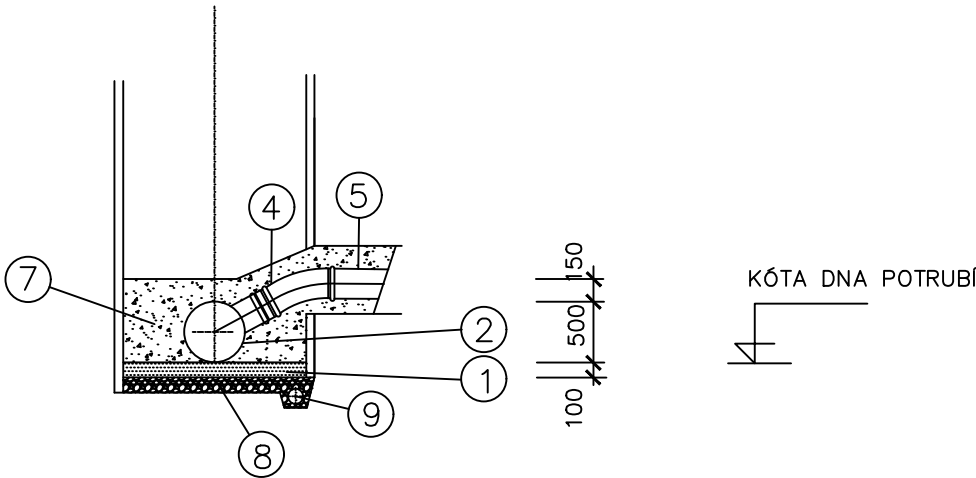

LEGENDA

ČÍSLO	POPIS
1	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
2	POTRUBÍ PVC-ULTRA SOLID BP SN12, DN 300 mm
3	ODBOČKA DN 300/200, DN 300/150-45°
4	KOLENO 200-45°, 150-45°
5	POTRUBÍ PVC-ULTRA SOLID BP SN12, DN 200, 150 mm
6	MANŽETA DN 200, 150
7	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ
8	ŠTĚRKOVÉ LOŽE MAX. ZRNO 63 mm – POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY
9	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm – POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

CELKEM BUDE PŘEPOJENO:

- 18 ks KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V CELKOVÉ DÉLCE 83,0 m
DN 200 mm PVC-ULTRA SOLID BP SN12
Z TOHO ZAÚSTĚNO - DO ŠACHTY 3 ks
- DO STOKY DN 300 15 ks - ODBOČKA DN 300/200

ULIČNÍ VPUSTI

CELKEM BUDE PŘEPOJENO

- 10 ks ULIČNÍCH VPUSTÍ DN 150, V CELKOVÉ DÉLCE 59,0 m
DN 150 mm PVC-ULTRA SOLID BP SN12
Z TOHO ZAÚSTĚNO - DO ŠACHTY 8 ks
- DO STOKY DN 300 2 ks - ODBOČKA DN 300/150

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
Obec: Přelouč			DIČ: CZ64826431	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
PŘELOUČ, UL. BRATROUCHOVSKÁ - VODOVOD A KANALIZACE IO 02 KANALIZACE			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	05/2021
			Číslo zakázky	820-21
			Počet formátů	2A4
VZOROVÉ NAPOJENÍ PŘÍPOJEK			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.2.06