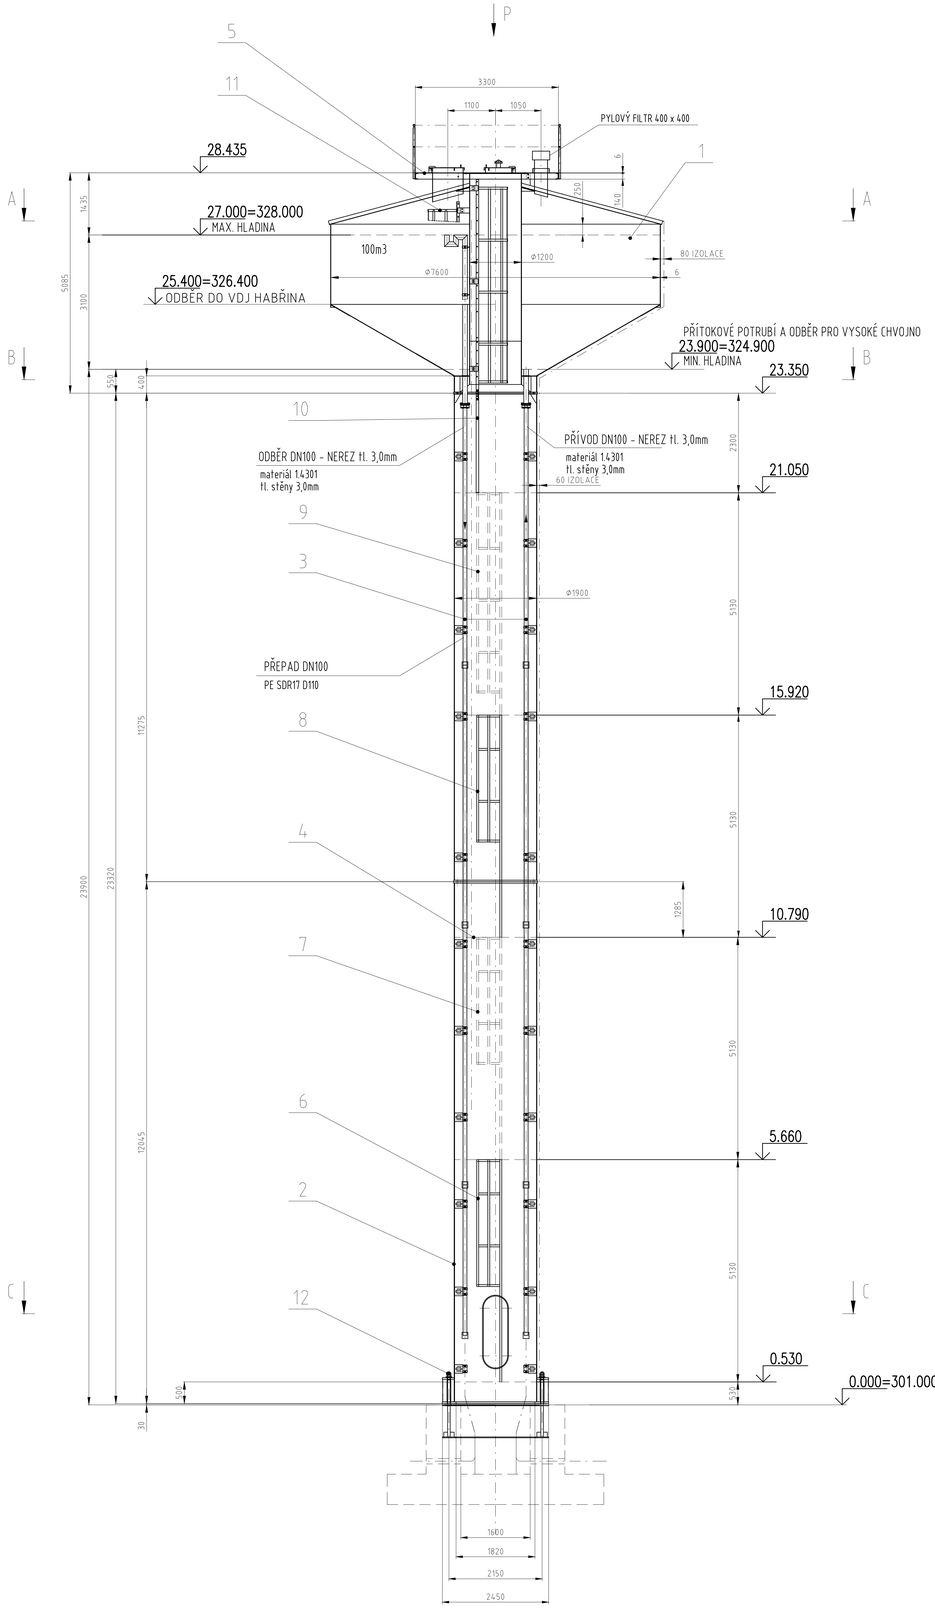


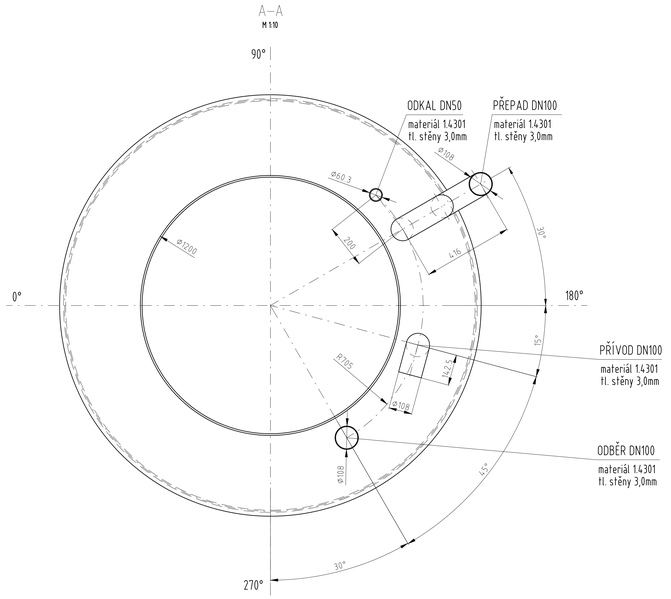


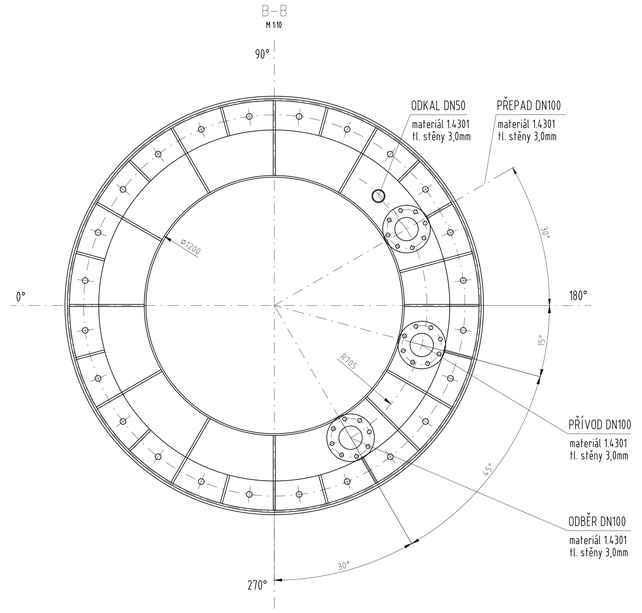


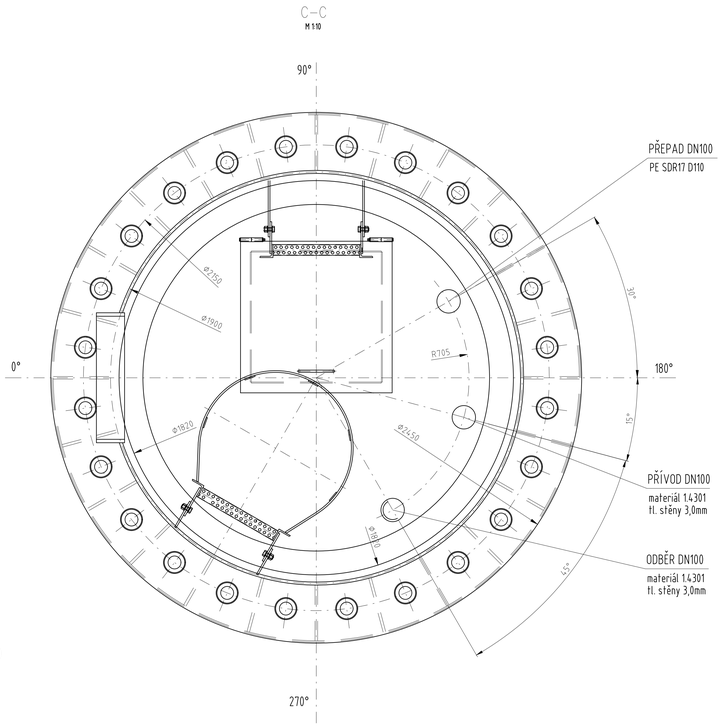


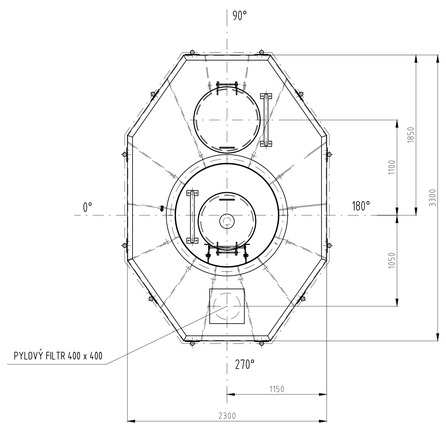


## VÝROBNÍ POZNÁMKY

1. VÝROBA A KONSTRUKCE DLE ČSN 755355 A ČSN EN1090-2
   - JAKOSTNÍ TŘÍDA B, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC 2
2. KONTROLA A ÚDRŽBA VODOJEMU ČSN 732604
   - TŘÍDA NÁSLEDKŮ CC3
3. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI NÁDRŽE: ČSN 750905
4. OSVĚDČENÍ SVAŘEČŮ: ISO 9606-1
5. KAPILÁRNÍ ZKOUŠKA: METODA DLE EN ISO 3452-1
   HODNOCENÍ DLE EN ISO 23277
   ROZSAH 100% VODOTĚSNÝCH SVARŮ
6. VIZUALNÍ KONTROLA: METODA DLE EN ISO 17637
   HODNOCENÍ - 100% ČSN EN ISO 5817 "B" - STOJAN VODOJEMU
   100% ČSN EN ISO 5817 "C" - OSTATNÍ
7. RTG ( PROZÁŘENÍ ): METODA DLE EN ISO 17636-1
   HODNOCENÍ - EN ISO 10675-1
   - 100% T- SVARŮ U STOJANU VODOJEMU
8. KOROZNÍ PŘÍDAVEK 1 MM
9. PROTIKOROZNÍ NÁTĚR, OBNOVA MINIMÁLNĚ PO 10 LETECH

±0.00 = 301.000 m n. m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

| POZ. Item | NÁZEV – ROZMĚR Title – Dimension | POČET Quant. | POZNÁMKA / Note ČÍSLO VÝKRESU / Drwg. No. | MATERIÁL Material | ATEST Certificate | NORMA / Standard TDP / TDC | HMOTNOST Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KOTVENÍ | 1. | | | | | 2390 |
| 11 | ŽEBŘ 6 | 1. | | | | | 150 |
| 10 | ŽEBŘ 5 | 1. | | | | | 170 |
| 9 | ŽEBŘ 4 | 1. | | | | | 170 |
| 8 | ŽEBŘ 3 | 1. | | | | | 170 |
| 7 | ŽEBŘ 2 | 1. | | | | | 170 |
| 6 | ŽEBŘ 1 | 1. | | | | | 170 |
| 5 | HORNÍ PLOŠINA | 1. | | | | | 1050 |
| 4 | PLOŠINY | 1. | | | | | 950 |
| 3 | POTRUBÍ | 1. | | | | | 850 |
| 2 | STOJAN VODOJEMU | 1. | | | | | 15100 |
| 1 | NÁDRŽ VODOJEMU | 1. | | | | | 9300 |

HLAVNÍ PROJEKTANT:
RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
533 52 Pardubice

INVESTOR:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

| Změna / Alteration | Popis změny / Description | Datum / Date | Autor / Author | Přezkoušel / Checked |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZMĚNA DIMENZÍ A POLOHY POTRUBÍ PŘÍVODU | 11.9.2021 | ŠTOURAČ | |
| 2 | ZMĚNA VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ POTRUBÍ PŘÍVODU A ODBĚRU | 2.2.2022 | FALTA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Měřítko / Scale | 1:50 | Název projektu / Project name | VÝMĚNA VĚŽOVÉHO VODOJEMU VYSOKÉ CHVOJNO |
| Typ / Type | SO 01.1 – VODOJEM–STAVEBNÍ ČÁST | Kreslil / Drawn | ŠTOURAČ 08/2021 |
| | | Kontroloval / Checked | MAREK 08/2021 |
| | | Schválil / Approved | MAREK 08/2021 |
| | | Všeobecné tolerance / General tolerances | ISO 2768-mH ISO 13920-B-F |
| | | Celková hmotnost / Total mass | 30640 kg |
| | | Seriové č. / Assembly No. | |
| | | Komerční č. / Parts list No. | |
| Název / Title | VODOJEM 100m3 | Číslo výkresu / Drawing No. | D.1.1.2 |
| | | Rev. | 1 |
| | | Listy / Sheets | CZ |
| | | No./Pg No. | 1 / 1 |

Veškerá práva vyhrazena. Tento technický dokument nebo jakákoliv jeho část nesmí být zpřístupněn či jinak zpřístupňován třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. © ÚRS GRUPA a. s. All rights reserved. This technical document or any part may not be reproduced in any form without the written permission of the OWNER. © ÚRS a.s.