




Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK 	ING. ŠAFÁŘ 	ING. TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : HOLICE	
Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice		

Akce : **OPRAVA VDJ KOUDELKA I.
p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách
Holice**


Objekt : SO 01 OPRAVA VDJ KOUDELKA I.

Obsah : **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD
ROZVADĚČ RS**





spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz



Stupeň :	DPS
Datum :	02/2022
Zak.číslo :	6119/21
Měřítko :	Příloha : D.1.5.5.

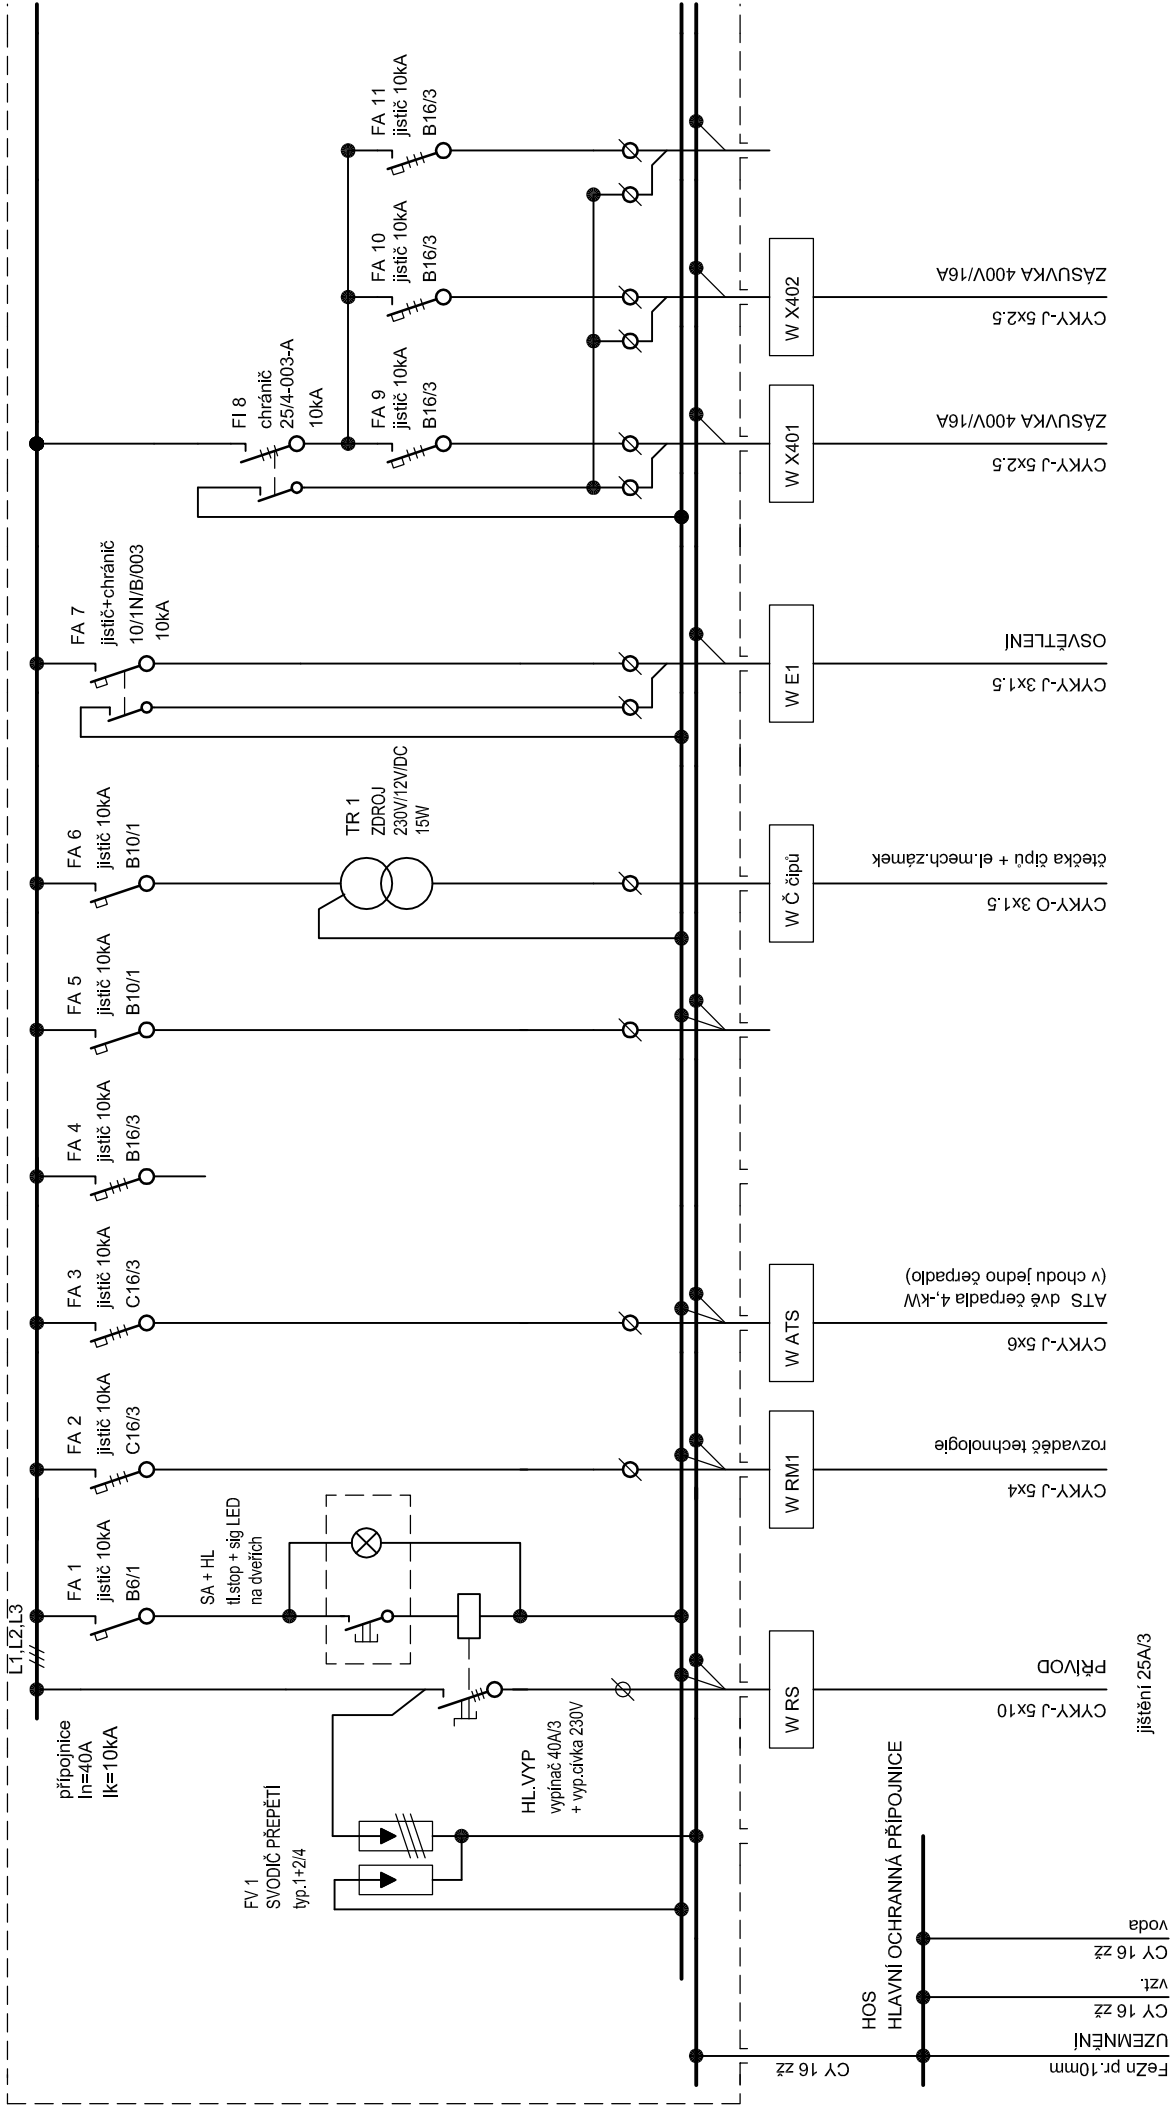

DATUM: 02/2022	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS	LIST/LISTŮ: 1/5
-------------------	-------------------------------	--------------------



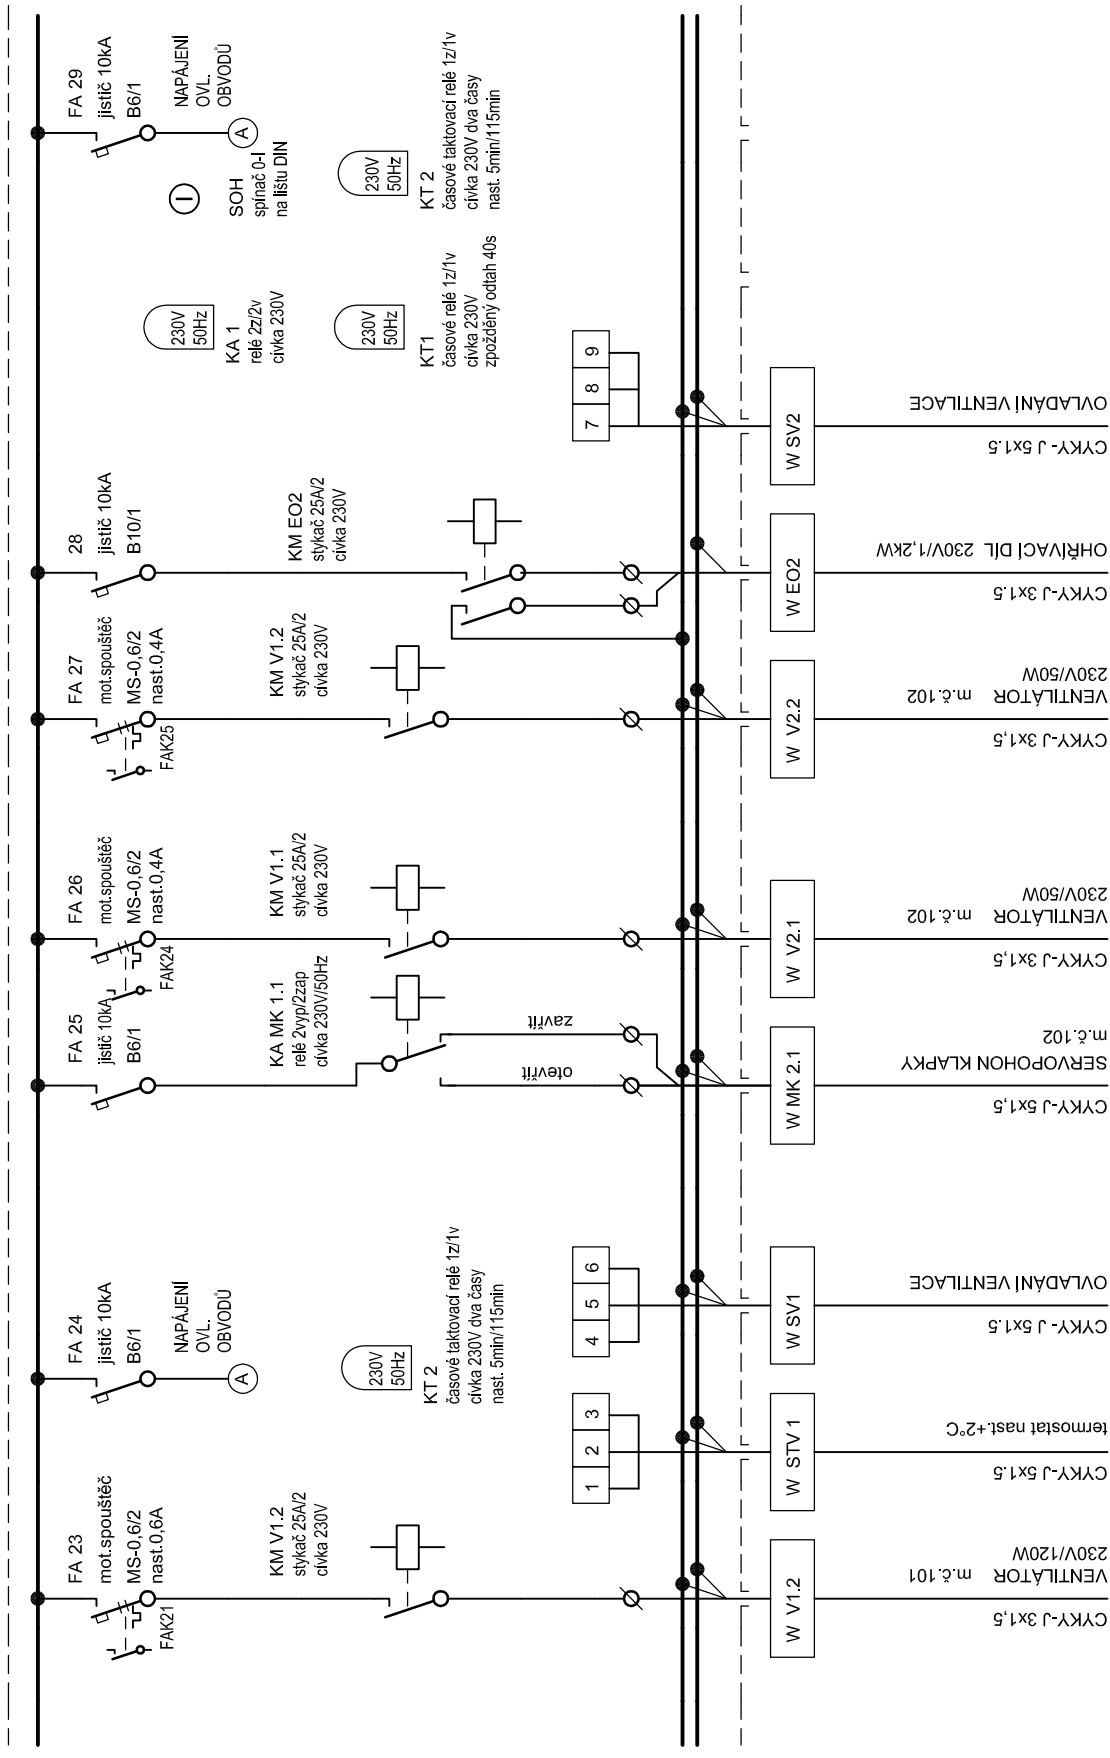

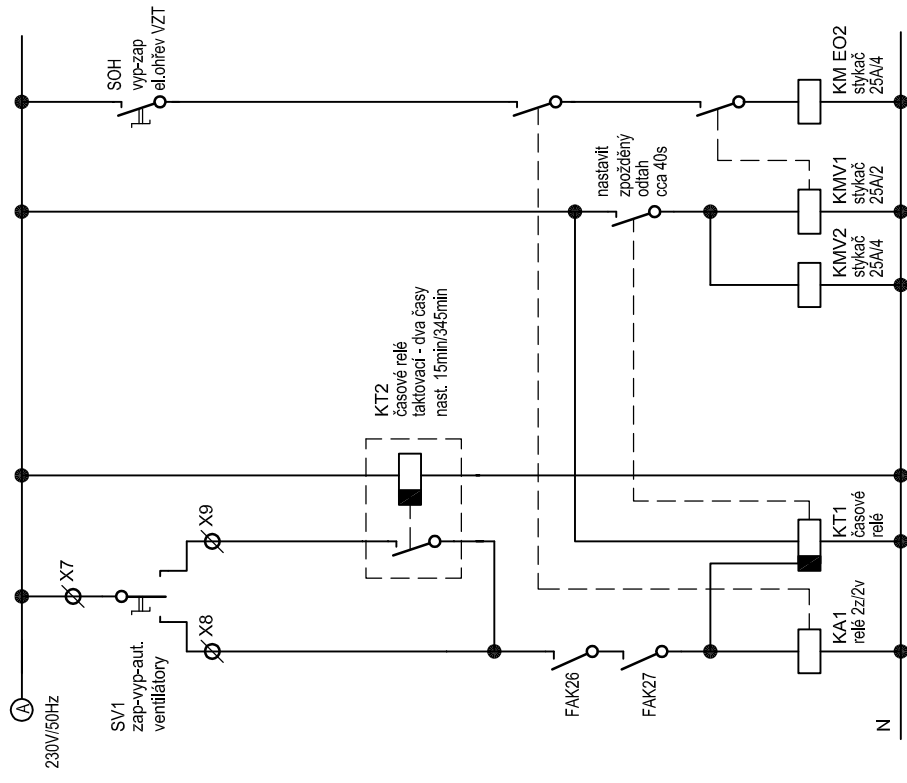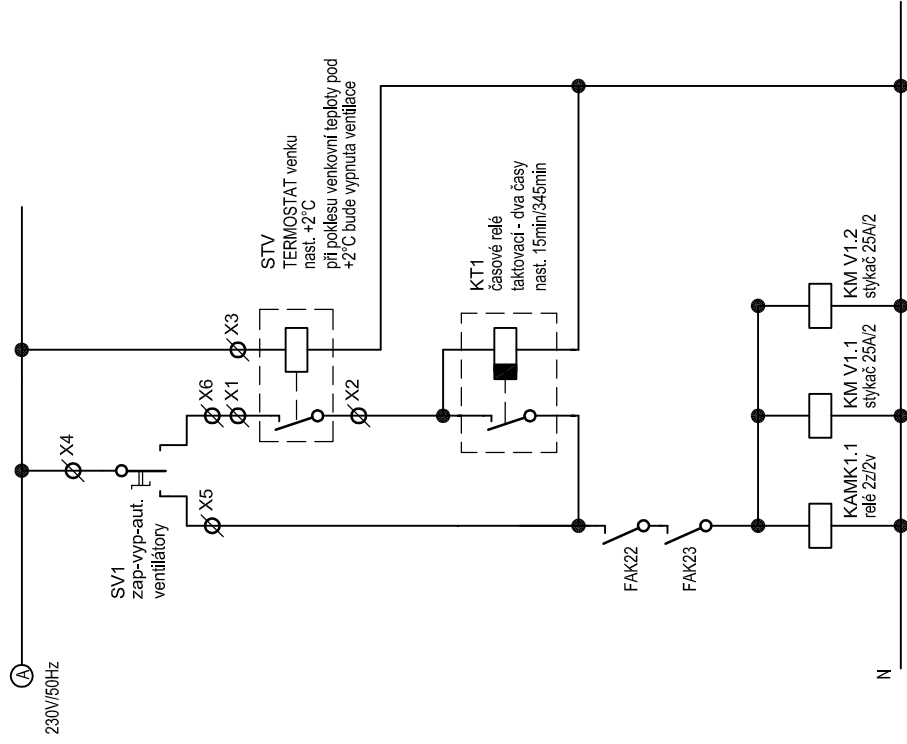

LINIOVÉ ZAPOJENÍ

DATUM: 02/2022	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS	LIST/LISTŮ: 4/5
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH
TYP: 168 MODULŮ
ROZMĚRY: 600x1260x270mm
KRYTÍ: IP 55 / IP 20
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM
PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 17,- kW

Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM: 02/2022	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS	LIST/LISTŮ: 5/5
-------------------	-------------------------------	--------------------