



ČEPERKA, ul. DVOŘÁKOVA - VODOVOD
VODOVODNÍ ŘAD, PE 100 RC SDR 11 d110, celková délka 414 m

VÝPIS OPĚRNÝCH BLOKŮ (CELKEM)
OPĚRNÉ BLOKY PROVÉST Z BETONU C16/20

OPĚRNÝ BLOK OB1 ... 4 ks
Půdorys

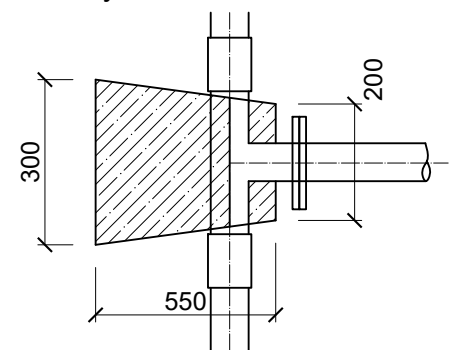


Řez

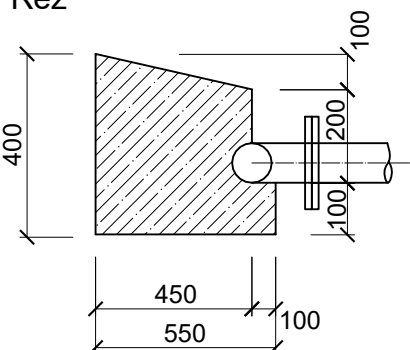


OPĚRNÝ BLOK POD PATKOVÝM
KOLENEM HYDRANTU OB2 ... 2 ks


Půdorys

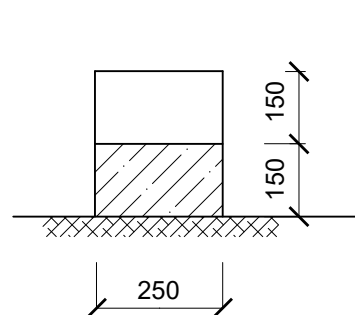

Řez

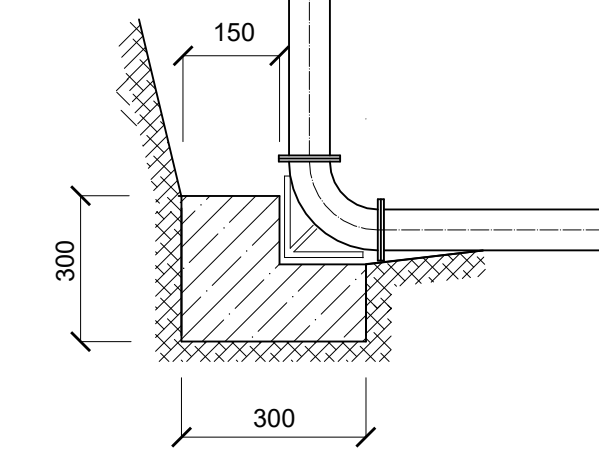

Detail napojení přípojky na hlavní vodovodní řad

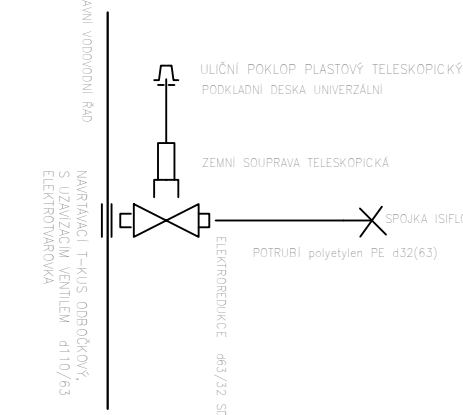

Odbočení z hlavních řadů pro vodovodní přípojky:

- navrtávací T-KUS odbočkový s uzavíracím ventilem d110/d63 (elektrotvarovka) ... 23 ks
- elektroredukce d63/32 SDR 11 ... 18 ks
- elektroredukce d63/40 SDR 11 ... 5 ks
- zemní souprava teleskopická ... 23 ks
- poklop litinový ventilový ... 23 ks
- litinová podkladová deska pod ventil.poklop ... 23 ks
- spojka ISIFLO d32/1" ... 18 ks
- spojka ISIFLO d40/1" ... 5 ks
- potrubí PE d32 ... celkem 70,5 m
- potrubí PE d40 ... celkem 82 m
- chránička PE SDR 11 d90 ... celkem 34 m

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

- PE 100 RC d 110 SDR 11 typ 2:....., dl. 414 m
- ELEKTROSPOJKA d110 (spojení jednotlivých tyčí potrubí - 6 m) ... 69 ks
- identifikační vodič CY- 6 mm2 ... 420 m
- výstražná folie ... 409 m
- CHRÁNIČKA HDPE 100 SDR 17 d180 ... 5 m
- KLUZNÉ PLASTOVÉ OBJÍMKY po 1 m (krajní zdvojené) ... 7 ks
- (typ C výška 15 mm)
- KONCOVÁ MANŽETA 110x180 mm ...2 ks
- STAHOVACÍ PÁSEK d 180 mm ... 2 ks
- STAHOVACÍ PÁSEK d 110 mm ... 2 ks

LITINOVÉ TVAROVKY:

- T KUS DN 100 ... 2 ks
- PRODLOUŽENÉ PATKOVÉ KOLENO 90° DN80 ... 2 ks
- TVAROVKA TP - FF KUS DN 100, dl. 200 mm ... 1 ks
- ZASLEPOVACÍ PRÍRUBA - X KUS DN 100 ... 2 ks

HYDRANTY :

- PODZEMNÍ HYDRANT DN80 DVOJITĚ JIŠTĚNÝ ... 2 ks
- HYDRANTOVÁ DRENÁŽ ... 2 ks

PE TVAROVKY - SDR 11:

- ELEKTROKOLENO 11° d110 ... 1 ks
- ELEKTROKOLENO 45° d110 ... 2 ks
- ELEKTROKOLENO 45° d90 ... 1 ks
- ELEKTROSPOJKA d110 ... 4 ks
- ELEKTROSPOJKA d90 ... 2 ks
- ELEKTRO T-KUS REDUKOVNÝ d110/d90 ... 2 ks
- ELEKTROREDUKCE d110/d90 ... 2 ks

ŠOUPATA :

- PRÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 100 ... 6 ks
- PRÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 80 ... 2 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- ZS PRO ŠOUPATA TELESK. do 2 m DN 80 ... 2 ks
- ZS PRO ŠOUPATA TELESK. do 2 m DN 100 ... 6 ks
- POKLOP LITINOVÝ VÝŠKOVÉ STAVITELNÝ HYDRANTOVÝ ... 2 ks
- POKLOP LITINOVÝ VÝŠKOVÉ STAVITELNÝ ŠOUPATOVÝ ... 8 ks
- PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ LITINOVÁ ... 8 ks
- PODKLADOVÁ DESKA HYDRANTOVÁ LITINOVÁ ... 2 ks
- orientační štítky na plotě nebo zdívu včetně ocelové tyče a osazení ... 2 ks

SPOJENÍ A SPECIÁLNÍ TVAROVKY:

- LEMOVÝ NÁKRUŽEK S PRÍRUBOU A OCELOVOU VLOŽKOU d90 ... 2 ks
- LEMOVÝ NÁKRUŽEK S PRÍRUBOU A OCELOVOU VLOŽKOU d110 ... 6 ks
- SPOJKA SYNOFLEX příruba DN 100/hrdlo LT DN 100 ... 2 ks
- SPOJKA SYNOFLEX hrdlo/hrdlo pro PE d90 ... 1 ks
- PRÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY Z NEREZOVÝCH ŠROUBŮ
- A PŘI JEJICH UMÍSTĚNÍ V ZEMI BUDOU OPATŘENY BANDÁŽI
- POČET BANDÁŽÍ PRÍRUBOVÝCH SPOJŮ ... 22 ks
- POČET PRÍRUBOVÝCH SPOJŮ ... 22 ks

POZNÁMKA:

V rámci výstavby nového vodovodního řadu v ulici Dvořákova dojde na řadu v ulici Smetanova v místech napojení na stávající litinové potrubí DN 100 (ul. Dvořákova) k odstranění přírubových šoupát DN 100 a osazení zasleповací přírby X-kus DN 100 (2 ks).

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Jiří Myslík, DiS.	Jiří Myslík, DiS.	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Čeperka		MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111	Veverkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			Stupeň	společné povolení
Čeperka, ul. Dvořákova - vodovod			Datum	březen 2024
			Zakázkové číslo	M23/055
			Formát	5 x A4
Kladečské schéma			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.1.b.3
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				