


SKUPINA	91
UMÍSTĚNÍ	POTRUBÍ DO NEUTRALIZACE
TEXT	KLAPKA VÁPENNÉHO MLÉKA
UPŘESNĚNÍ	KLAPKA S PNEUPOHONEM A POZICIONÉREM
VÝKON (kW)	0,1kW/ 0,4A

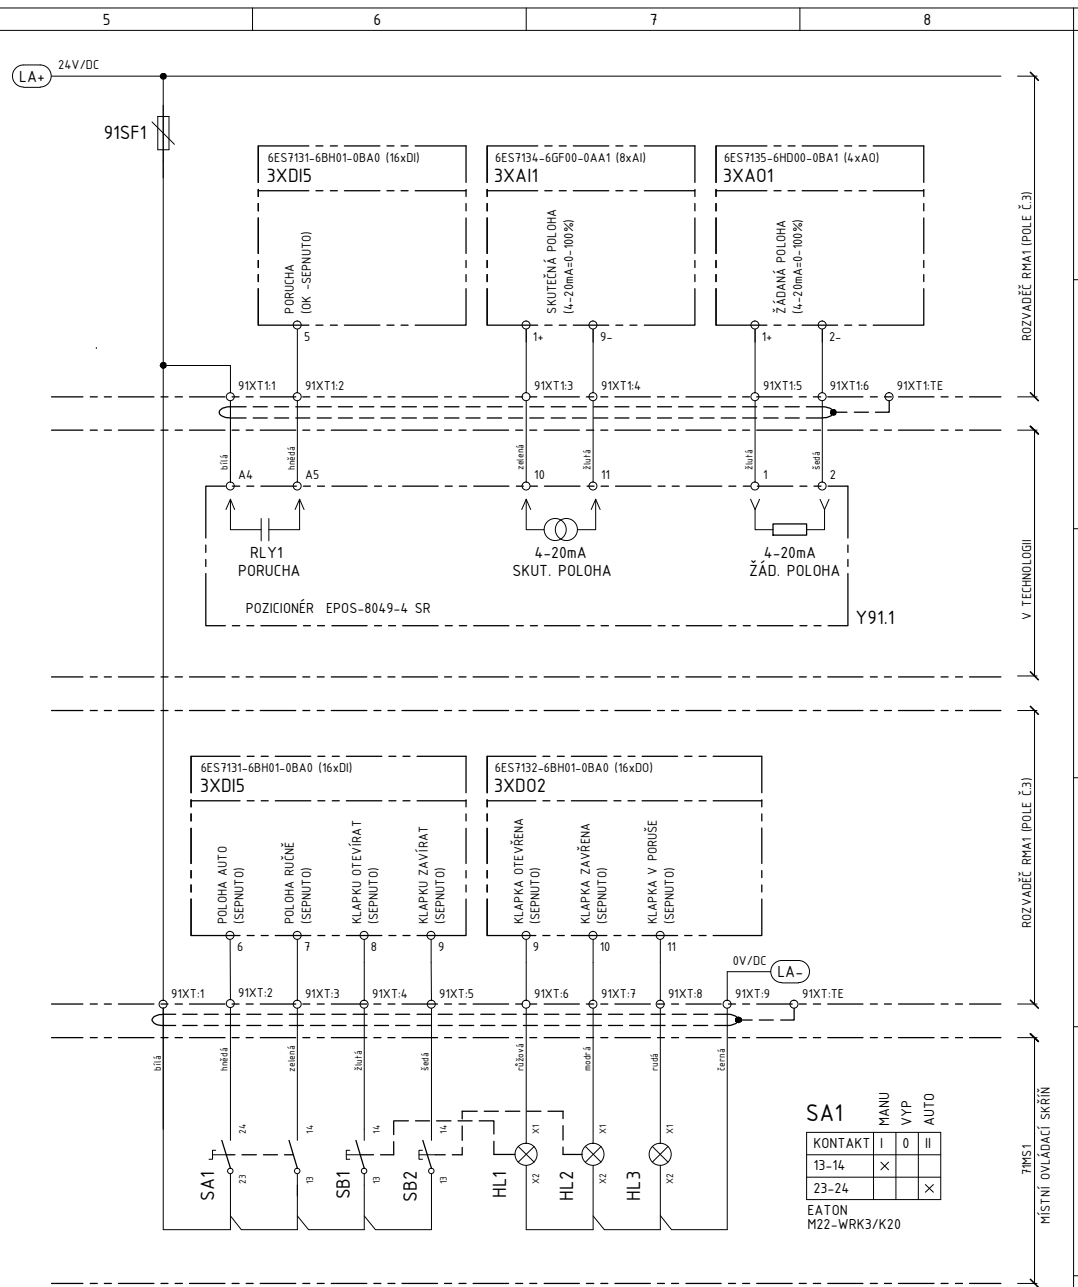

SKUPINA	91
TEXT	SCHEMA ZAPOJENÍ
UPŘESNĚNÍ	