


PŮDORYS

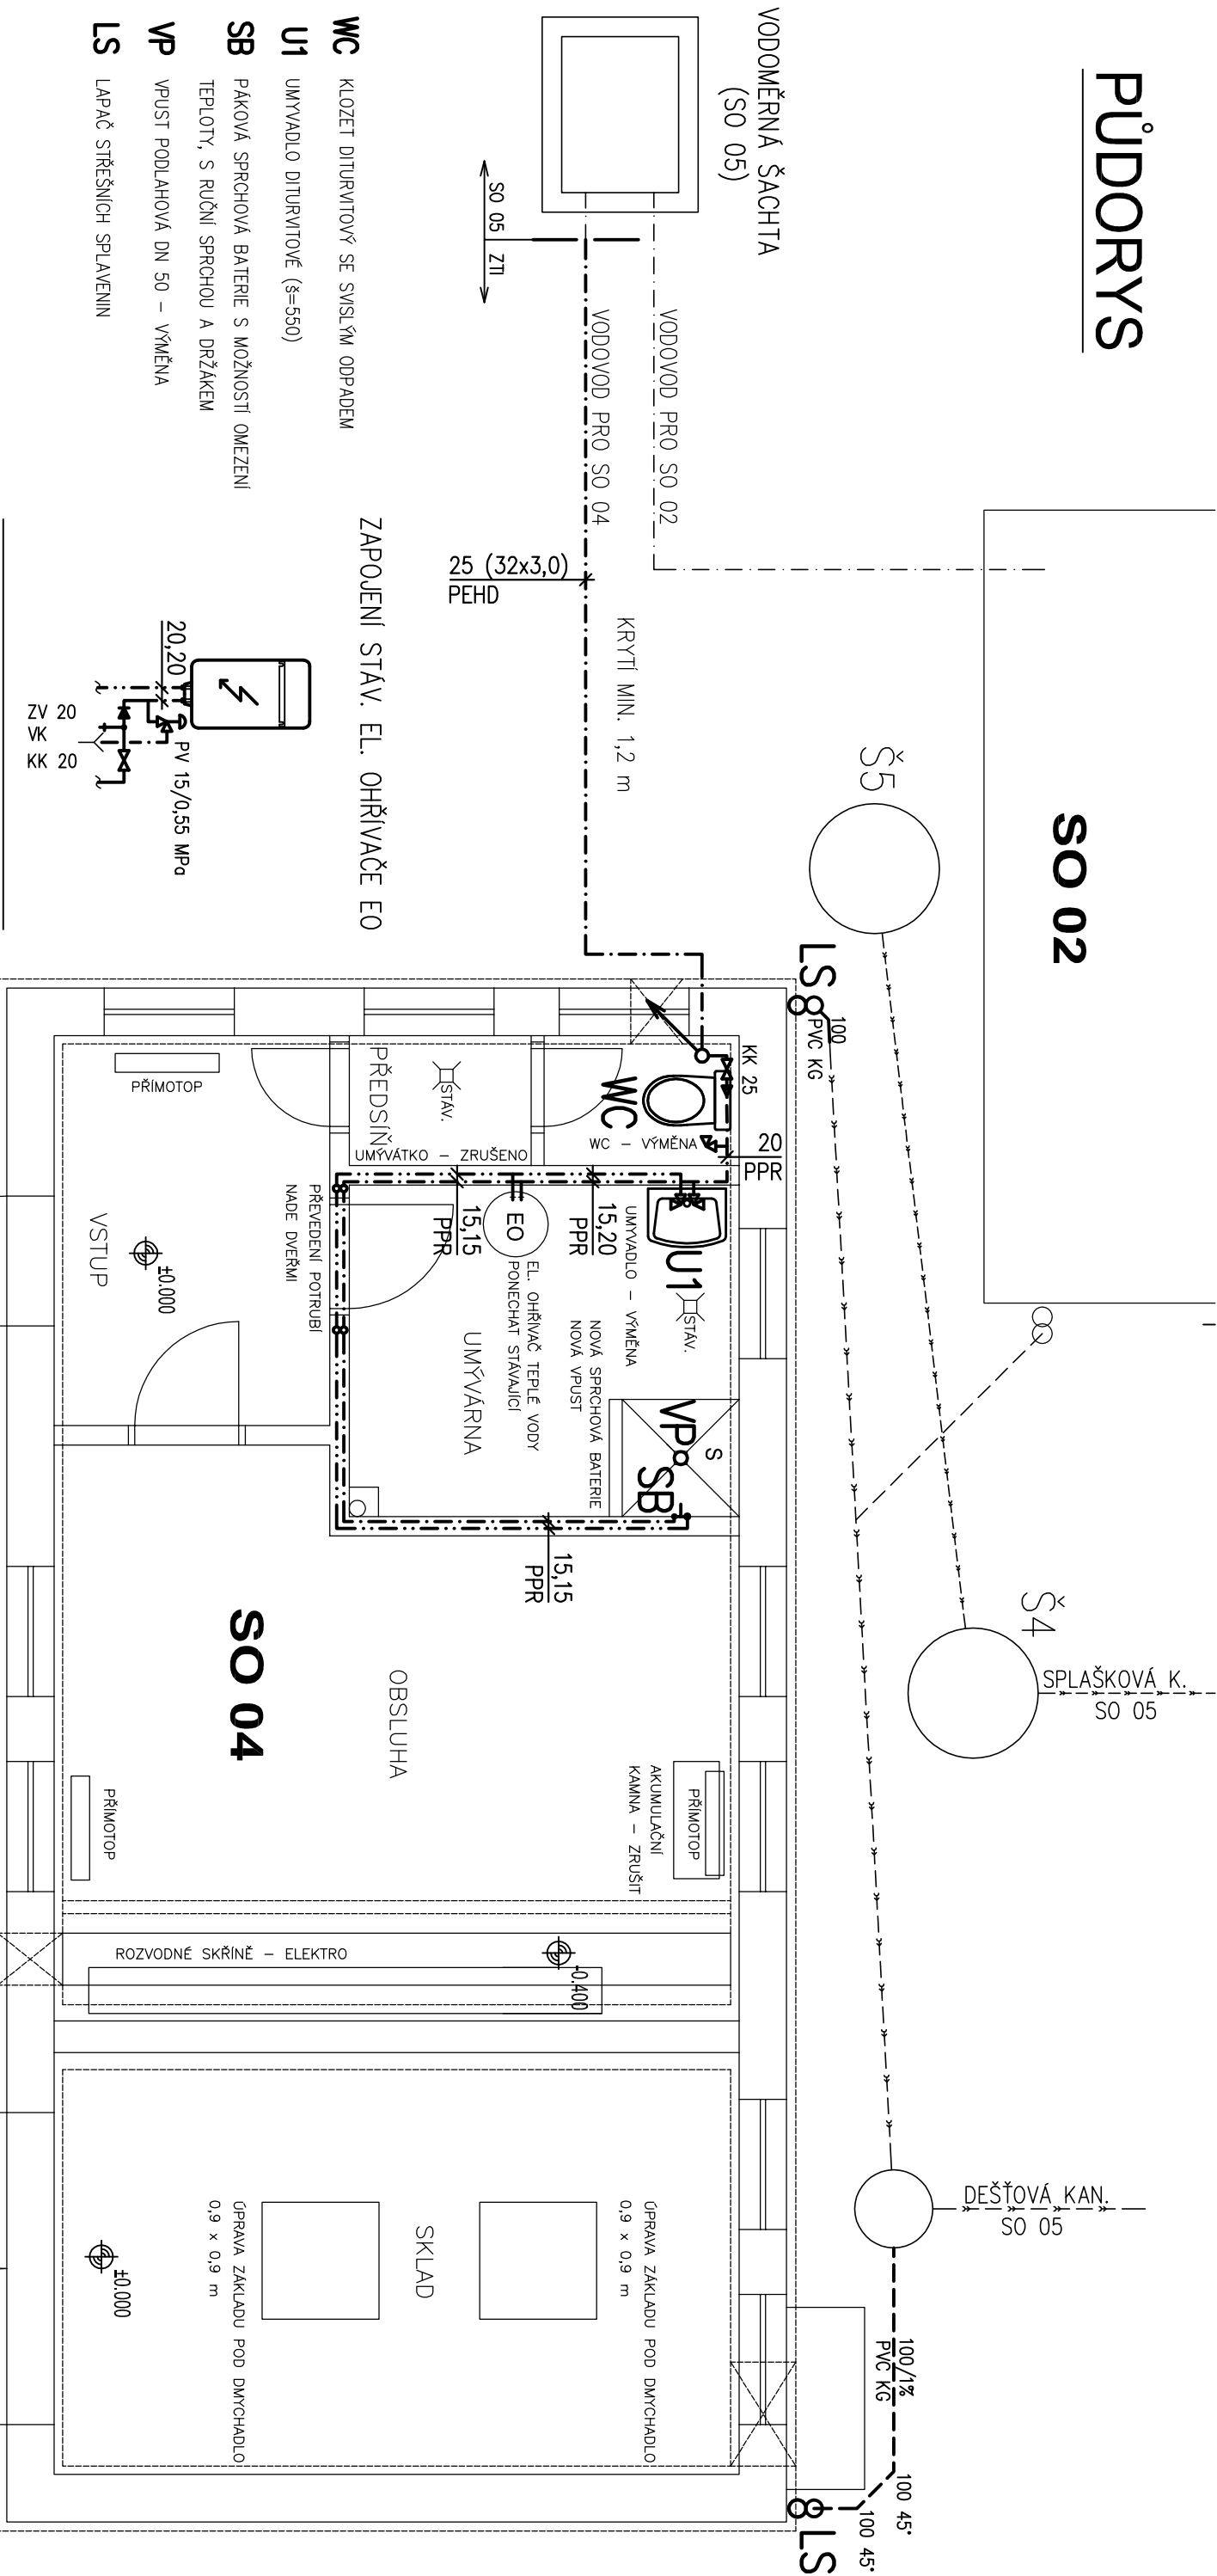

LEGENDA:


-----	STUDENÁ VODA (PITNÁ)
-.-.-.-.-	TEPLÁ VODA
-----	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
POTRUBÍ:	
PPR PN16 (SV,TV)	
PPR 15 – 20x2,8	
PPR 20 – 25x3,5	
PPR 25 – 32x4,4	
PEHD PN10 (SV)	
PEHD 25 – 32x3,0	

POZNÁMKY:

1. UVEDENÉ DIMENZE POTRUBÍ VYJADŘUJÍ JMENOVITOU SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/ID.
2. PŘECHOD ODPADŮ NA SVODY REALIZOVAT KOLENÝ 2x45°.

Výpracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. ŠAFEK	ING. DOSTÁL	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : HORNÍ JELENÍ	
Investor : VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.		
Akce : <b>INTENZIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD HORNÍ JELENÍ</b>		
Objekt : SO 04 OPRAVA STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ BUDOVY		
Obsah : ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
<b>KANALIZACE, VODOVOD - PŮDORYS</b>		

Stupeň	:	DPS
Datum	:	05/2013
Zak. číslo	:	4521/13
Měřítko	:	Příloha :
1:50		<b>D.1.04.4.1.2</b>



skol. s r.o.

Vladislavova 29/1

566 01 Výsoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz